
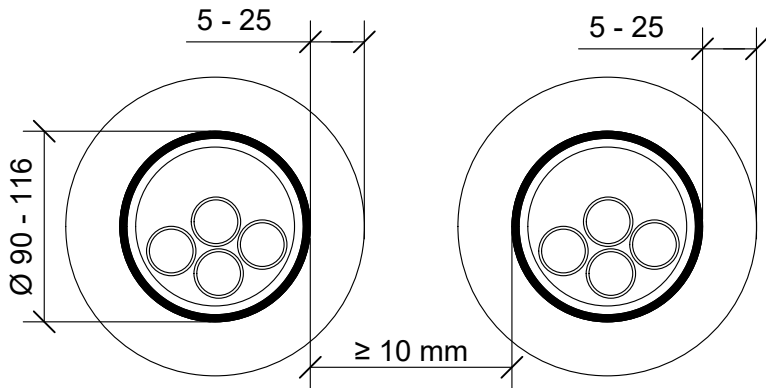


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET CT-PS2
	PVM. 18.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ MUOVIPUTKET		

MUUT HUOMIOT:

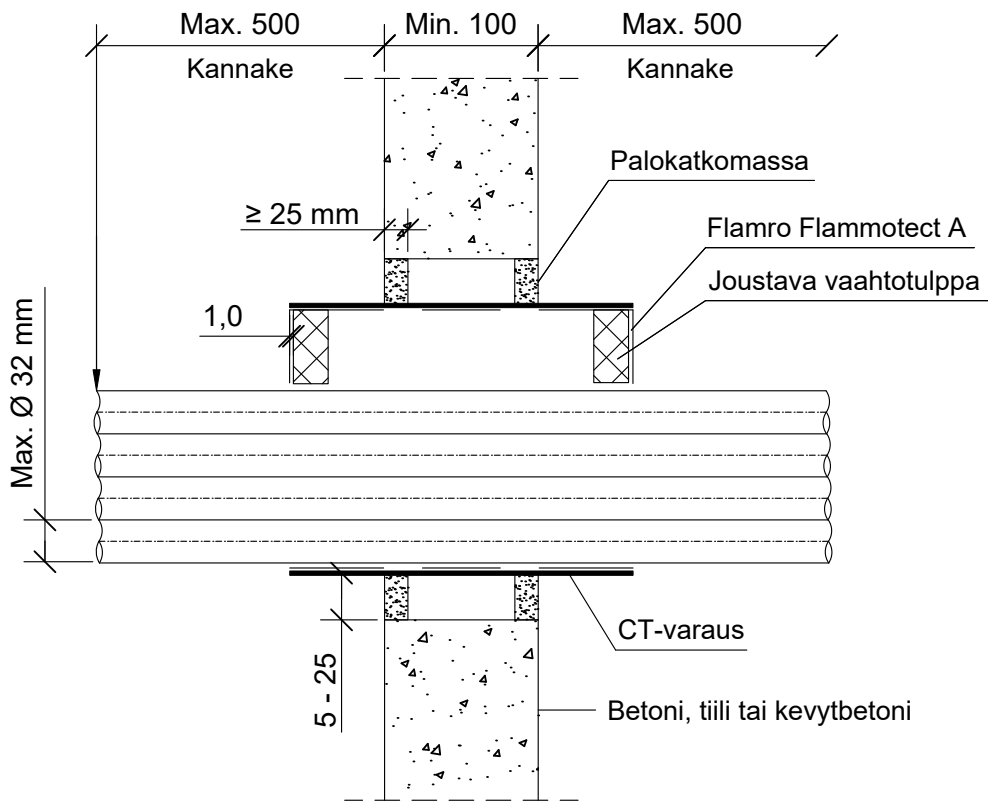

Etäisyys viereiseen CT-varaukseen min. 10 mm erillisissä läpivienneissä.

CT-varaus koot:

Ø 90 mm / pituus 300 mm
Ø 116 mm / pituus 300 mm

Muoviputket ja kaapelit	CT 300
Max. koko	Paloluokka
Muoviputket PVC Ø 20 - 32 mm	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0053
Max. aukon koko	CT-varausputken halkaisija + max. 50 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, CT-varauksen vaahtotulpan tiivistys, paksuus ≥ 1,0 mm.
Palokatkomassa	Flamro Novasit BM tai A1- / A2-luokan palomaton materiaali esim sementti tai laasti.
Varausputki	CT-varaus 300, asennus keskitetysti rakenteeseen.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta CT-varausputken päästä.
Tekniikan täyttöaste	CT-varaus 100%