


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET CT-SL4
	PVM. 18.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90 EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA ILMALÄMPÖPUMPPU YKSIKÖN PUTKET JA KAAPELIT		

MUUT HUOMIOT:

Kupariputki Ø 6-10 mm
Kupariputki Ø 10-18 mm
Kaaelit 3 kpl Ø 14 mm
Muoviputki PE Ø 25 mm

Kupariputki Ø 6-22 mm
Kupariputki Ø 6-22 mm
Kaaelit 3 kpl Ø 14 mm
Muoviputki PE Ø 25 mm

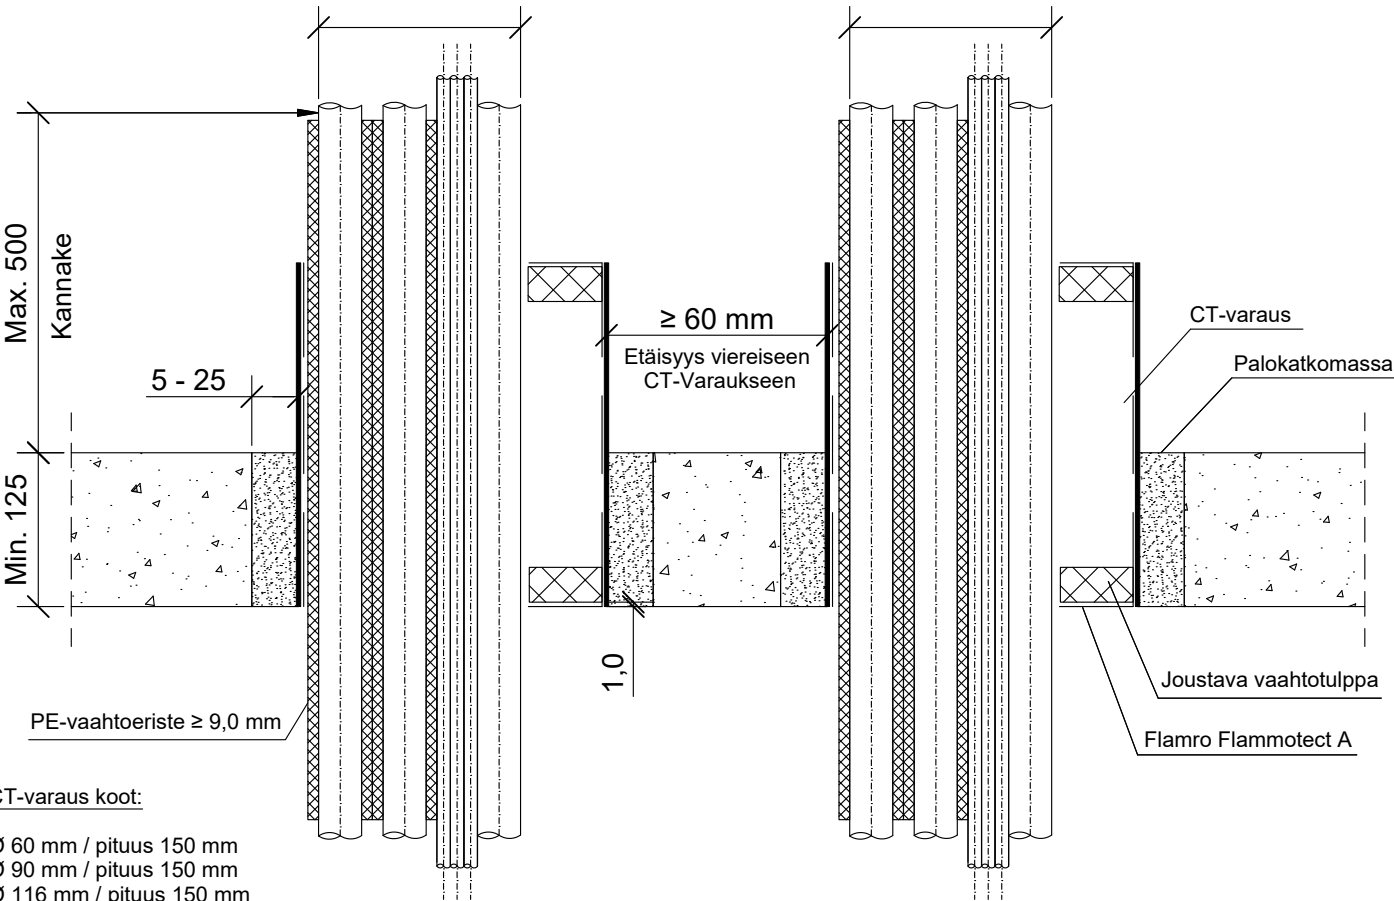

CT-varaus koot:


Ø 60 mm / pituus 150 mm
Ø 90 mm / pituus 150 mm
Ø 116 mm / pituus 150 mm

Ø 90 mm / pituus 200 mm
Ø 116 mm / pituus 200 mm

Ø 90 mm / pituus 300 mm
Ø 116 mm / pituus 300 mm

*Kivivillaeristys pituus ≥ 250 mm x ≥ 30 mm,
yläpuolelle välipohjarakennetta.

Ilmalämpöpumppu yksikön putket ja kaaelit	CT 150 / 200 / 300
Max. koko	Paloluokka
Kaaelit Max. 3 kpl, Max. Ø 14 mm Muoviputki PE-100 Max. Ø 25 mm PE-eristetyt kupariputket Max. Ø 6 - 10 mm / Max. Ø 10 - 18 mm	EI90
Kaaelit Max. 3 kpl, Max. Ø 14 mm Muoviputki PE-100 Max. Ø 25 mm PE-eristetyt kupariputket Max. Ø 6 - 22 mm / Max. Ø 6 - 22 mm	EI120*

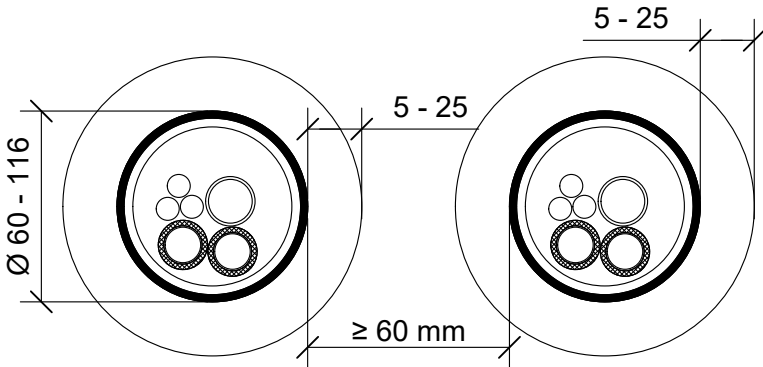

Etäisyys viereiseen CT-varaukseen min. 60 mm erillisissä läpivienneissä.

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0053
Max. aukon koko	CT-varausputken halkaisija + max. 50 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, CT-varauksen vaahtotulpan tiivistys, paksuus ≥ 1,0 mm.
Palokatkomassa	Flamro Novasit BM tai A1- / A2-luokan palomaton materiaali esim sementti tai laasti.
Varausputki	CT-varaus 150, 200, 300, varausputki samaan tasoon välipohjarakenteen alapinnan kanssa.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolelle välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	CT-varaus 100%