
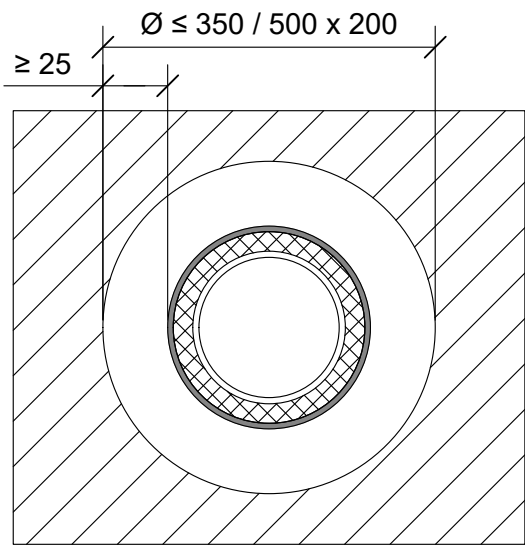


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET ES-PS2
	PVM. 13.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90 EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ (Osa 1/2) METALLIPUTKI SOLUKUMIERISTEELLÄ		

MUUT HUOMIOT:

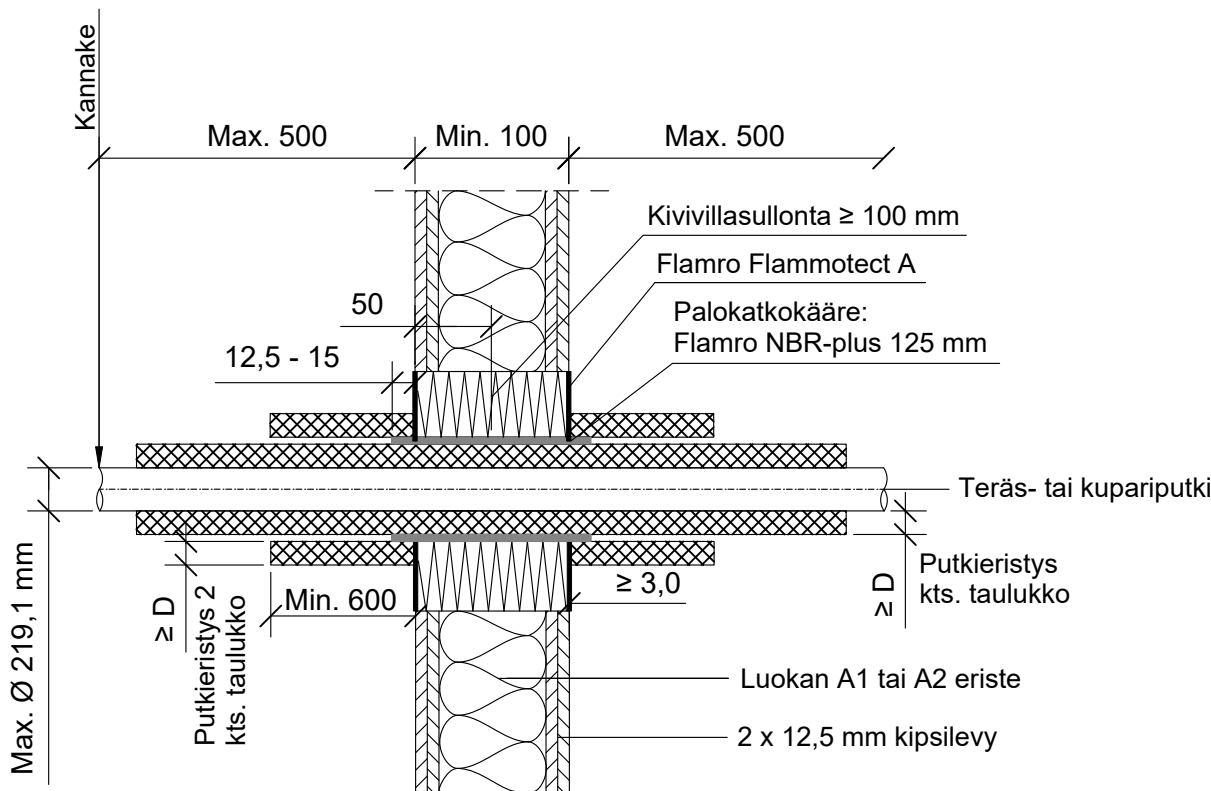

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 21/0461
Max. aukon koko	Ø 350 mm tai 500 x 200 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä.
Palokatkokääre	Flamro NBR-plus 125 mm, keskelle seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Putkieristys	Solukumieristys, eristys jatkuva.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta min. 100 mm.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.

PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET ES-PS2
	PVM. 13.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90 EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ (Osa 2/2) METALLIPUTKI SOLUKUMIERISTEELLÄ TAULUKOT		

MUUT HUOMIOT:

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta.

Teräs, ruostumaton teräs, valurauta tai kupariputki	Putkieristys: Solukumieristys	Palokatkokääre: Flamro NBR-plus				
Max. putki koko	Paksuus (D)	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella	*Ulkopuolella	Paloluokka
Ø 15 mm	≥ 10 mm	125 mm	1	47,5 mm	15 mm	EI120
Ø 15 - 54 mm	19 - 38 mm		1			
Ø 42 mm	≥ 10 mm		1			EI90
Ø 42 - 88,9mm	19 - 38 mm		2			
Ø 54 - 88,9 mm	≥ 25 mm		2			EI120

Teräs, ruostumaton teräs, tai valurautaputki	Putkieristys: Solukumieristys		Putkieristys 2: Solukumieristys		Palokatkokääre: Flamro NBR-plus				
Max. putki koko	Pituus	Paksuus (D)	*Pituus	Paksuus (D)	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella	*Ulkopuolella	Paloluokka
Ø 15 mm	Jatkuva	10 - 38 mm	-	-	125 mm	2	47,5 mm	15 mm	EI120
Ø 15 - 88,9 mm		19 - 38 mm	-	-					
Ø 114,3 mm		25 - 38 mm	≥ 250 mm	≥ 19 mm					
Ø 114,3 - 159 mm			≥ 600 mm	≥ 38 mm					
Ø 159 - 219,1 mm									