



PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET ES-PS4
	PVM. 13.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90 EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ (Osa 1/2) METALLIPUTKI SOLUKUMIERISTEELLÄ		
MUUT HUOMIOT:				

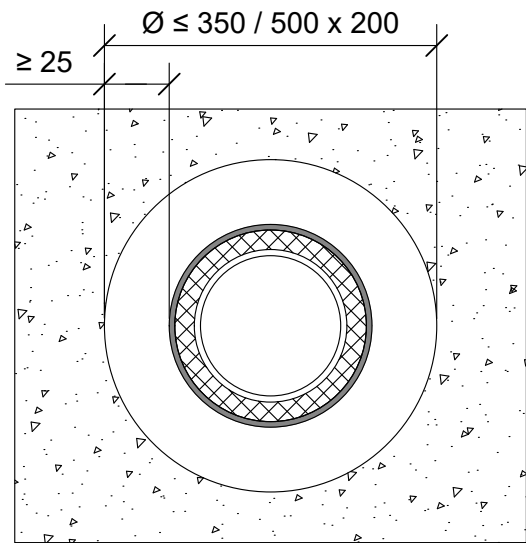

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 21/0461
Max. aukon koko	Ø 350 mm tai 500 x 200 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä.
Palokatkokääre	Flamro NBR-plus 125 mm, keskelle seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Putkieristys	Solukumieristys, eristys jatkuva.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta min. 100 mm.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.

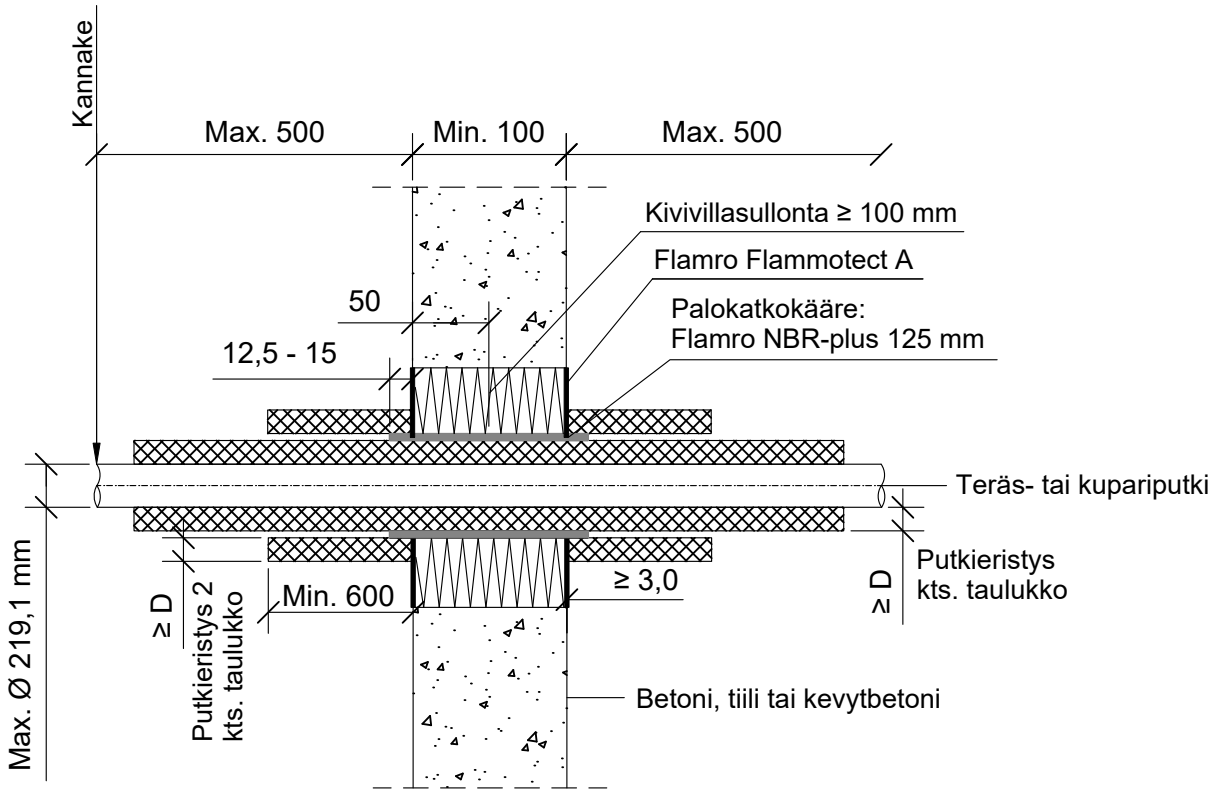