
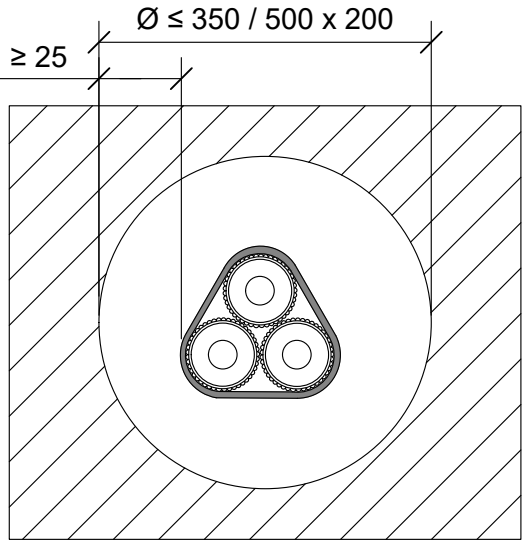


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET ES-SS2
	PVM. 13.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ MUOVISET SUOJAPUTKET		

MUUT HUOMIOT:

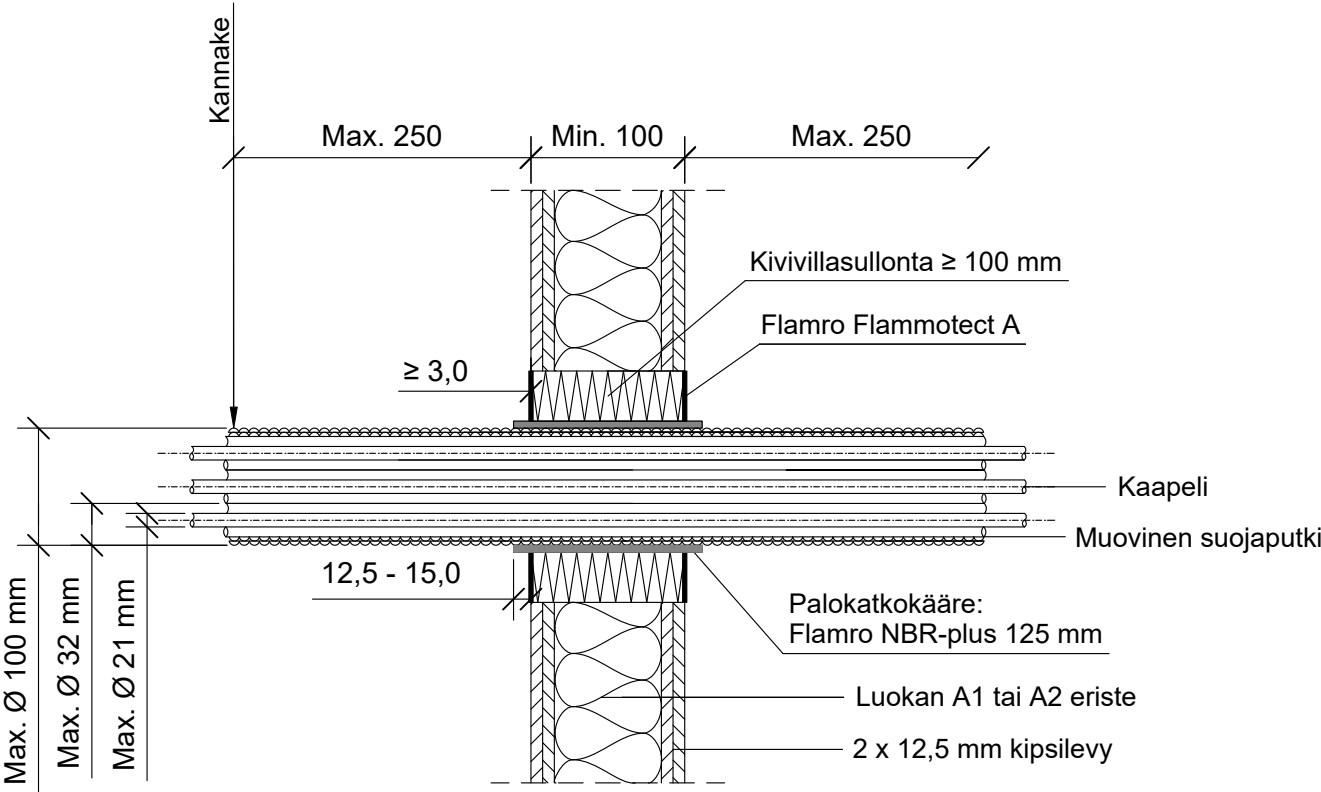

*Kaapectin kanssa tai ilman.

Muovinen suojaputki	Palokatkokääre: Flamro NBR-plus				
	Kierrokset	Leveys	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Paloluokka
Max. koko nippu Ø 100 mm putki Ø 32 mm *kaapeli Ø 21 mm	2	125 mm	12,5 mm	100 mm	EI120

Muovinen suojaputki	Palokatkokääre: Flamro NBR-plus				
	Kierrokset	Pituus	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Paloluokka
Max. koko putki Ø 32 mm *kaapeli Ø 21 mm	1	125 mm	12,5 mm	100 mm	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 21/00461
Max. aukon koko	Ø 350 mm tai 500 x 200 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä.
Palokatkokääre	Flamro NBR-plus 125 mm, sijoitus keskelle seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta min. 100 mm.
Kannake	Max. 250 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Kaapectihylly	Kaapectihyllyt eivät saa kulkea palokatkon läpi.