
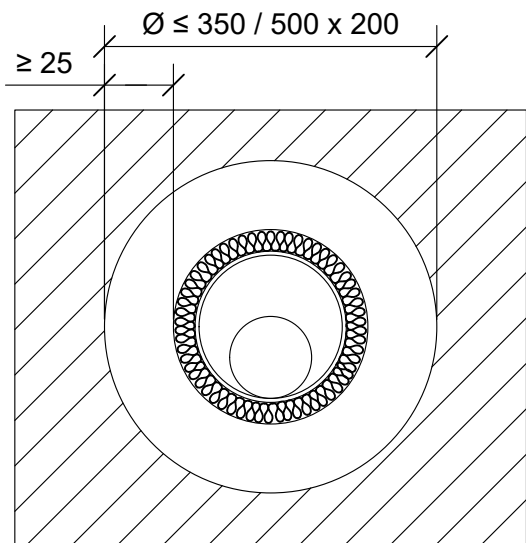


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI30	DET ES-SS3
	PVM. 13.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI30 EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ METALLISET SUOJAPUTKET		

MUUT HUOMIOT:

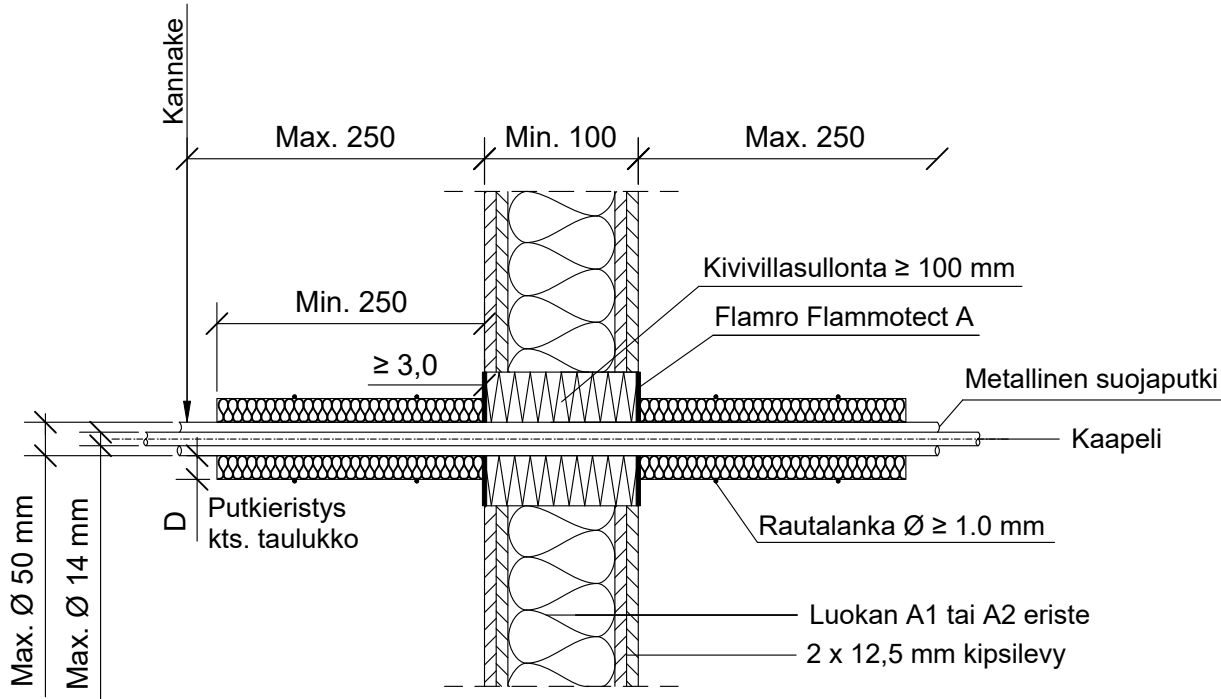

*Max. Ø 14 mm kaapelin kanssa tai ilman.

*Metallinen suojaputki	Putkieristys: Kivivilla ≥ 35 kg/m³		
Max. koko	Pituus	Paksuus (D)	Paloluokka
putki Ø 16 mm	-	-	EI120
putki Ø 50 mm	-	-	EI30
putki Ø 32 mm	≥ 250 mm	≥ 20 mm	EI120
putki Ø 50 mm			

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052
Max. aukon koko	Ø 350 mm tai 500 x 200 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta min. 100 mm.
Putkieristys	Kivivilla ≥ 35 kg/m³, sulamispiste ≥ 1000 °C, taulukon mukaisesti. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 250 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Kaapelihylly	Kaapelihyllyt eivät saa kulkea palokatkon läpi.