
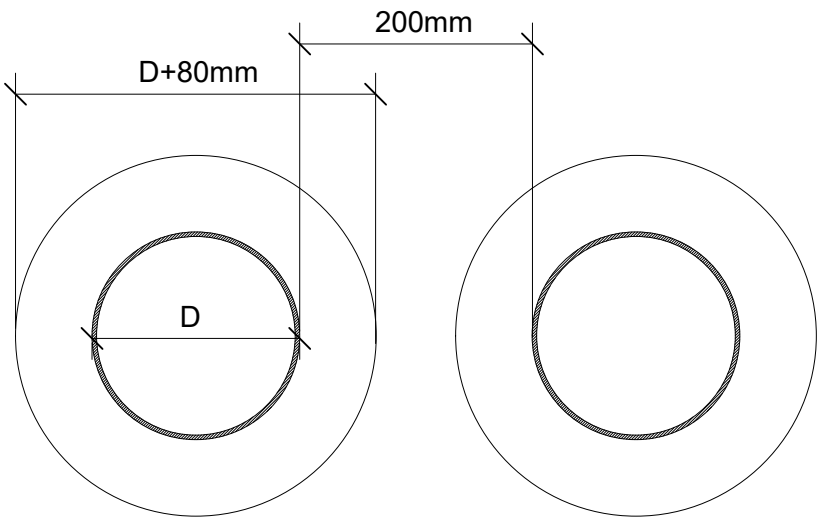


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET ETC-FPS-PPL2
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ HALTON ETC OSASTOIVASSA ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA		

MUUT HUOMIOT:

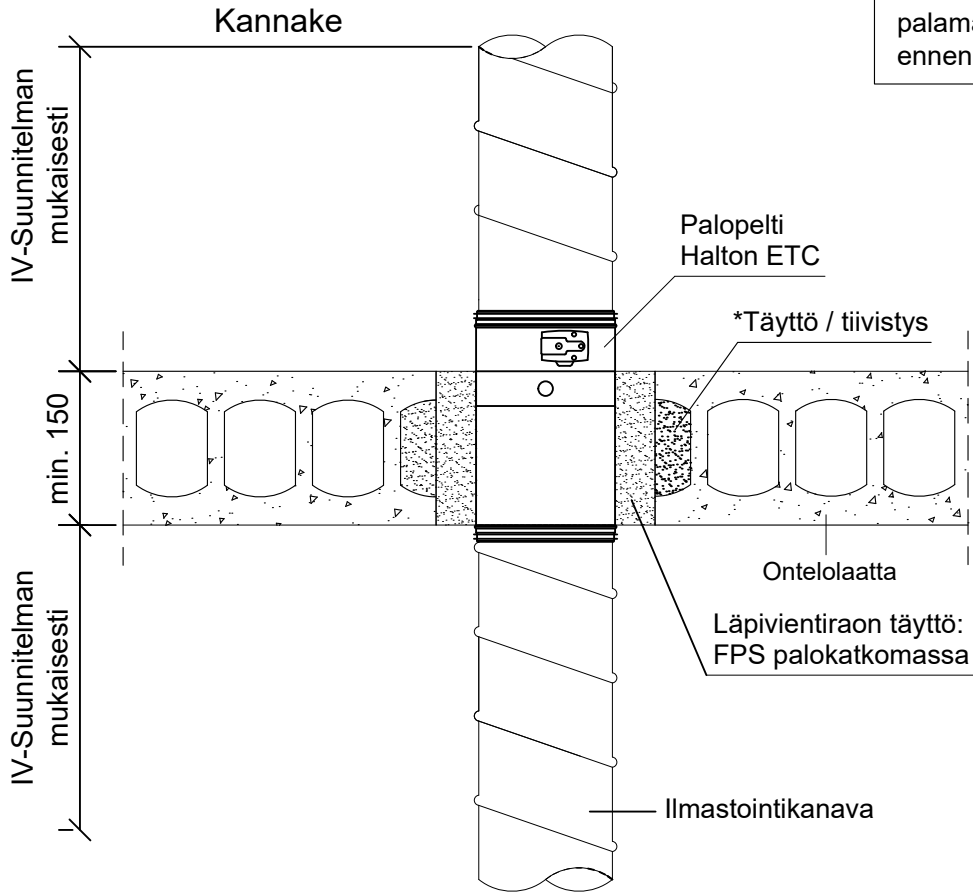

Palokatkomassan
hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464

Ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään
palopeltivalmistajan
ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien
läpivientien palokatoille ei
tällä hetkellä ole olemassa
arviointiasiakirjaa (EAD),
joten markkinoilla ei ole
palokatoratkaisuja, jotka
perustuvat ETA-arviointeihin
ja CE-merkintään.
(Palokatto-ohje 3.7.2024)

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Max. aukon koko	Iv- kanavan Ø + 80 mm
Palokatkomassan paksuus	FPS Palokatkomassa min. 100 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaisesti välipohjan molemmille puolille
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 1000
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan