
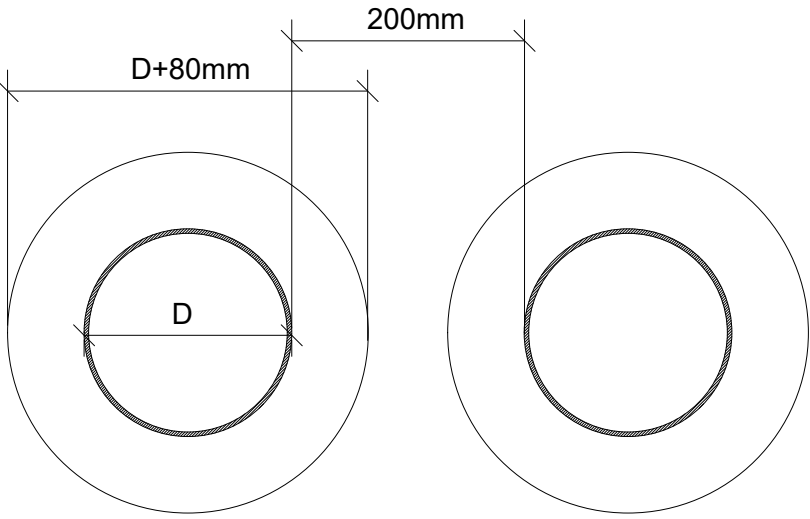


|                                                                                      |                    |                                                                                     |                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| PK-TUOTE OY<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO    |                                                                                     | OSASTOIVARAKENNE<br>EI120      | DET<br><br>ETC-FPS-PPS2 |
|                                                                                      | PVM.<br>01.12.2023 | PIIRTÄJÄ<br>MKY                                                                     | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI120 |                         |
| KOHDE                                                                                |                    | SISÄLTÖ<br>ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ HALTON ETC<br>OSASTOIVASSA BETONISEINÄSSÄ |                                |                         |
| MUUT HUOMIOT:                                                                        |                    |                                                                                     |                                |                         |

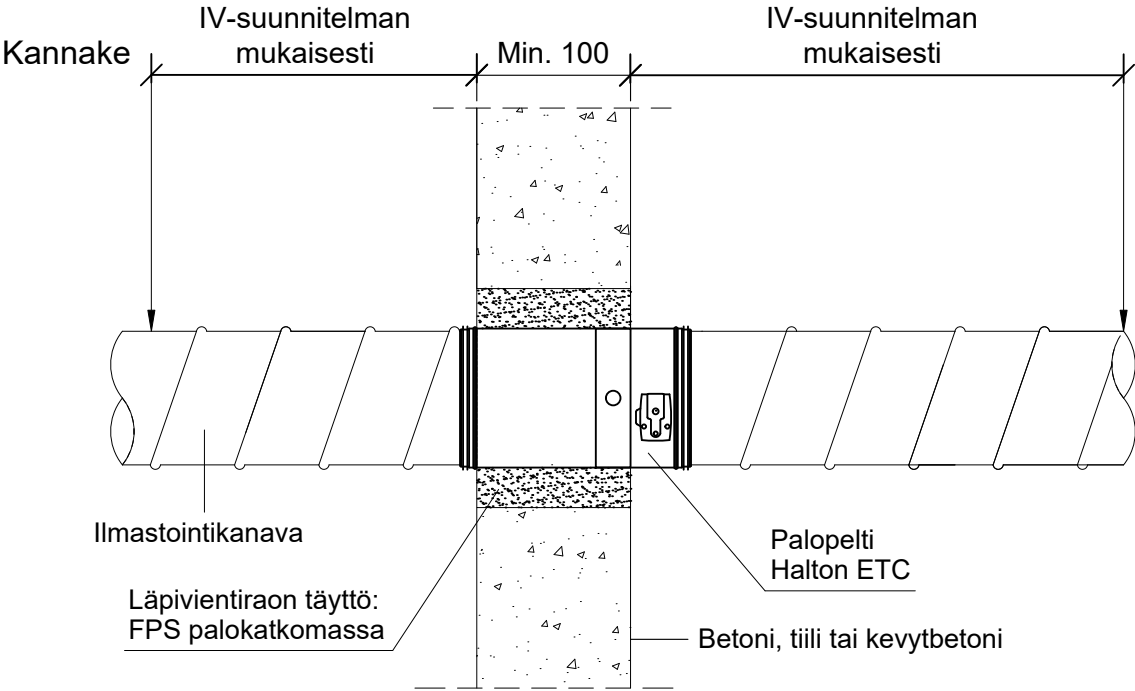

Palokatkomassan  
hyväksyntä  
FPS ETA- 20/0464

Ensisijaisena  
asennusohjeena  
käytetään  
palopeltivalmistajan  
ohjeistusta.

**HUOM!** Ilmanvaihtokanavien  
läpivientien palokatoille ei  
tällä hetkellä ole olemassa  
arviointiasiakirjaa (EAD),  
joten markkinoilla ei ole  
palokatoratkaisuja, jotka  
perustuvat ETA-arviointeihin  
ja CE-merkintään.  
(Palokatko-ohje 3.7.2024)

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hyväksyntä              | Palopeltivalmistajan hyväksyntä                                |
| Max. aukon koko         | IV- kanavan Ø + 80 mm                                          |
| Palokatkomassan paksuus | FPS Palokatkomassa min. 100 mm                                 |
| Kiinnikkeet             | Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan |
| Kannakointi             | IV-suunnitelman mukaisesti seinän molemmille puolille          |
| Putkityypit             | Teräksinen ilmastointikanava                                   |
| Max. putken koko        | Ø 1000                                                         |
| Putkieriste             | Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan                      |