


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET ETCE-FLA-PPL1
	PVM. 25.11.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ FLÄKTWOODS ETCE OSASTOIVASSA BETONI VÄLIPOHJASSA		

MUUT HUOMIOT:

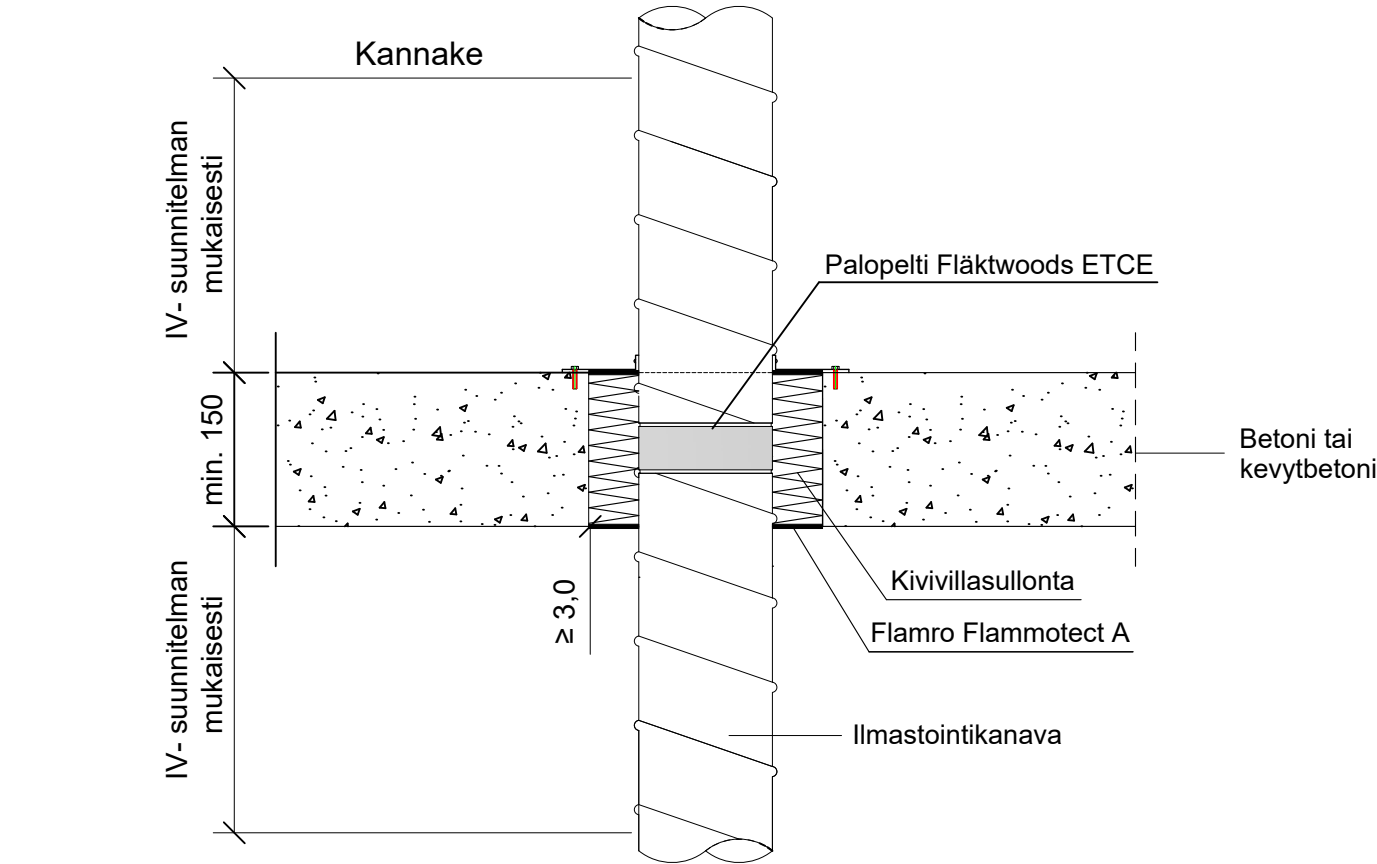

Ratkaisu poikkeaa palopeltivalmistajan ohjeistuksesta betoni välipohjan läpivientiaukon koon osalta. Ratkaisussa sovelletaan palopeltivalmistajan kipsilevyseinän ohjeistusta läpivientiaukon koon ja tiivistyksen osalta.

Ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopeltivalmistajan ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)

Aukkokoko	
Kanava Ø (mm)	Aukko Ø (mm)
100	135-137
125	135-137
150	160-162
200	210-212
250	260-262
300	310-312
315	325-327
400	410-412
500	510-512
630	640-642
800	810-812
1000	1010-1012

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Palokatkomassan hyväksyntä	ETA 22/0052
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A min. 3,0 mm / puoli + kivivillasullonta
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV- suunnitelman mukaan molemmille puolille rakennetta
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 1000 mm
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan