
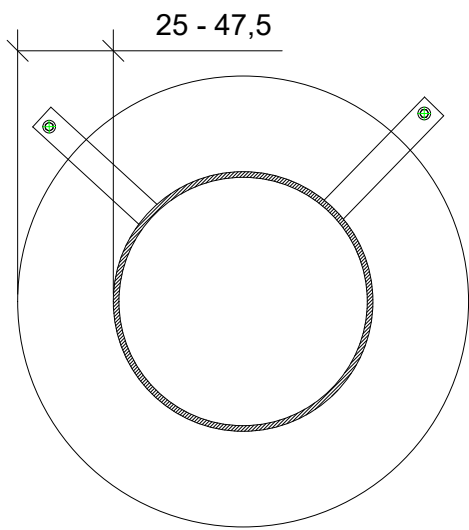


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET ETCE-FPS-PPS1
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ FLÄKTWOODS ETCE OSASTOIVASSA BETONISEINÄSSÄ		
MUUT HUOMIOT:				

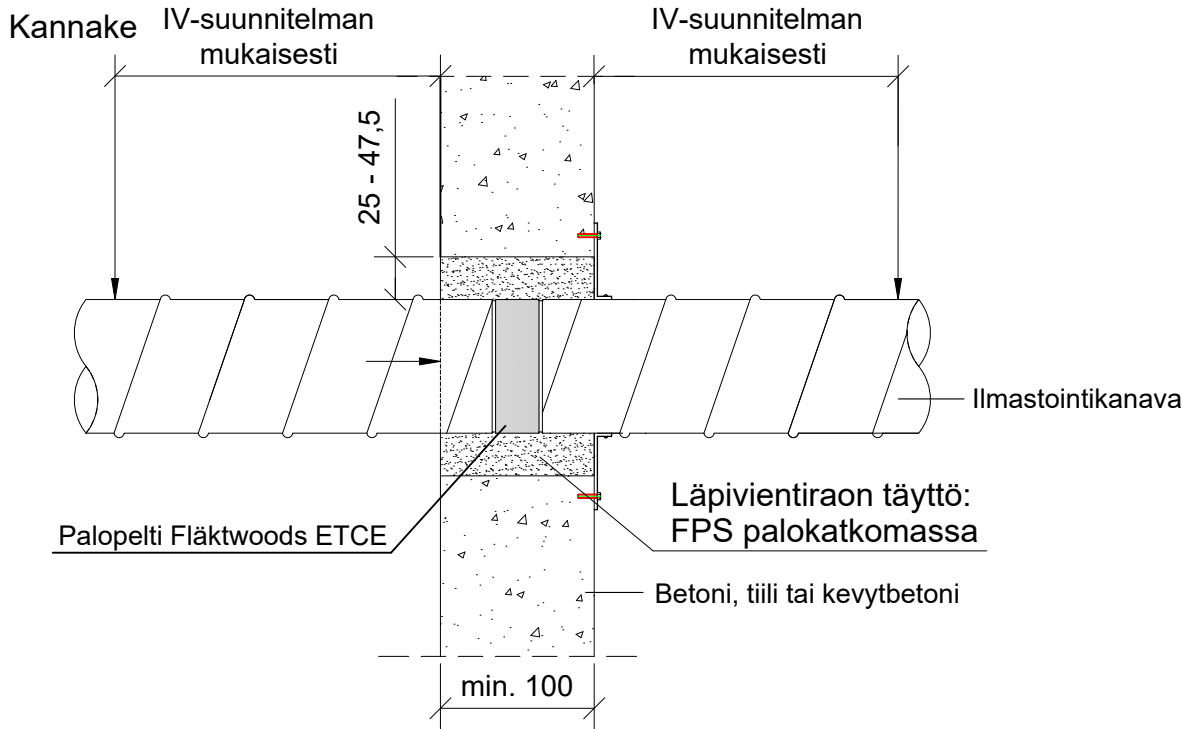

Aukkokoko	
Kanava Ø (mm)	Aukko Ø (mm)
100	175-195
125	175-195
150	200-220
160	210-230
200	250-270
250	300-320
300	350-370
315	365-385
400	450-470
500	550-570
630	680-700
800	850-870
1000	1050-1070

Palokatkomassan
hyväksyntä
FPS MORTAR
ETA- 20/0464

Ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään
palopeltivalmistajan
ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien
läpivientien palokatkoille ei
tällä hetkellä ole olemassa
arviointiasiakirjaa (EAD),
joten markkinoilla ei ole
palokatkoratkaisuja, jotka
perustuvat ETA-arvioiteihin
ja CE-merkintään.
(Palokatko-ohje 3.7.2024)

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Max. aukon koko	Palopellin asennusohjeen mukaan, Katso taulukko
Palokatkomassa	FPS palokatkomassa min. 100 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 1000