
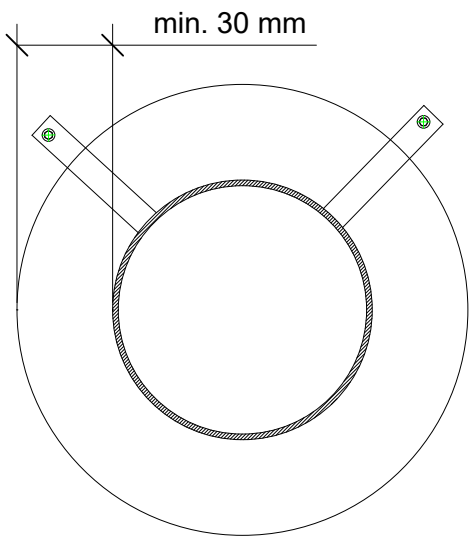


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET ETCE-FPS-PPS2
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ FLÄKTWOODS ETCE OSASTOIVASSA BETONISEINÄSSÄ		
MUUT HUOMIOT:				

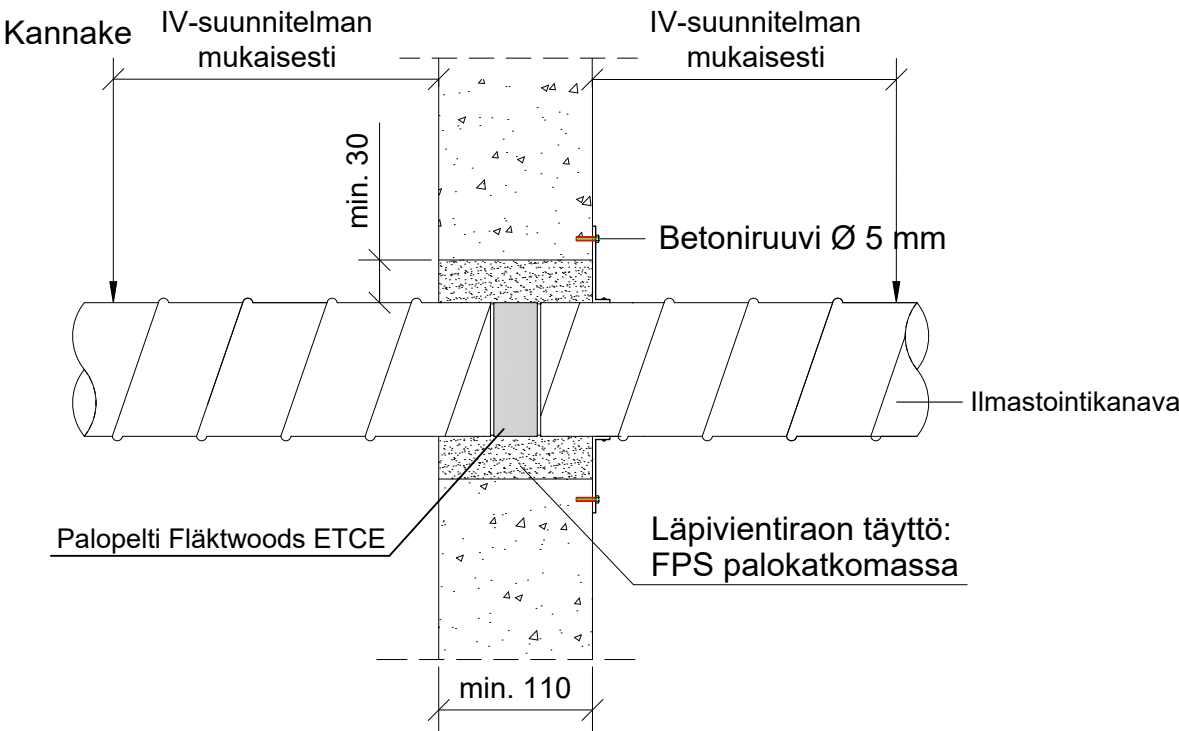

Aukkokoko	
Kanava Ø (mm)	Aukko Ø (mm)
100	185-205
125	185-205
150	210-230
160	220-240
200	260-280
250	310-330
300	360-380
315	375-395
400	460-480
500	560-580
630	690-710
800	860-880
1000	1060-1080

Palokatkomassan
hyväksyntä
FPS MORTAR
ETA- 20/0464

Ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään
palopeltivalmistajan
ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien
läpivientien palokatoille ei
tällä hetkellä ole olemassa
arviointiasiakirjaa (EAD),
joten markkinoilla ei ole
palokatoratkaisuja, jotka
perustuvat ETA-arviointeihin
ja CE-merkintään.
(Palokatko-ohje 3.7.2024)

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Max. aukon koko	Palopellin asennusohjeen mukaan, Katso taulukko
Palokatkomassan paksuus	FPS palokatkomassa min. 110 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 1000
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan