
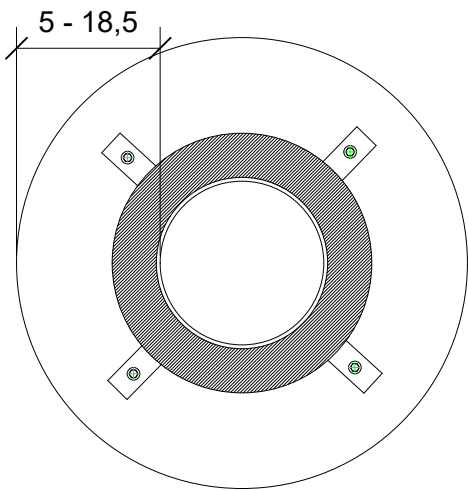


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET ETPR-FLA-PPL1
	PVM. 25.11.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ FLÄKTWOODS ETPR OSASTOIVASSA BETONI VÄLIPOHJASSA		
MUUT HUOMIOT:				

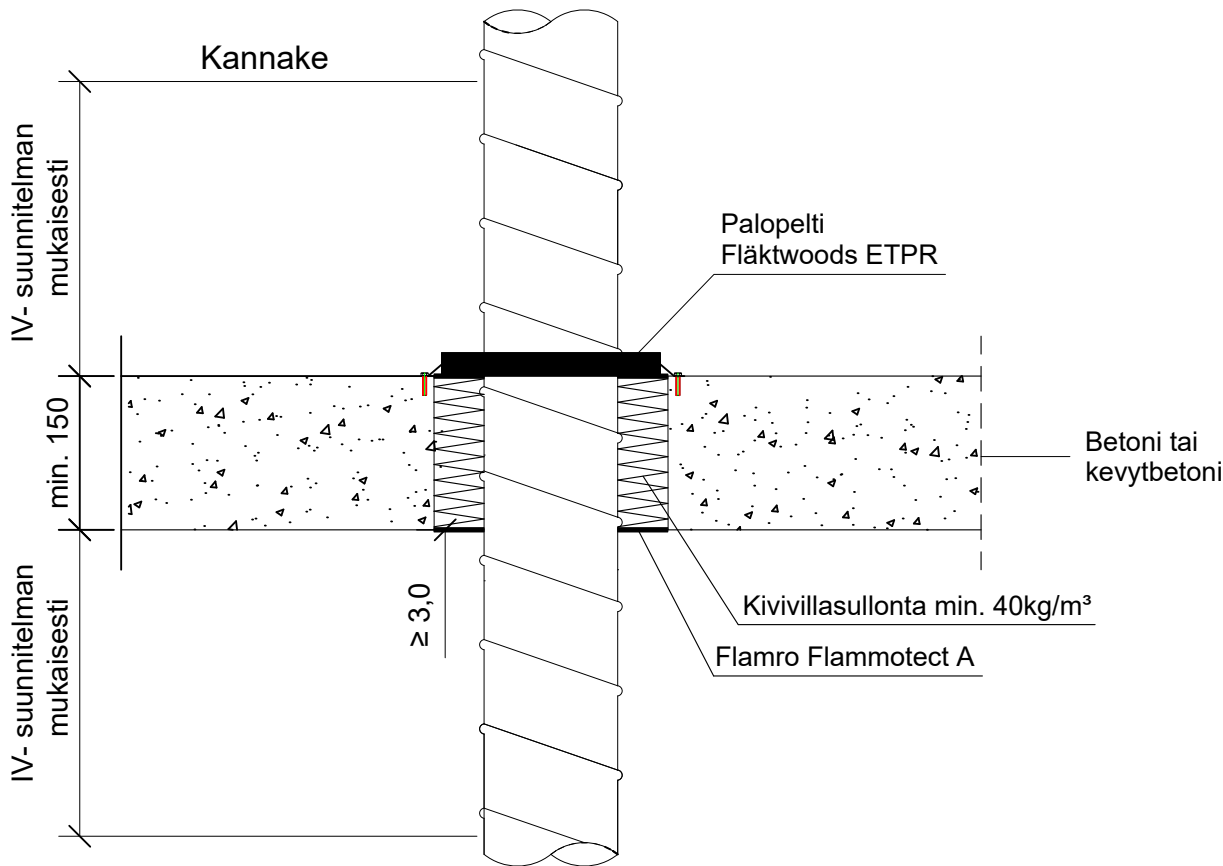

Ratkaisu poikkeaa palopeltivalmistajan ohjeistuksesta betoni välipohjan läpivientiaukon koon osalta. Ratkaisussa sovelletaan palopeltivalmistajan kipsilevyseinän ohjeistusta läpivientiaukon koon ja tiivistyksen osalta.

Aukkokoko	
Kanava Ø (mm)	Aukko Ø (mm)
100	135-137
125	135-137
160	170-172
200	210-212
250	260-262
315	325-327
400	410-412
500	510-512
630	640-642

Ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopeltivalmistajan ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Palokatkomassan hyväksyntä	ETA 22/0052
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, molemmin puolin min. 3,0 mm syvyydeltä.
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV- suunnitelman mukaan molemmille puolille rakennetta
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 630
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan