
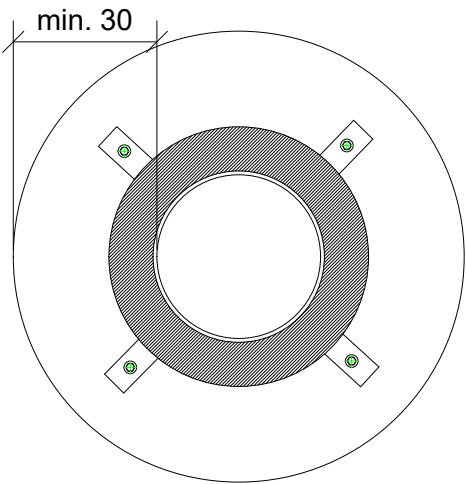


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET ETPR-FLA-PPS2
	PVM. 25.11.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ FLÄKTWOODS ETPR OSASTOIVASSA BETONISEINÄSSÄ		
MUUT HUOMIOT:				

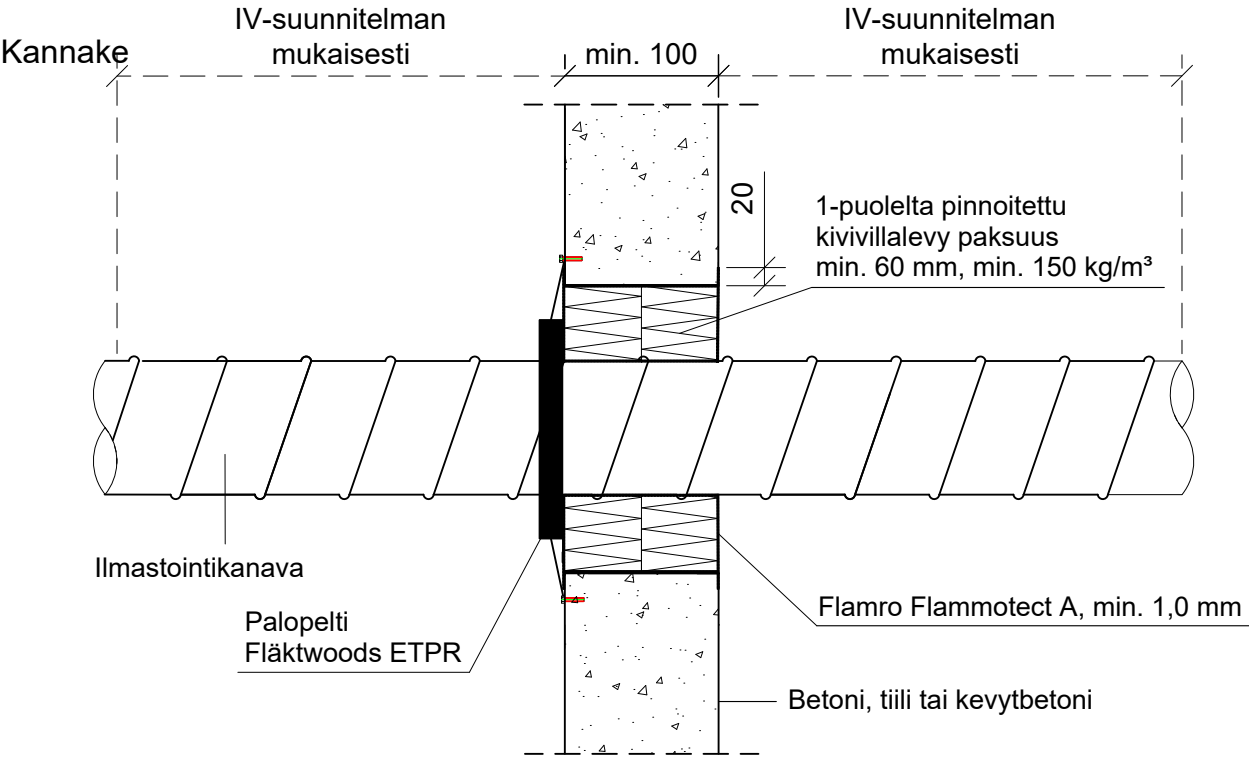

Ratkaisu poikkeaa palopeltivalmistajan ohjeistuksesta läpivientiaukon koon osalta. Ratkaisussa sovelletaan palokatkomassan max. aukko kokoa. ETA 22/0052

Ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopeltivalmistajan ohjeistusta.

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Palokatkomassan hyväksyntä	ETA-22/0052
Max. aukon koko	1400 x 2000 mm
Palokatkopinnoite	Flamro Flammotect A, paksuus $\geq 1,0$ mm.
Kivivillalevy	Pinnoitettu kivivillalevy ≥ 60 mm, min. 150 kg/m³, molemmin puolin seinärakennetta.
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	$\varnothing 630$ mm
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)