



PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET ETPR-FPS-PPL2
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ FLÄKTWOODS ETPR OSASTOIVASSA ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA		

MUUT HUOMIOT:

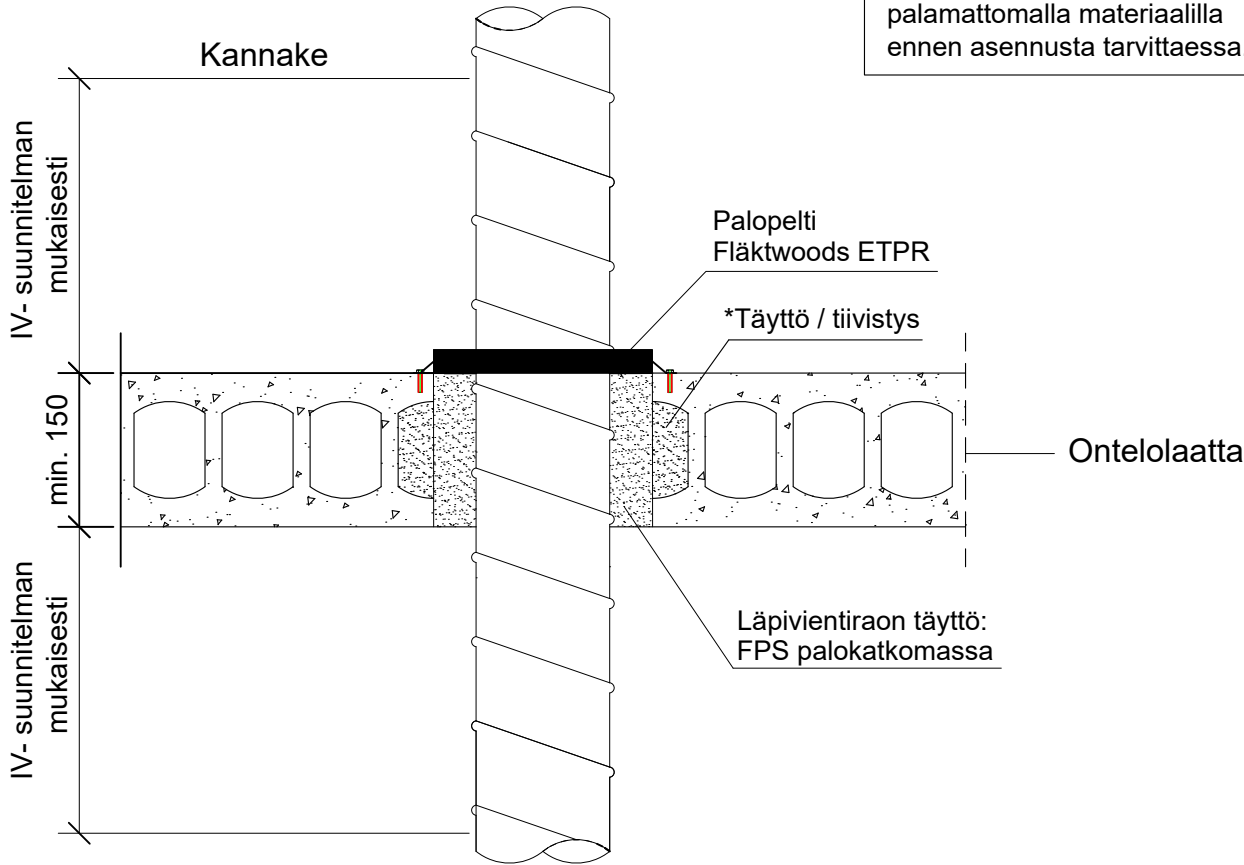

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö
palamattomalla materiaalilla
ennen asennusta tarvittaessa.

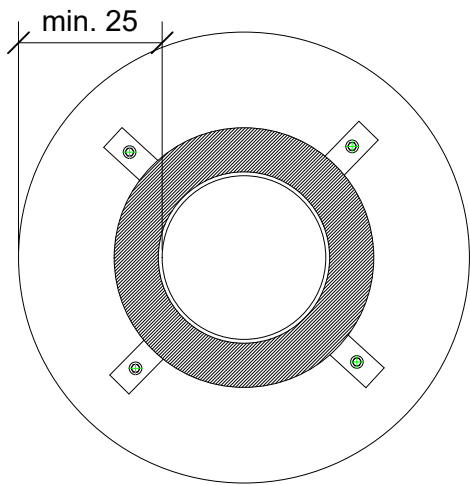

Aukkokoko	
Kanava Ø (mm)	Aukko Ø (mm)
100	175-195
125	175-195
150	200-220
200	250-270
250	300-320
300	350-370
315	365-385
400	450-470
500	550-570
630	680-700

Palokatkomassan
hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464

Ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään
palopeltivalmistajan
ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien
läpivientien palokatkoiille ei
tällä hetkellä ole olemassa
arviointiasiakirjaa (EAD),
joten markkinoilla ei ole
palokatkoratkaisuja, jotka
perustuvat ETA-arviointeihin
ja CE-merkintään.
(Palokatko-ohje 3.7.2024)

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Max. aukon koko	Katso taulukko
Palokatkomassan paksuus	FPS Palokatkomassa min. 150 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV- suunnitelman mukaan molemmille puolille rakennetta
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 630
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan