
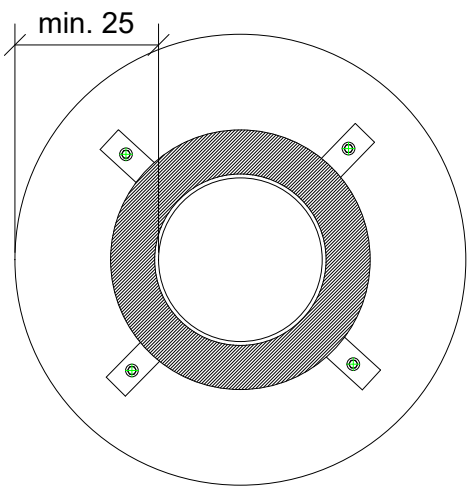


|                                                                                      |                    |                                                                                          |                               |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| PK-TUOTE OY<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO    |                                                                                          | OSASTOIVARAKENNE<br>EI60      | DET<br><br>ETPR-FPS-PPS1 |
|                                                                                      | PVM.<br>01.12.2023 | PIIRTÄJÄ<br>MKY                                                                          | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI60 |                          |
| KOHDE                                                                                |                    | SISÄLTÖ<br>ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ FLÄKTWOODS ETPR<br>OSASTOIVASSA BETONISEINÄSSÄ |                               |                          |

|               |
|---------------|
| MUUT HUOMIOT: |
|---------------|

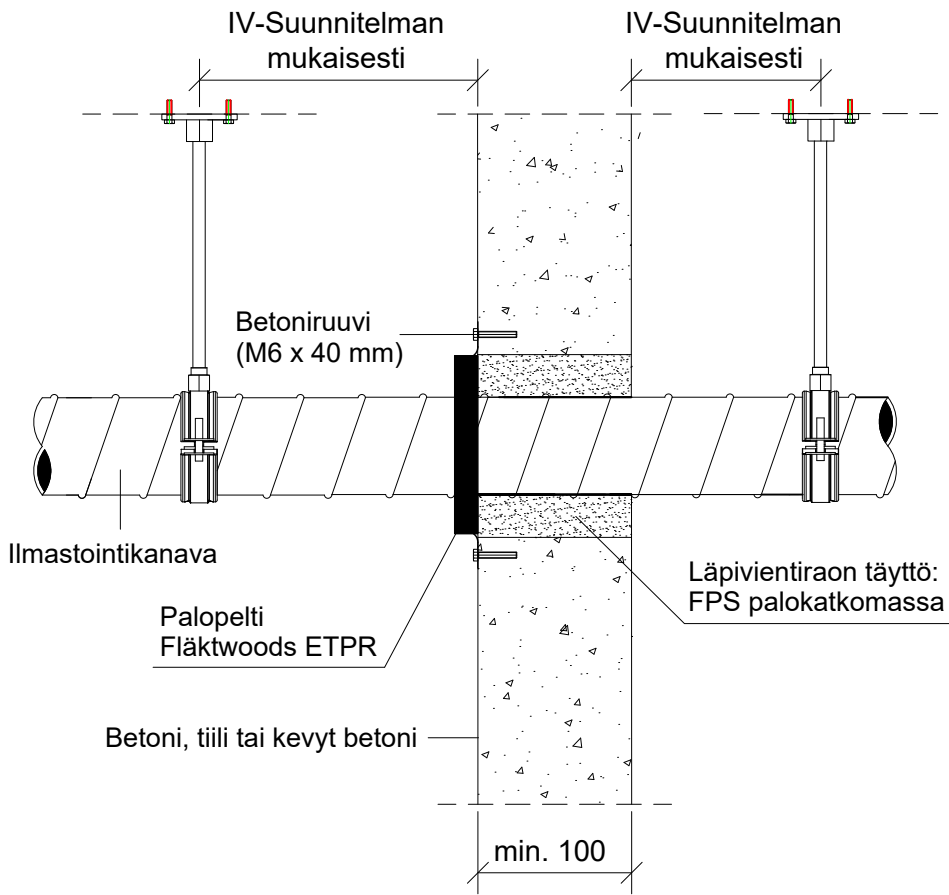

| Aukkokoko     |              |
|---------------|--------------|
| Kanava Ø (mm) | Aukko Ø (mm) |
| 100           | 175-195      |
| 125           | 175-195      |
| 160           | 210-230      |
| 200           | 250-270      |
| 250           | 300-320      |
| 300           | 350-370      |
| 315           | 365-385      |
| 400           | 450-470      |
| 500           | 550-570      |
| 630           | 680-700      |

Palokatkomassan  
hyväksyntä  
FPS ETA- 20/0464

Ensisijaisena  
asennusohjeena  
käytetään  
palopeltivalmistajan  
ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien  
läpivientien palokatoille ei  
tällä hetkellä ole olemassa  
arviointiasiakirjaa (EAD),  
joten markkinoilla ei ole  
palokatoratkaisuja, jotka  
perustuvat ETA-arviointeihin  
ja CE-merkintään.  
(Palokatko-ohje 3.7.2024)

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hyväksyntä       | Palopeltivalmistajan hyväksyntä                                |
| Max. aukon koko  | Katso taulukko                                                 |
| Palokatkomassa   | FPS palokatkomassa min. 100 mm                                 |
| Kiinnikkeet      | Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan |
| Kannakointi      | IV- suunnitelman mukaan molemmille puolille seinärakennetta    |
| Putkityypit      | Teräksinen ilmastointikanava                                   |
| Max. putken koko | Ø 630                                                          |
| Putkieriste      | Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan                      |