


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FDI-FLA-PPS1
	PVM. 25.11.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ HALTON FDI OSASTOIVASSA KIPSILEVYSEINÄSSÄ		
MUUT HUOMIOT:				

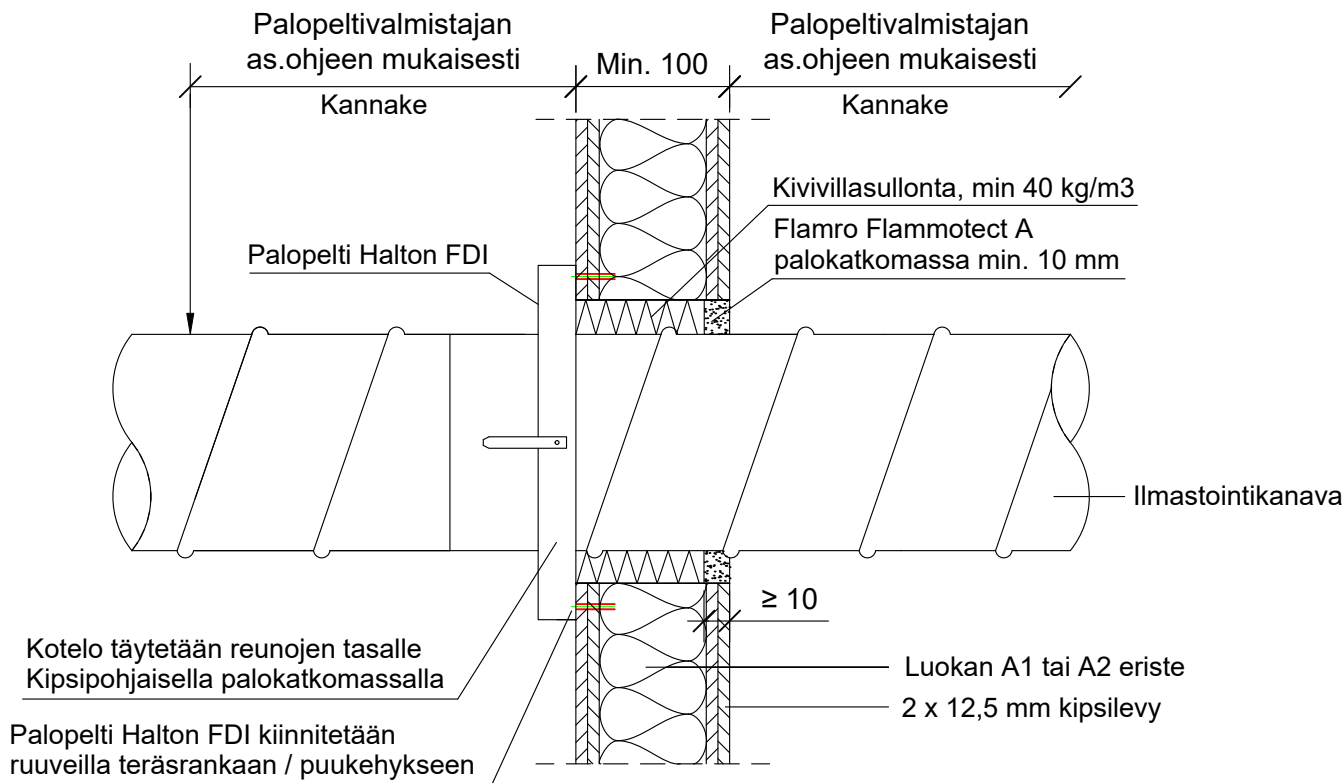


Palokatkomassan hyväksyntä Flamro Flammotect A ETA-22/0052 ja FPS MORTAR ETA-20/0464

Ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopeltivalmistajan ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)

Kotelo täytetään reunojen tasalle kipsipohjaisella palokatkomassalla

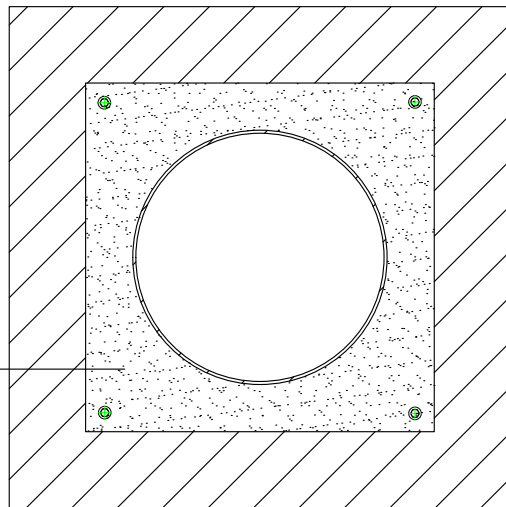

- Aukon koko: kanavan halkaisija + 20 mm
- Palonrajoitin keskitetään asennusaukon keskelle. Kiinnitys laipasta ruuveilla teräsrankaan / puukehykseen. Kannakointi iv- suunnitelman mukaan
- Toimilaite ja palonrajoitin suojataan palokatkotyön ajaksi. Läpivientiaukko täytetään Flamro Flammotect A + kivivillasullonta. Palokatko tehdään täyttämällä kotelo reunojen tasalle kipsimassalla esim. FPS MORTAR ETA-21/0464