



PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FDI-FLA-PPS2
	PVM. 25.11.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ HALTON FDI OSASTOIVASSA BETONISEINÄSSÄ		
MUUT HUOMIOT:				

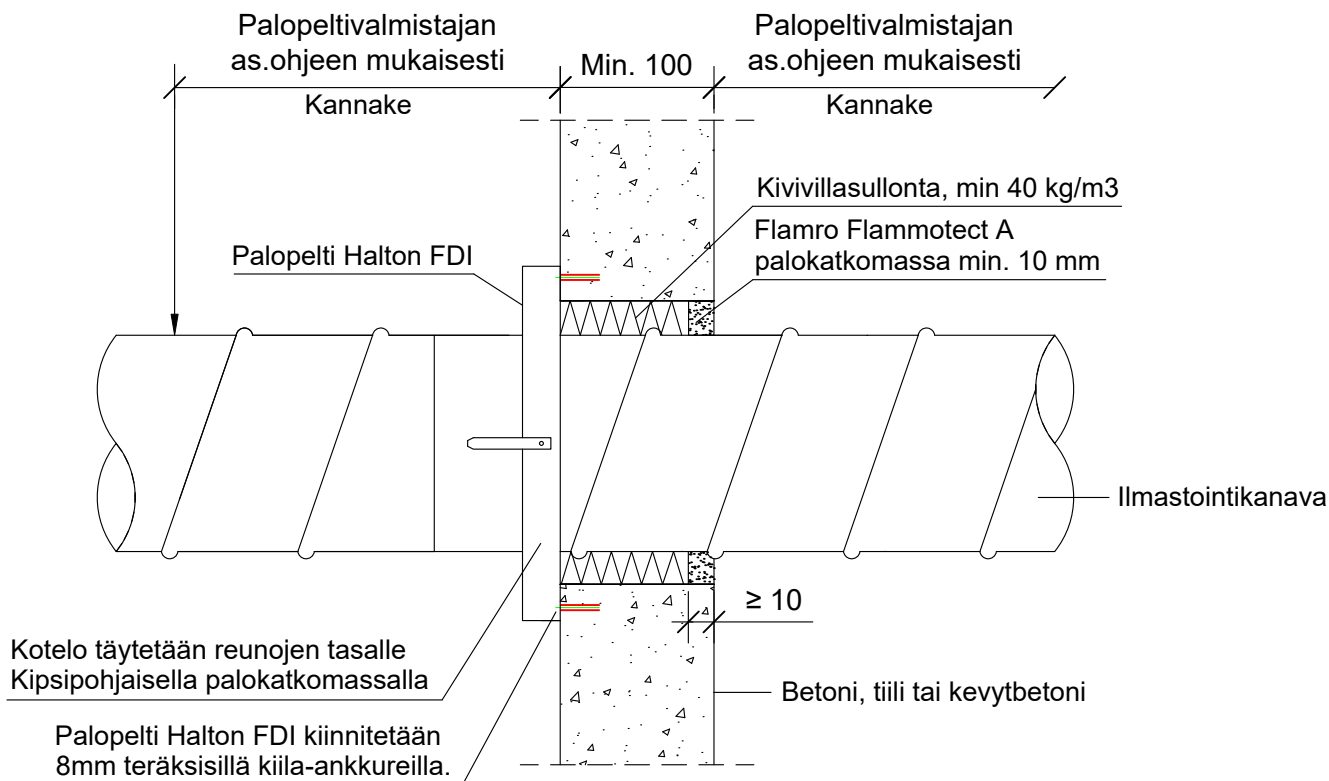

Ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään
palopeltivalmistajan
ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien
läpivientien palokatoille ei
tällä hetkellä ole olemassa
arviointiasiakirjaa (EAD),
joten markkinoilla ei ole
palokatkoratkaisuja, jotka
perustuvat ETA-arviointeihin
ja CE-merkintään.
(Palokatko-ohje 3.7.2024)

Kotelo täytetään reunojen tasalle
kipsipohjaisella palokatkomassalla

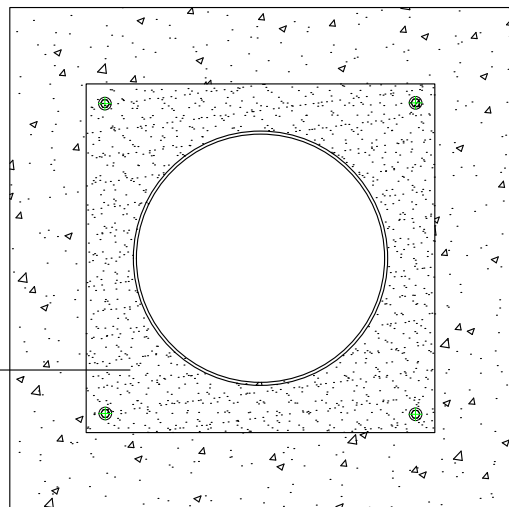

- Aukon koko: kanavan halkaisija + 20 mm
- Palonrajoitin keskitetään asennusaukon keskelle. Kiinnitys laipasta Betoniruuveilla tai kiila-ankkureilla seinärakenteeseen. Kannakointi iv- suunnitelman mukaan
- Toimilaite ja palonrajoitin suojataan palokatkoajan ajaksi. Läpivientiaukko täytetään Flamro Flammotect A + kivivillasullonta. Palokatko tehdään täyttämällä kotelo reunojen tasalle kipsimassalla esim. FPS MORTAR ETA-21/0464