


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FDI-FPS-PPL2
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMASTOINTIKANAVA PALOPELLILLÄ HALTON FDI OSASTOIVASSA ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA		

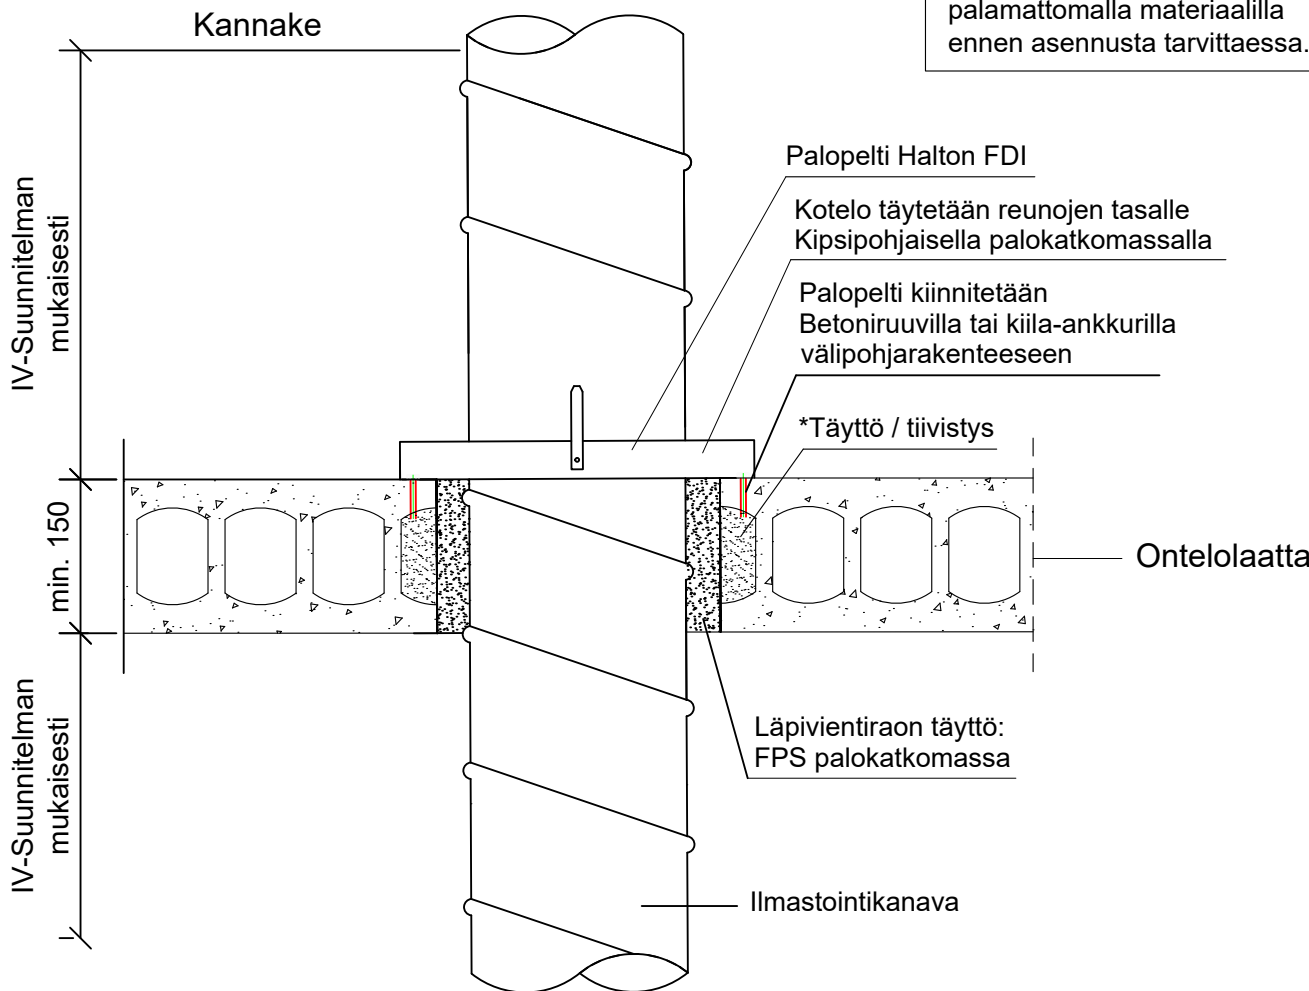


*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

Ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopeltivalmistajan ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)

Kotelo täytetään reunojen tasalle kipsipohjaisella palokatkomassalla

Palokatkomassan hyväksyntä FPS ETA- 20/0464

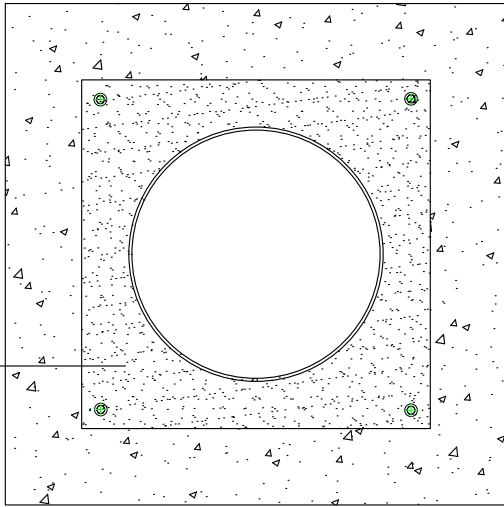

- Pyöreä asennusaukko tehdään mahdollisimman tarkasti kanavan halkaisijan kokoiseksi. Ei kuitenkaan suuremmaksi kuin kanavahalkaisija +50mm.
- Palonrajoitin keskitetään asennusaukon keskelle. Kiinnitys laipasta Betoniruuveilla tai kiila-ankkureilla lattiarakenteeseen
- Toimilaite ja palonrajoitin suojataan palokatkotyön ajaksi. Palokatko tehdään täyttämällä läpivientiaukko kipsimassalla esim. FPS palokatkomassa.