


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FDI-FPS-PPS1
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ HALTON FDI OSASTOIVASSA BETONISEINÄSSÄ		
MUUT HUOMIOT:				

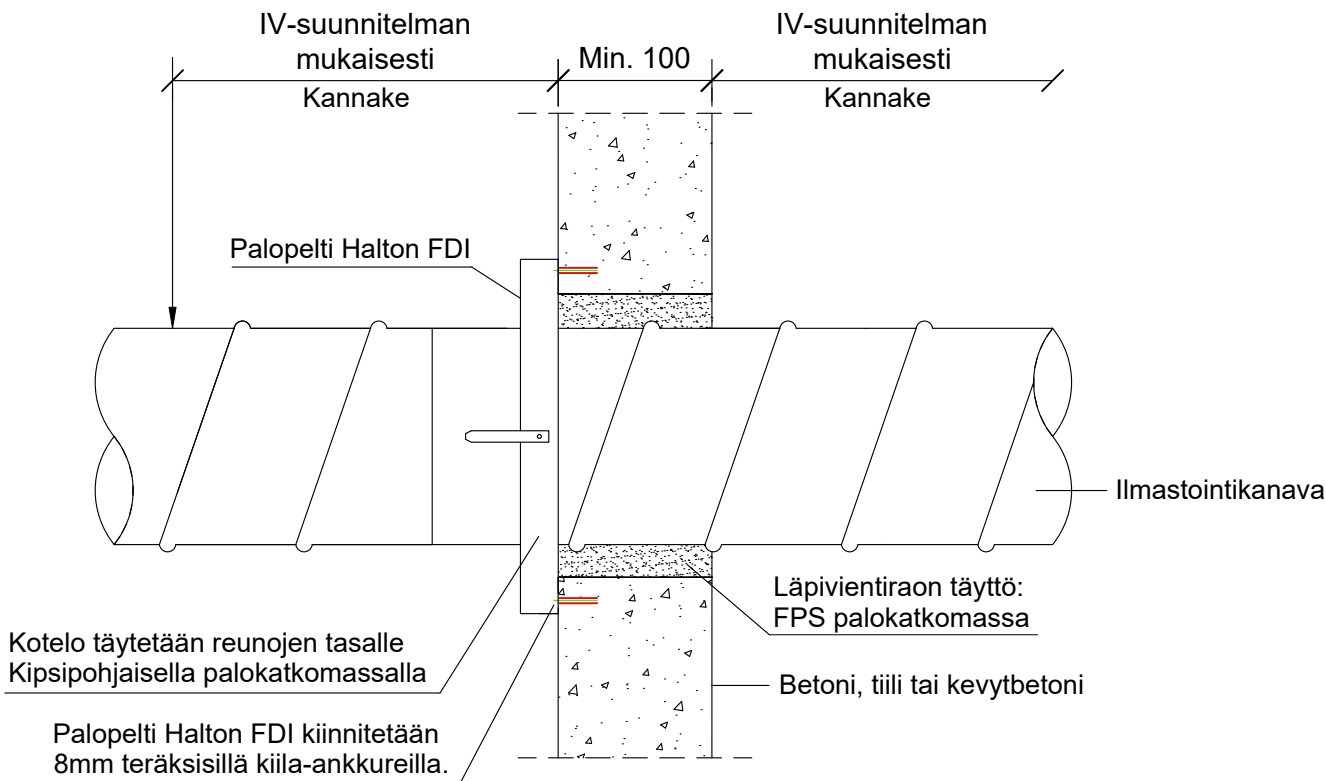


Palokatkomassan
hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464

Ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään
palopeltivalmistajan
ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien
läpivientien palokatkoiille ei
tällä hetkellä ole olemassa
arviointiasiakirjaa (EAD),
joten markkinoilla ei ole
palokatkoratkaisuja, jotka
perustuvat ETA-arviointeihin
ja CE-merkintään.
(Palokatko-ohje 3.7.2024)

Kotelo täytetään reunojen tasalle
kipsipohjaisella palokatkomassalla

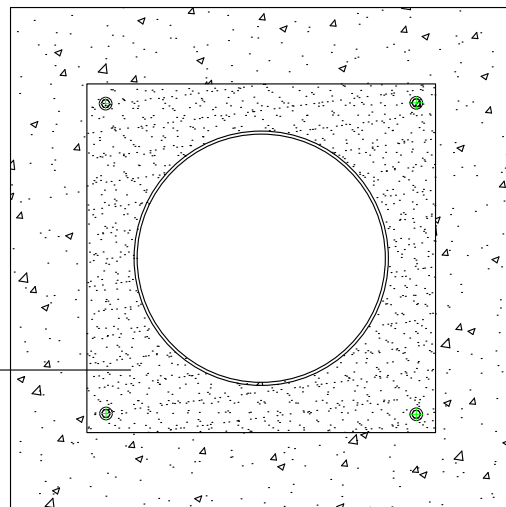

1. Aukon koko: kanavan halkaisija + max. 20 mm

2. Palonrajoitin keskitetään asennusaukon keskelle. Kiinnitys laipasta Betoniruuveilla tai kiila-ankkureilla
seinärakenteeseen. Kannakointi palopeltivalmistajan asennusohjeiden mukaan

3. Toimilaite ja palonrajoitin suojataan palokatkotyön ajaksi. Läpivientiaukko täytetään kipsimassalla esim. FPS
palokatkomassa. Palokatko tehdään täyttämällä kotelo reunojen tasalle kipsimassalla esim. FPS MORTAR ETA-21/0464