PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
		EI90	FDMA-FLA-PPL4
PVM. 25.11.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	

KOHDE

SISÄLTÖ
ILMASTOINTIKANAVA PALOPELLILLÄ ETS NORD FDMA
OSASTOIVASSA ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

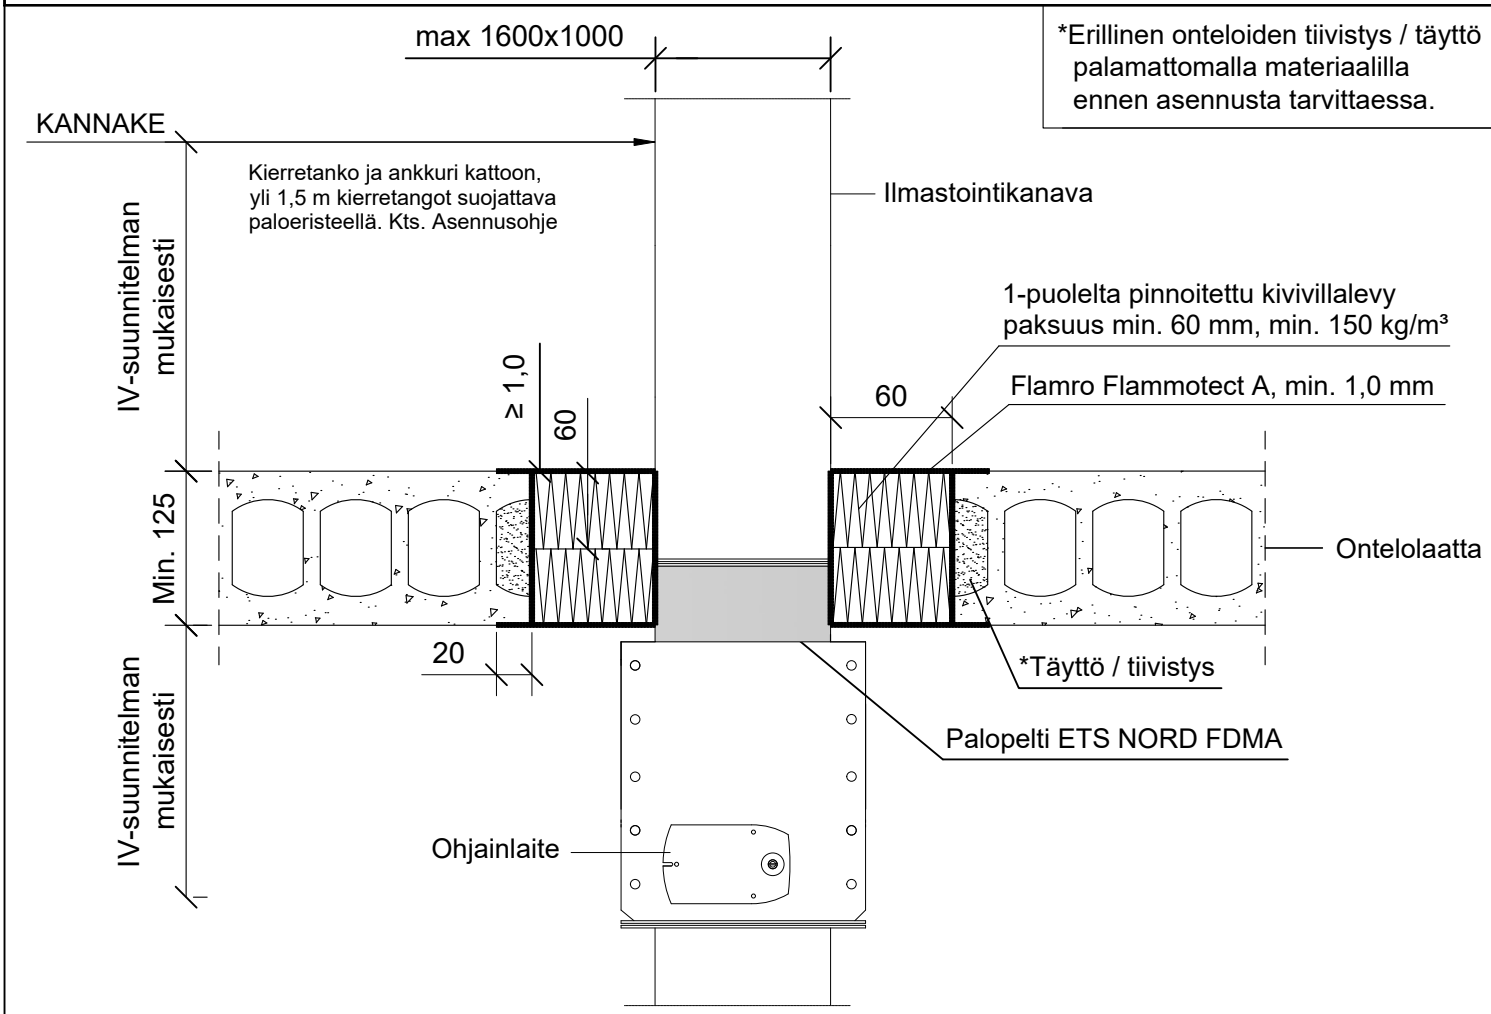

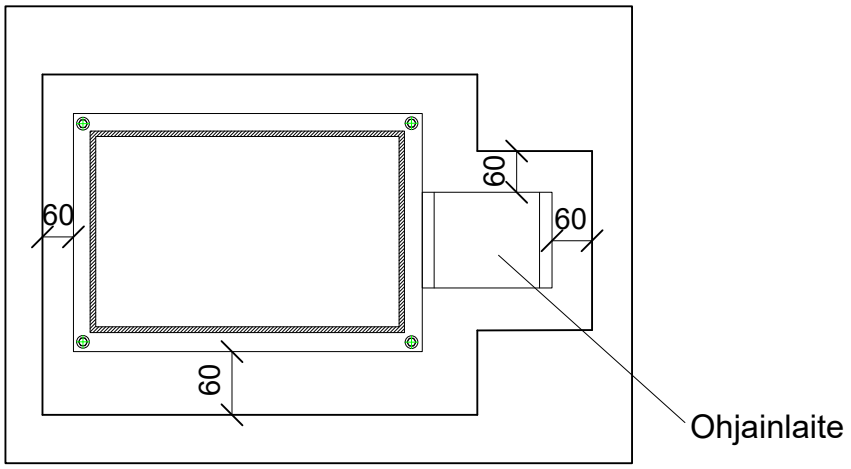

Ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopeltivalmistajan ohjeistusta.

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Palokatkomassan hyväksyntä	ETA-22/0052
Max. Aukon koko	Kanavan kanta / korkeus + 60 mm / 800 - 1650 mm x 800 - 2050 mm
Palokatkopinnoite	Flamro Flammotect A, paksuus ≥ 1,0 mm.
Kivivillalevy	Pinnoitettu kivivillalevy ≥ 60 mm, min. 150 kg/m³, molemmin puolin rakennetta.
Kiinnikkeet ja kannakointi	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	1600x1000 mm
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)