
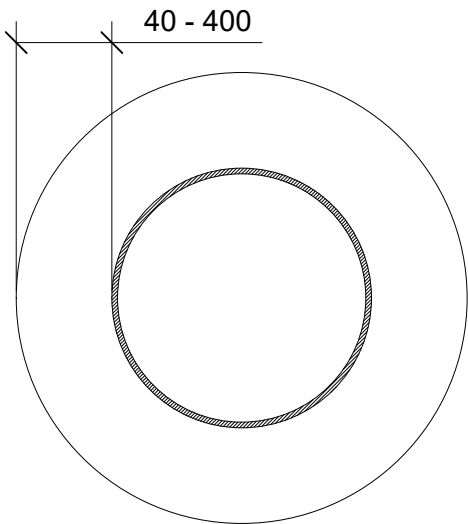


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FDMR-FLA-PPS1
	PVM. 01.12.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMASTOINTIKANAVA PALOPELLILLÄ ETS NORD FDMR OSASTOIVASSA KIPSILEVYSEINÄSSÄ		
MUUT HUOMIOT:				

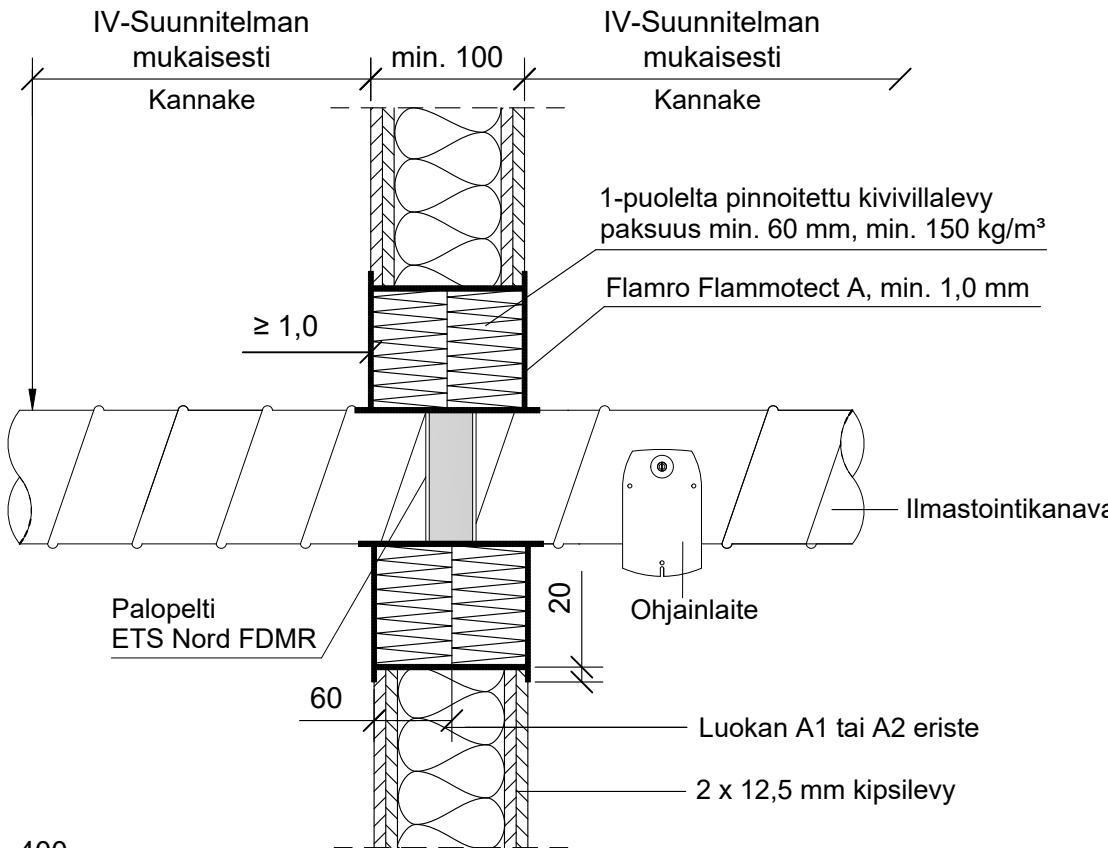

Palokatkomassan
hyväksyntä FLAMRO
FLAMMOTECT A
ETA- 22/0052

Ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään
palopeltivalmistajan
ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään.
(Palokatto-ohje 3.7.2024)

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Aukon koko	IV-Kanavan Ø + min. 80 mm / max. 800 mm
Palokatkopinnoite	Flamro Flammotect A, paksuus ≥ 1,0 mm.
Kivivillalevy	Pinnoitettu kivivillalevy ≥ 60 mm, min. 150 kg/m ³ , molemmin puolin seinärakennetta.
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 800
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan