
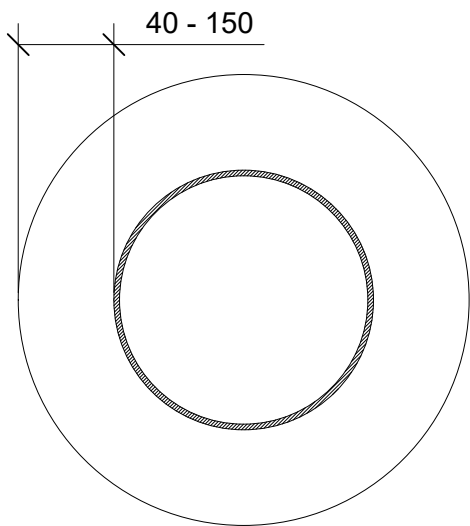


|                                                                                      |                 |                                                                                             |                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| PK-TUOTE OY<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO |                                                                                             | OSASTOIVARAKENNE      | DET           |
|                                                                                      | PVM.            | PIIRTÄJÄ                                                                                    | PALOKATKON PALOLUOKKA |               |
| 01.12.2023                                                                           |                 | MKY                                                                                         | EI120                 | FDMR-FPS-PPL1 |
| KOHDE                                                                                |                 | SISÄLTÖ<br>ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ ETS NORD FDMR<br>OSASTOIVASSA BETONI VÄLIPOHJASSA |                       |               |

|               |
|---------------|
| MUUT HUOMIOT: |
|---------------|

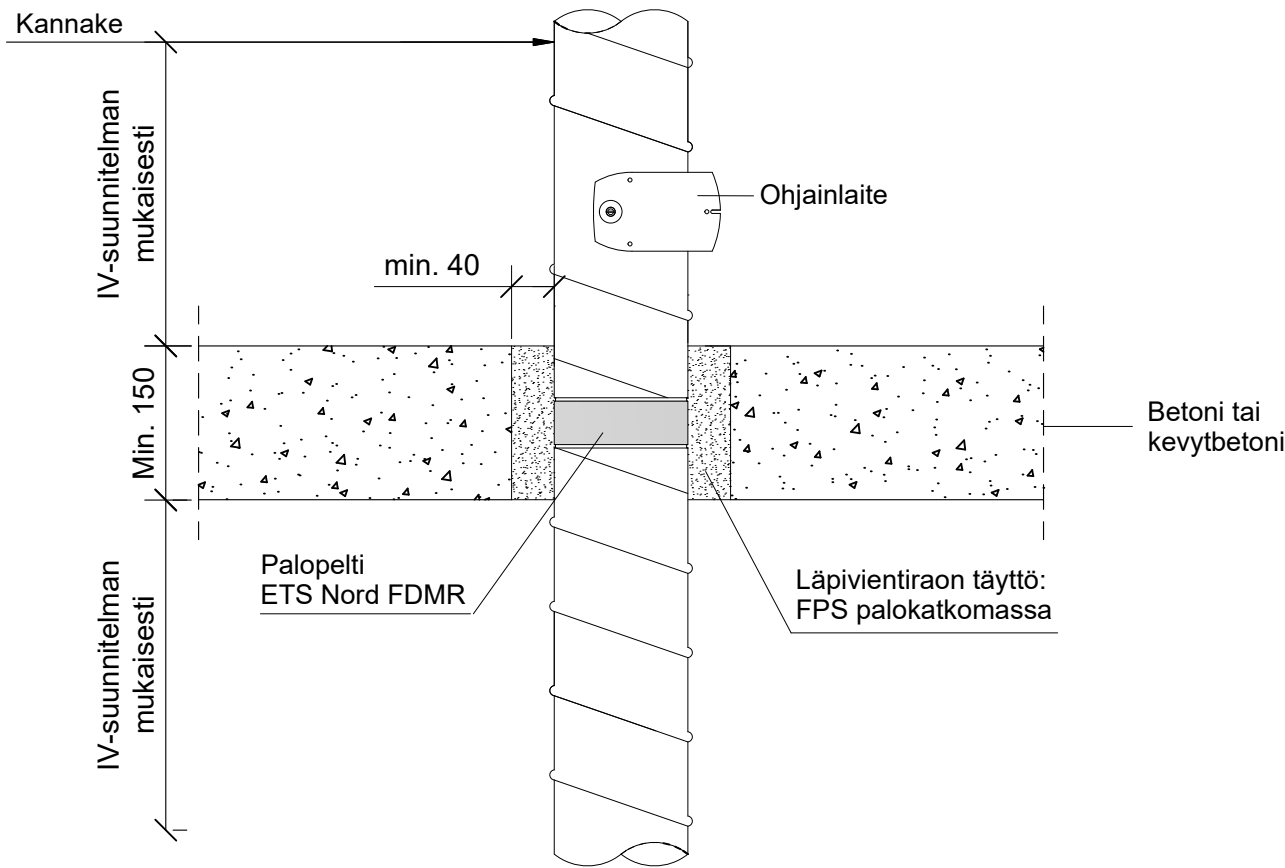

Palokatkomassan  
hyväksyntä  
FPS ETA- 20/0464

Ensisijaisena  
asennusohjeena  
käytetään  
palopeltivalmistajan  
ohjeistusta.

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hyväksyntä       | Palopeltivalmistajan hyväksyntä                                |
| Aukon koko       | IV-Kanavan Ø + min. 80 mm / max. 300 mm                        |
| Palokatkomassa   | FPS palokatkomassa min. 150 mm                                 |
| Kiinnikkeet      | Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan |
| Kannakointi      | IV- suunnitelman mukaisesti välipohjan molemmin puolin         |
| Putkityypit      | Teräksinen ilmastointikanava                                   |
| Max. putken koko | Ø 800                                                          |
| Putkieriste      | Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan                      |

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)