
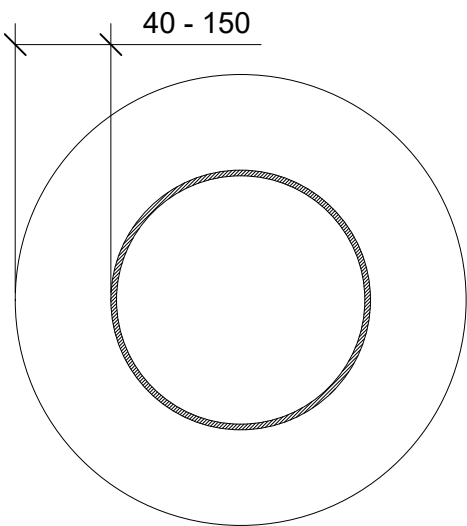


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FDMR-FPS-PPS1
	PVM. 01.12.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMASTOINTIKANAVA PALOPELLILLÄ ETS NORD FDMR OSASTOIVASSA KIPSILEVYSEINÄSSÄ		
MUUT HUOMIOT:				

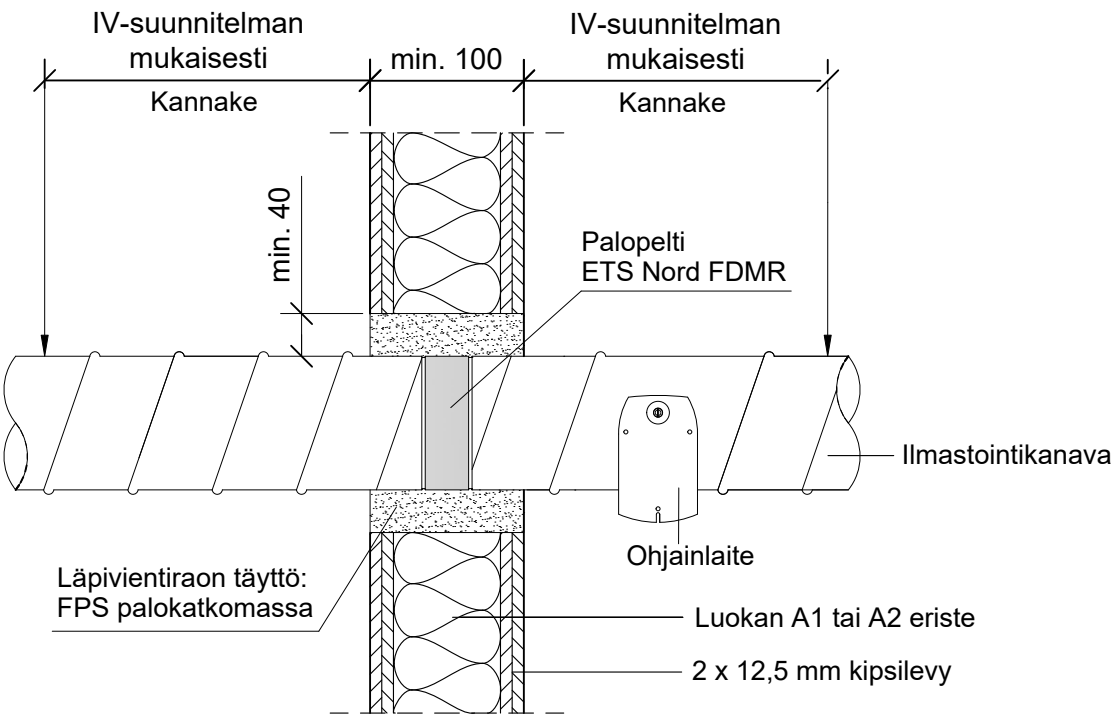

Palokatkomassan
hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464

Ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään
palopeltivalmistajan
ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien
läpivientien palokatkoille ei
tällä hetkellä ole olemassa
arviointiasiakirjaa (EAD),
joten markkinoilla ei ole
palokatkoratkaisuja, jotka
perustuvat ETA-arviointeihin
ja CE-merkintään.
(Palokatko-ohje 3.7.2024)

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Aukon koko	IV-Kanavan Ø + min. 80 mm / max. 300 mm
Palokatkomassa	FPS palokatkomassa min. 100 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 800
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan