
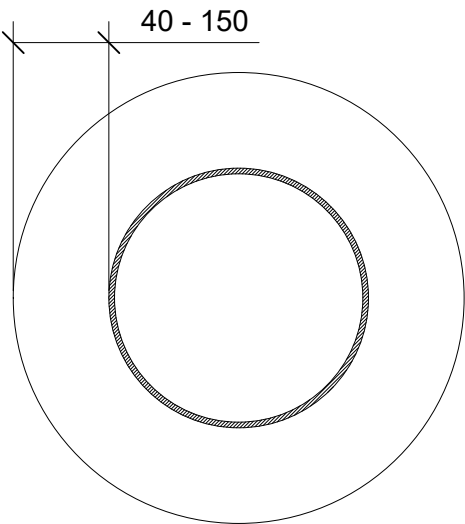


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET FDMR-FPS-PPS2
	PVM. 01.12.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMASTOINTIKANAVA PALOPELLILLÄ ETS NORD FDMR OSASTOIVASSA KIPSILEVYSEINÄSSÄ		

MUUT HUOMIOT:

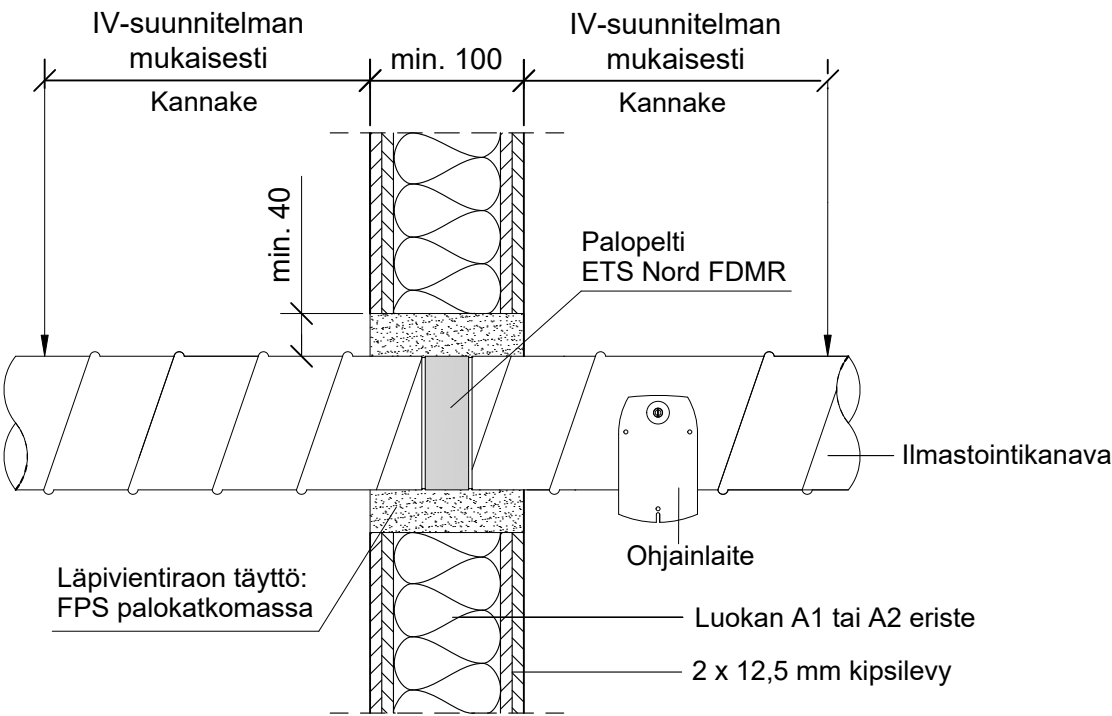

Palokatkomassan
hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464

Ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään
palopeltivalmistajan
ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään.
(Palokatko-ohje 3.7.2024)

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Aukon koko	IV-Kanavan Ø + min. 80 mm / max. 300 mm
Palokatkomassa	FPS palokatkomassa min. 100 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 315
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan