
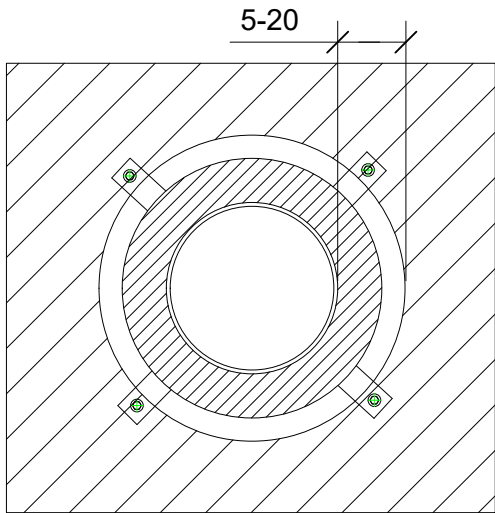


|                                                                                      |                    |                                                                                           |                               |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| PK-TUOTE OY<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO    |                                                                                           | OSASTOIVARAKENNE<br>EI90      | DET<br><br>FDMS-FLA-PPS1 |
|                                                                                      | PVM.<br>25.11.2024 | PIIRTÄJÄ<br>MKY                                                                           | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI90 |                          |
| KOHDE                                                                                |                    | SISÄLTÖ<br>ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ ETS NORD FDMS<br>OSASTOIVASSA KIPSILEVYSEINÄSSÄ |                               |                          |
| MUUT HUOMIOT:                                                                        |                    |                                                                                           |                               |                          |

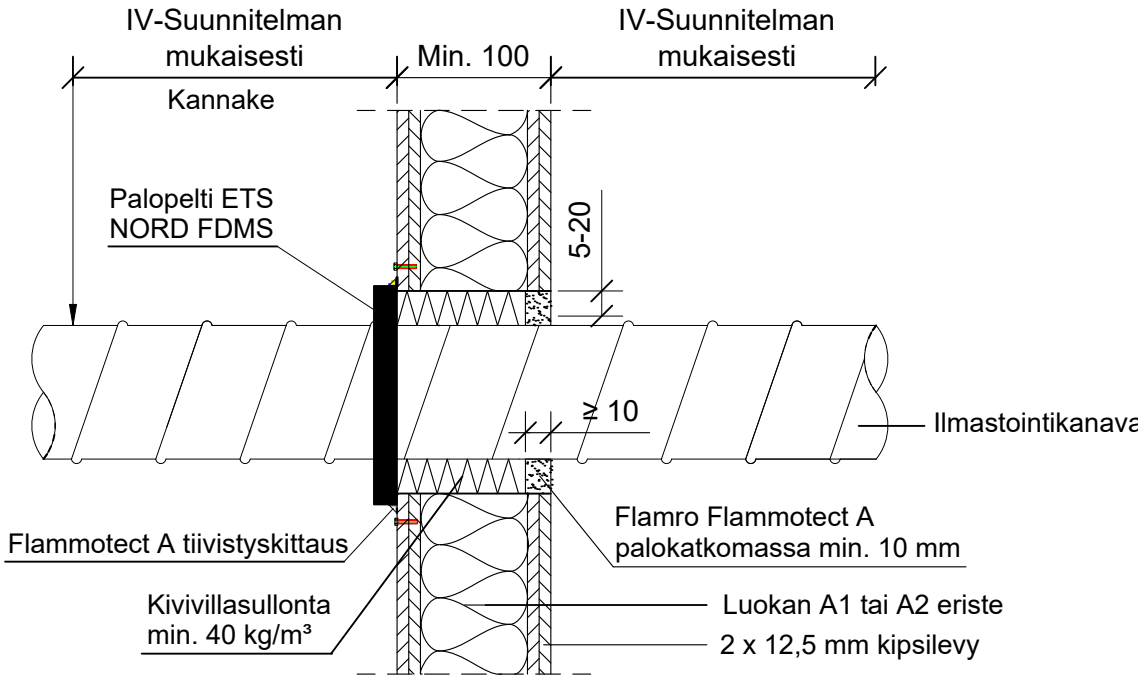

| Palokatkomateriaali              | Putken koko D (mm) | Aukon koko (mm) |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Flammotect A                     | D                  | D+10            |
| Kivivillasullonta + Flammotect A | D                  | D+40            |

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hyväksyntä                 | Palopeltivalmistajan hyväksyntä                                |
| Palokatkomassan hyväksyntä | ETA-22/0052                                                    |
| Max. aukon koko            | Katso taulukko                                                 |
| Palokatkomassan paksuus    | Flamro Flammotect A, min. 10 mm toiselle puolelle              |
| Kiinnikkeet                | Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan |
| Kannake                    | IV-suunnitelman mukaisesti seinän molemmille puolille          |
| Putkityypit                | Teräksinen ilmastointikanava                                   |
| Max. putken koko           | Ø 630 mm                                                       |
| Putkieriste                | Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan                      |

Ensisijaisena  
asennusohjeena  
käytetään  
palopeltivalmistajan  
ohjeistusta.

**HUOM!** Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään.  
(Palokatko-ohje 3.7.2024)