
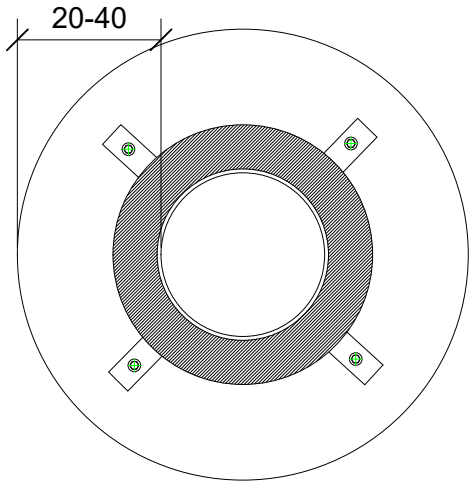


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FDMS-FPS-PPL1
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ ETS NORD FDMS OSASTOIVASSA BETONI VÄLIPOHJASSA		
MUUT HUOMIOT:				

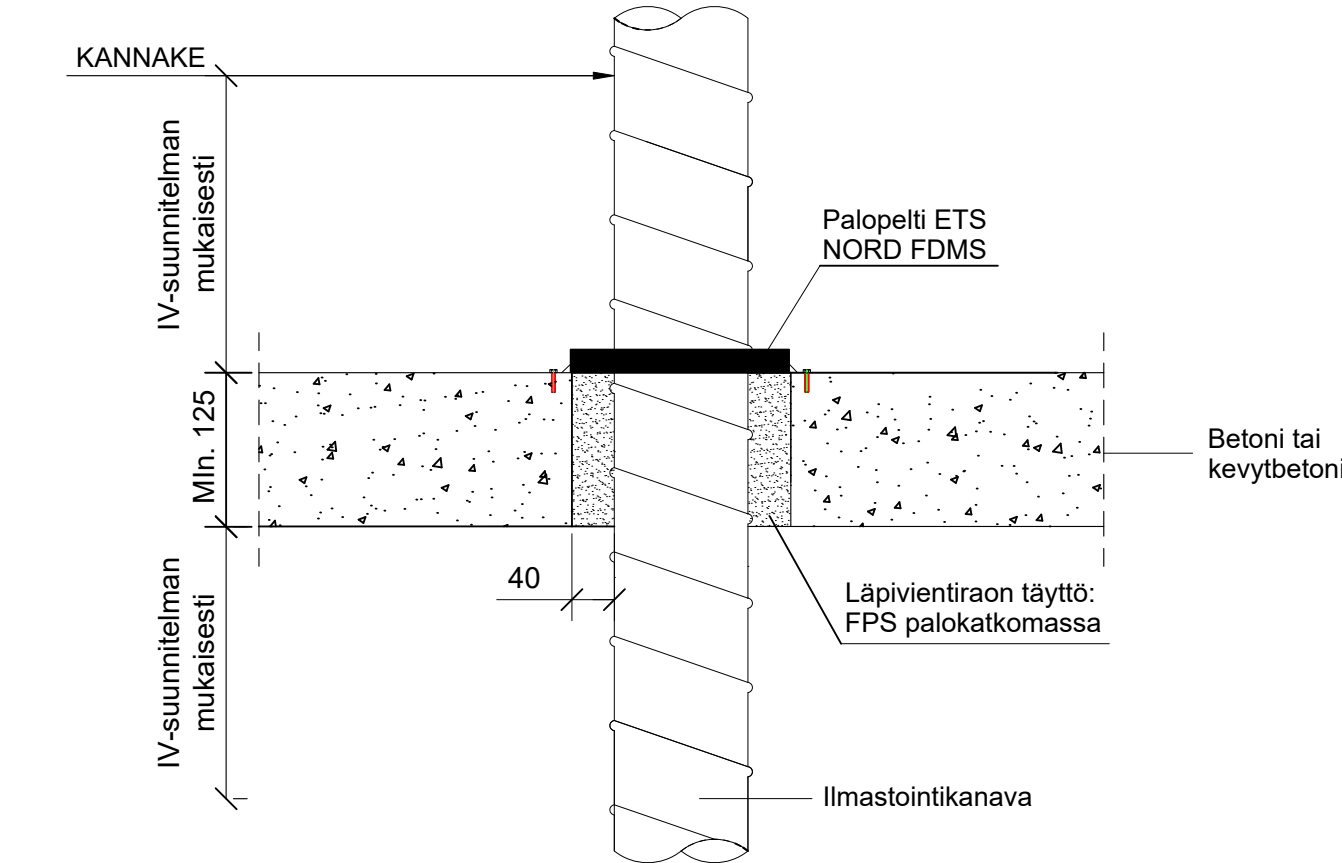

Ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään
palopeltivalmistajan
ohjeistusta.

Palokatkomateriaali	Putken koko D (mm)	Aukon koko (mm)
FPS Palokatkomassa	D	D+80

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Palokatkomassan hyväksyntä	ETA-20/0464
Max. aukon koko	Putken halkaisija + 80 mm
Palokatkomassan paksuus	FPS Palokatkomassa min. 125 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaan välipohjan ylä- ja alapuolelle
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 630
Putkien lukumäärä aukossa	Ei rajoitusta
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan

HUOM! Ilmanvaihtokanavien
läpivientien palokatoille ei
tällä hetkellä ole olemassa
arviointiasiakirjaa (EAD),
joten markkinoilla ei ole
palokatoratkaisuja, jotka
perustuvat ETA-arviointeihin
ja CE-merkintään.
(Palokatko-ohje 3.7.2024)