
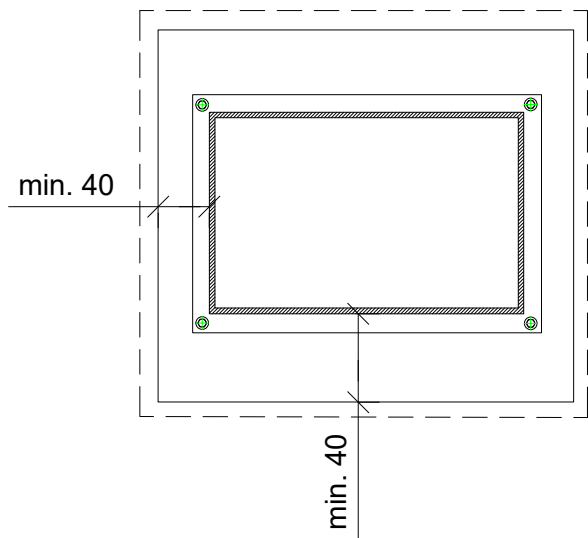


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FK92-FPS-PPS1
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ FLÄKTWOODS FK92 OSASTOIVASSA BETONISEINÄSSÄ		

MUUT HUOMIOT:

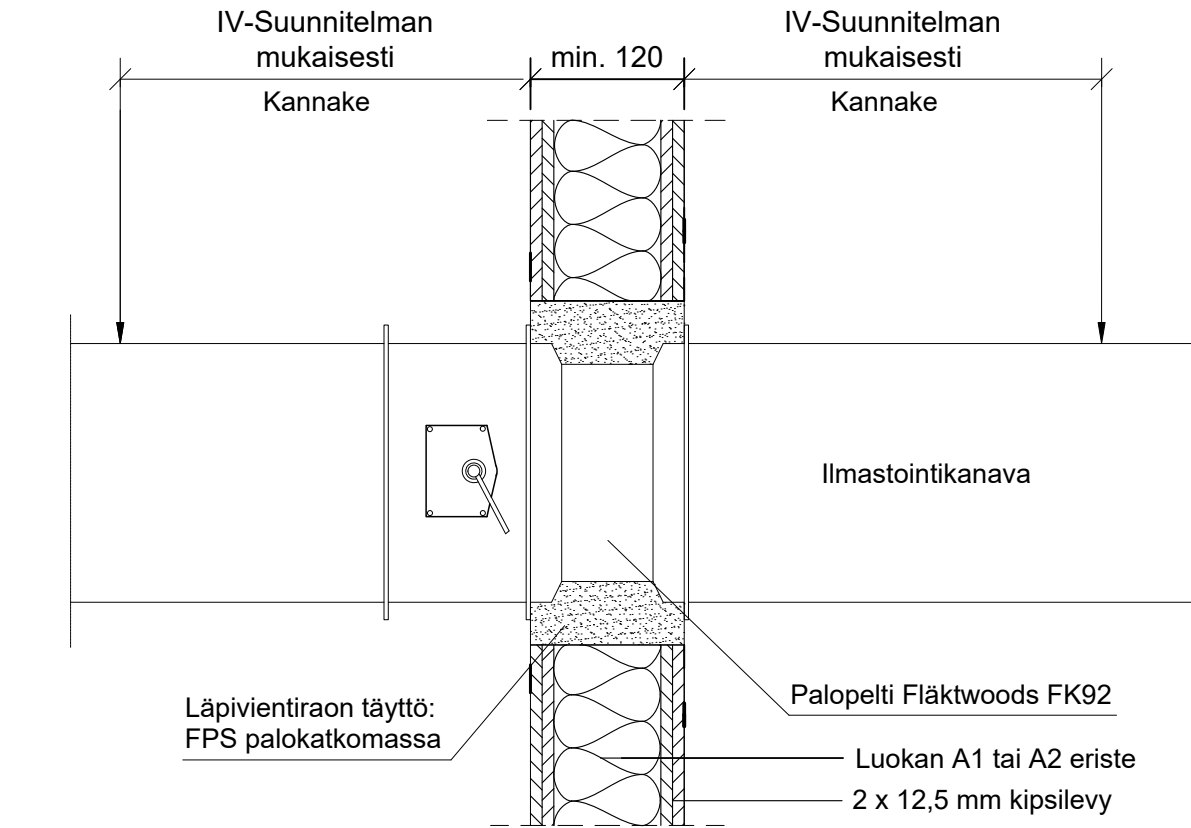

Mikäli seinän paksuus on alle 120mm täytyy asennusaukko tukea tukilevyillä, jotta palopellin asennusohjeen mukainen vaadittu rakennepaksuus täyttyy. Tukilevytyt tulee ulottua min. 90 mm iv-kanavan ympärille. Syntyvät saumat on kitattava

Ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopeltivalmistajan ohjeistusta.

Palokatkomassan hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Max. aukon koko	Kanavan kanta / korkeus + 120 mm
Palokatkomassan paksuus	FPS Palokatkomassa min. 120 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaisesti seinän molemmille puolille
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	800 x 1500 mm / 1000 x 1000 mm
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan