
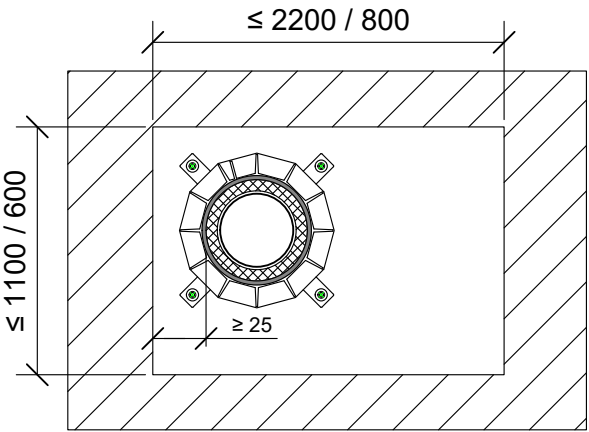


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET FLA-2x50-PS2
	PVM. 10.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ MUOVIPUTKI		
MUUT HUOMIOT:				

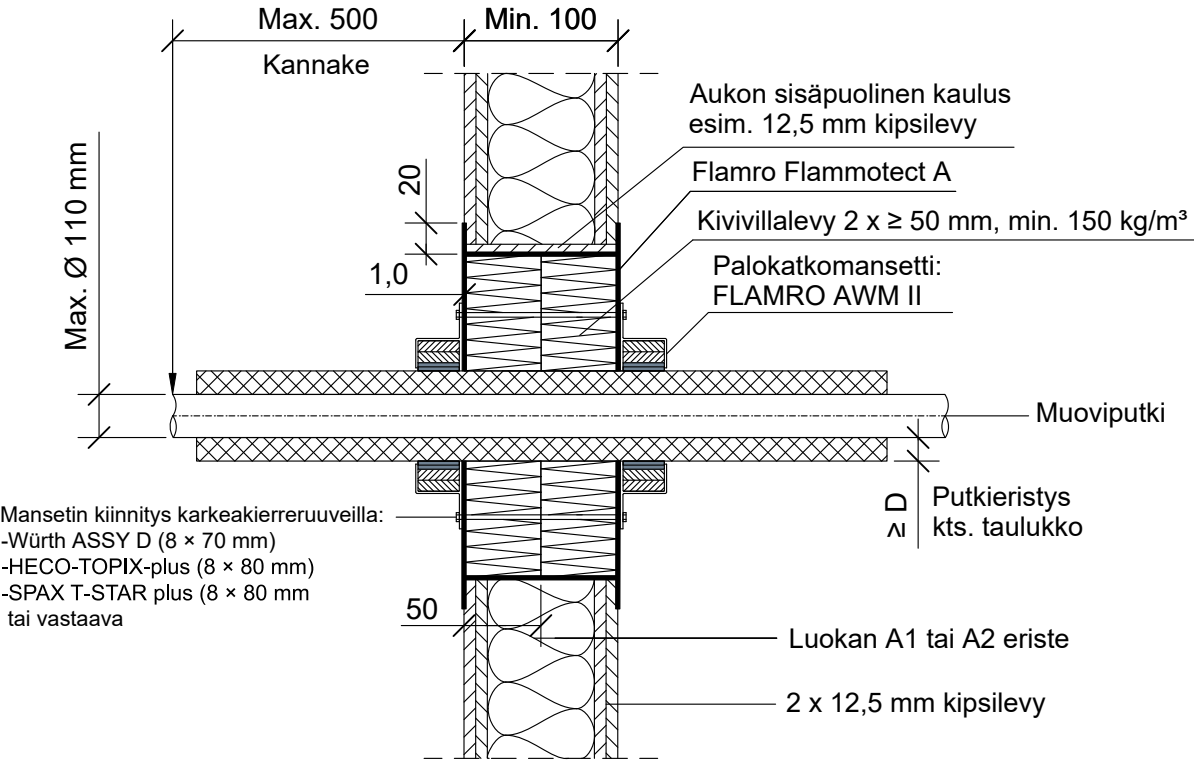

Putkityyppi	Max. putki koko	Solukumieriste paksuus (D)	Paloluokka
Muoviputki PP	Ø 32 - 50 mm	6.0 - 32.0 mm	EI120
	Ø 63 - 75 mm		
	Ø 90 - 110 mm		

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 17/0753
Max. aukon koko	1100 x 2200 mm, ilman aukon kehystä / kaulusta 600 x 800 mm.
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkomansetti	Flamro AWM II
Putkieristys	Solukumieriste, eristys jatkuva
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta