
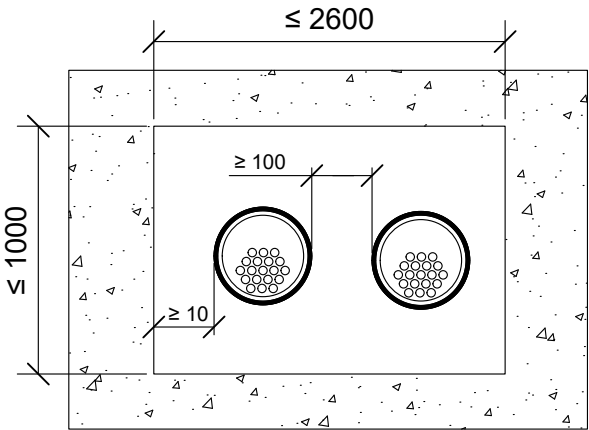


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
	PVM.	PIIRTÄJÄ	PALOKATKON PALOLUOKKA	
	10.09.2024	MKY	EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA CT-VARAUS		

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

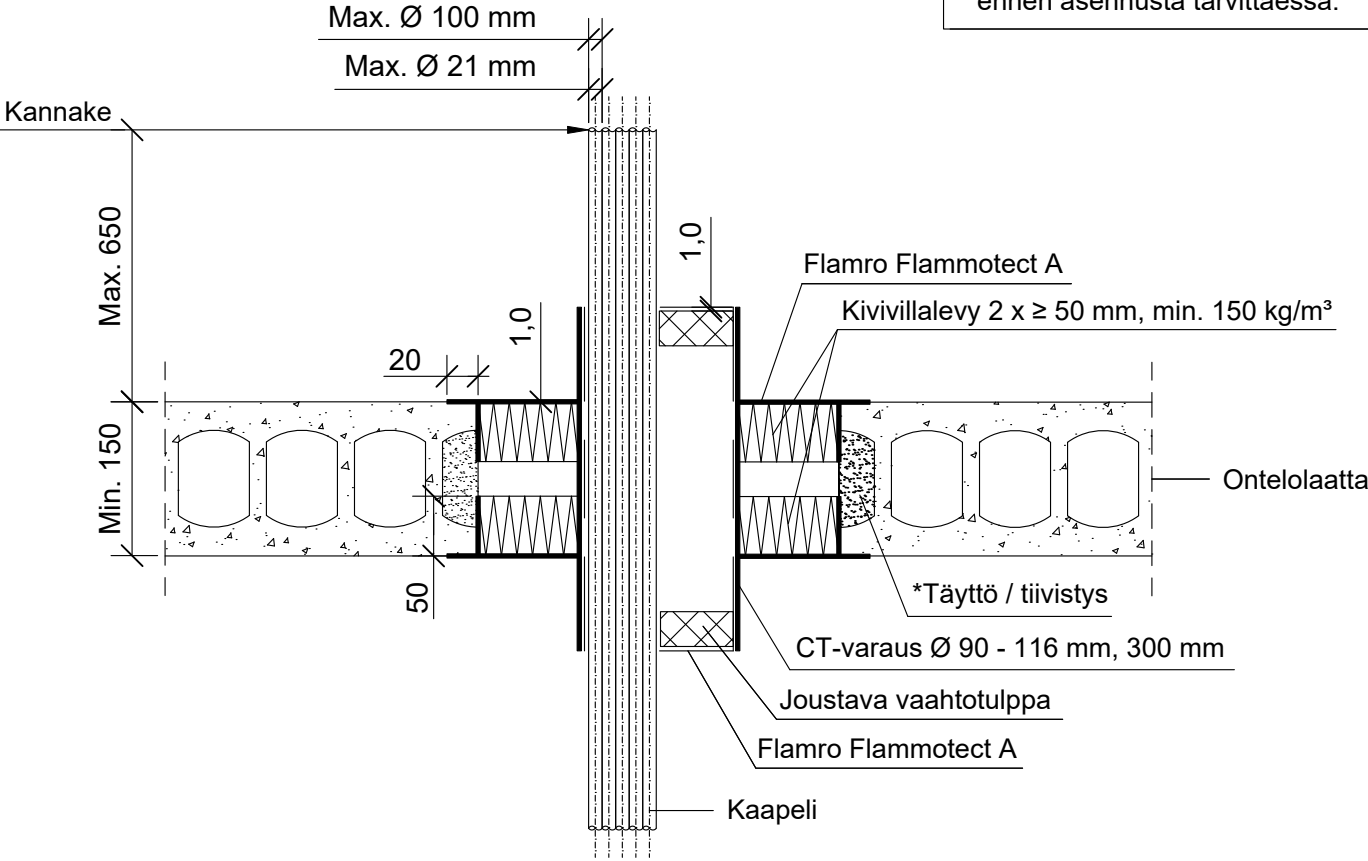

Kaapect, Kaapelinippu	CT 300
Max. koko	Paloluokka
Kaapect max. Ø 21 mm	EI120
Nippu max. Ø 100 %, kaapect max. Ø 21 mm	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 22/0053
Max. aukon koko	1000 x 2600 mm / ei määritetty x 800 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm. CT-varauksen vaahtotulpan tiivistys, paksuus ≥ 1,0 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin välipohjarakennetta. Tyhjen välien täyttö sullontavillalla.
CT-Varaus	CT-varaus 300 asennus keskitetysti rakenteeseen.
Kannake	Max. 650 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta