
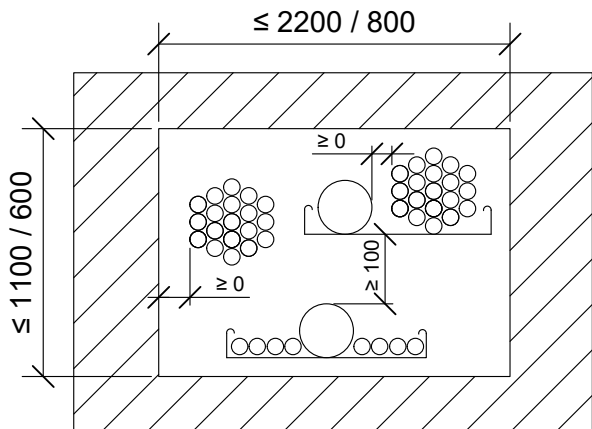


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FLA-2x50-SS1
	PVM. 10.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90 EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ		

MUUT HUOMIOT:

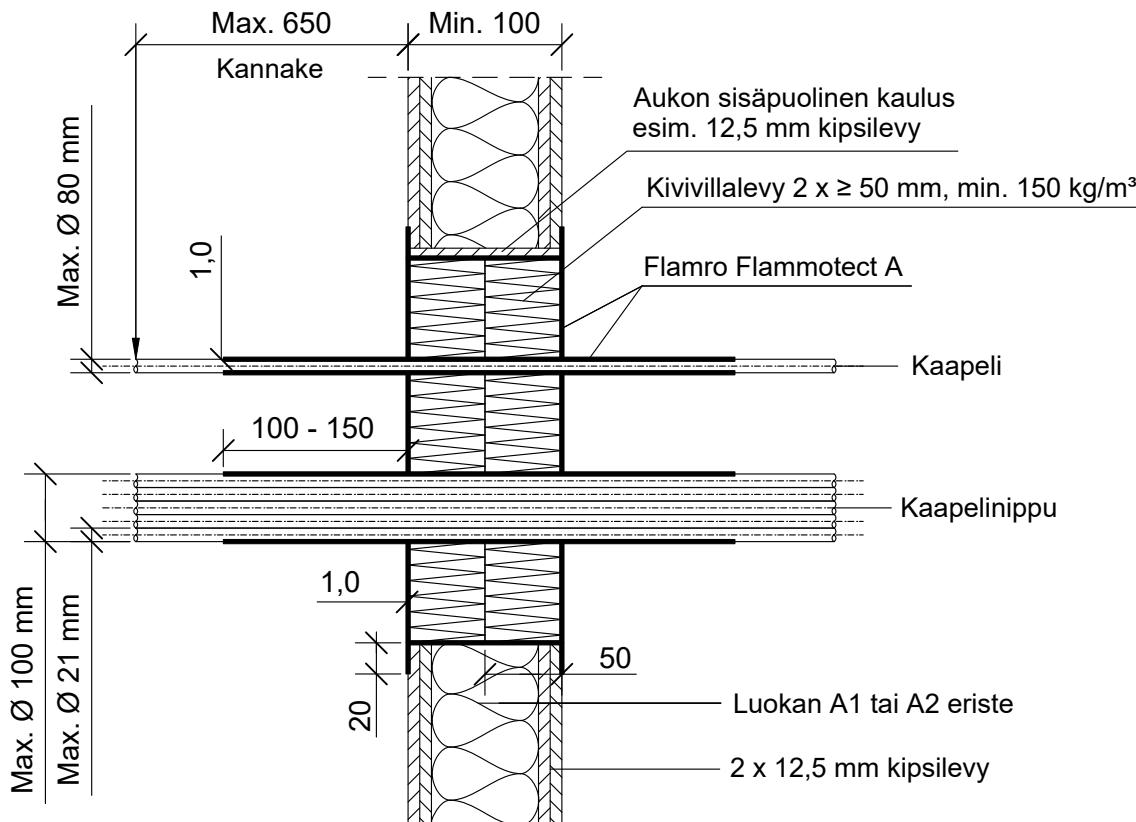

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn pinnasta, pinnoitteen syvyys villan sisäpuolelle min. 50 mm.

Kaapelit, kaapeliniput.	Palokatkopinnoite: Flamro Flammotect A		
Max. koko	Paksuus	*Pituus	Paloluokka
Yksittäinen jälkiasennus Ø 21 mm	-	-	EI120
Ø 21 mm	1,0 mm	100 mm	
Ø 50 mm		150 mm	
Ø 80 mm		100 mm	
		150 mm	
Nippu Ø 100 mm, kaapeli Ø 21 mm		100 mm	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052
Max. aukon koko	1100 x 2200 mm, ilman aukon kehystä / kaulusta 600 x 800 mm.
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm. Kaapelin pinnoituksen paksuus 1,0 mm, pinnoitus molemmin puolin seinärakennetta.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kaapelihylly	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 650 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta