PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FLA-IVL2
	PVM. 25.11.2024 / PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE	SISÄLTÖ IV-PUTKI OSASTOIVASSA BETONI VÄLIPOHJASSA, KATKAISTU PALAMATON ERISTE		
MUUT HUOMIOT:			

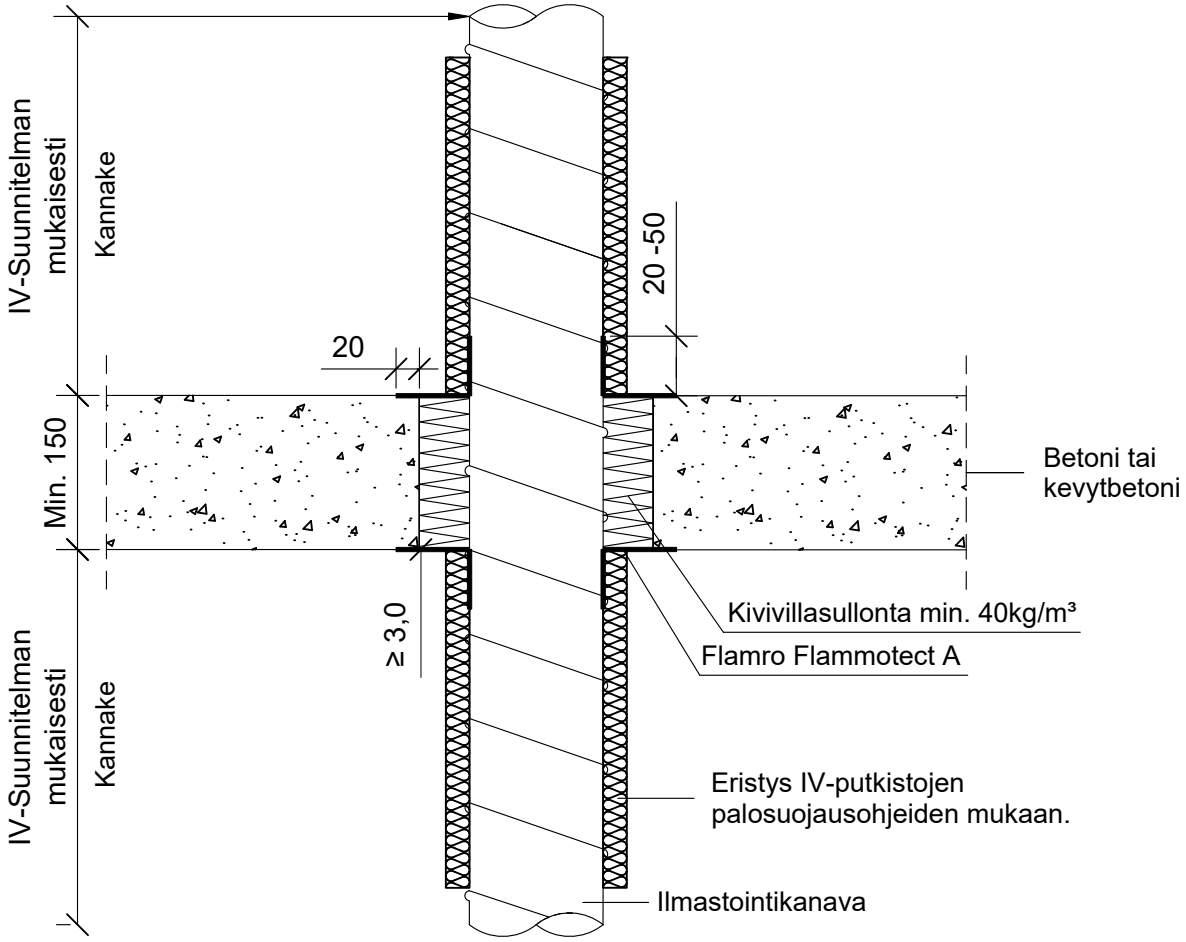

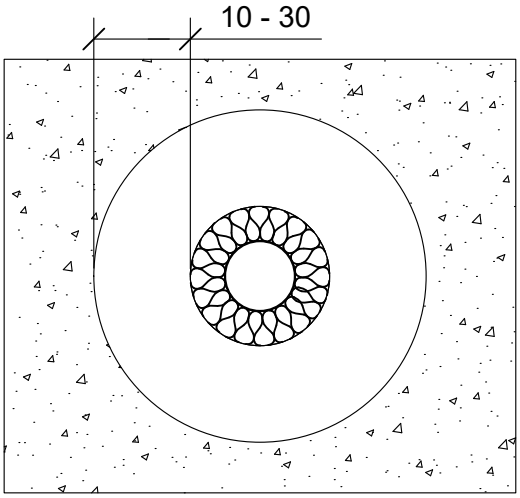

Flamro Flammotect A pinnoite min. 3,0 mm, 20 mm asennusaukon reunan yli ja 20 - 50 mm IV-kanavan päälle.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)

Palokatkomassan hyväksyntä	ETA 22/0052
Max. aukon koko	Kanavan halkaisija + max. 60 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, molemmin puolin rakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä.
Kannake	IV-suunnitelman mukaan molemmille puolille
Max. kanava koko	Teräksinen ilmastointikanava Max. Ø 1000 mm
Putkieristys	Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan.
Korkeammat paloluokat	EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C