| | | | |
|---|---|---|---|
| **PK-TUOTE OY**<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO | OSASTOIVARAKENNE<br>EI60 | DET<br>FLA-IVL5 |
| | PVM.<br>25.11.2024 / PIIRTÄJÄ<br>MKY | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI60 | |

KOHDE

SISÄLTÖ
KANTIKAS IV-PUTKI OSASTOIVASSA
BETONI VÄLIPOHJASSA,
KATKAISTU PALAMATON ERISTE

MUUT HUOMIOT:

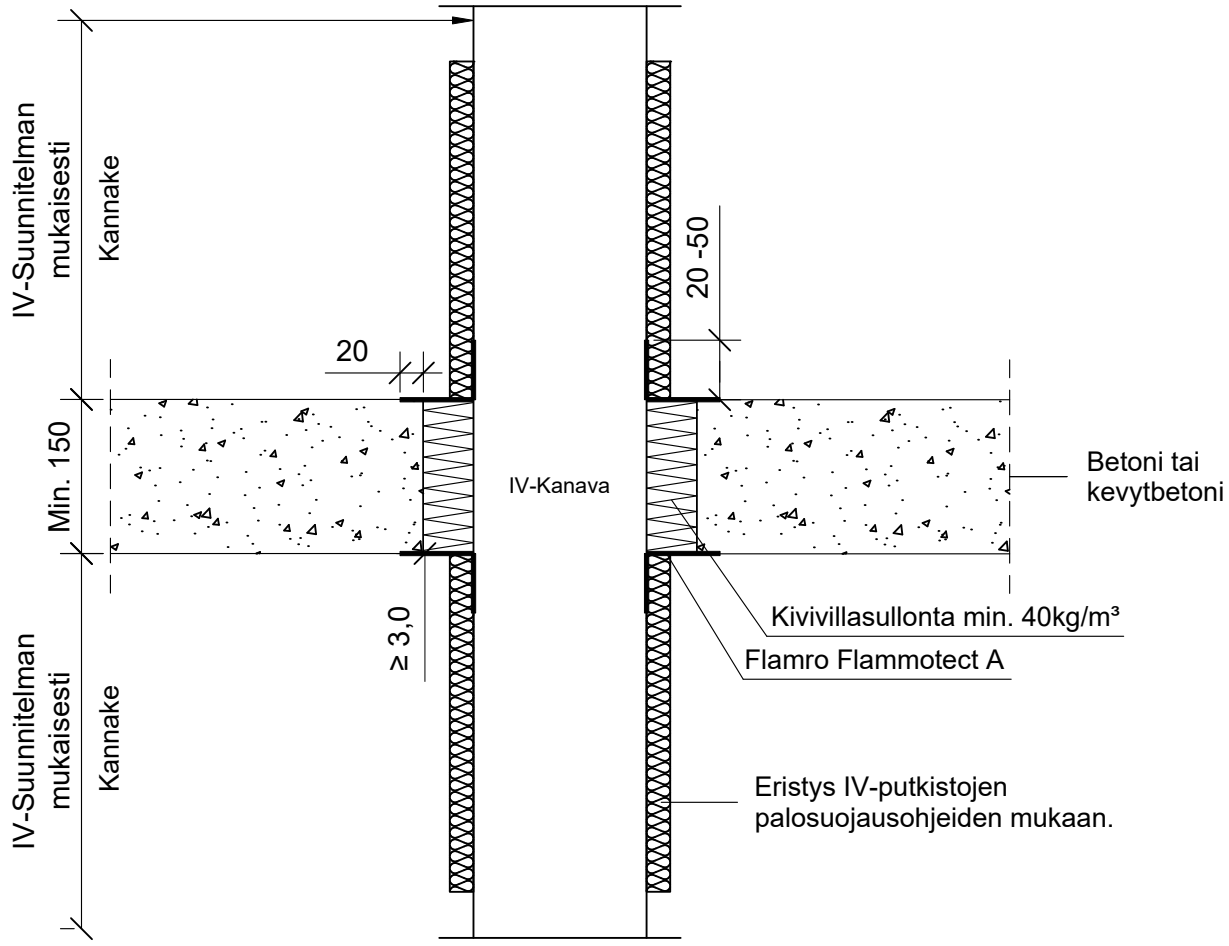


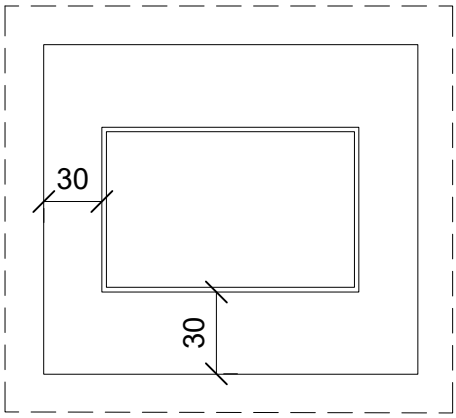


Flamro Flammotect A pinnoite min. 3,0 mm, 20 mm asennusaukon reunan yli ja 20 - 50 mm IV-kanavan päälle.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)

| | |
|---|---|
| Palokatkomassan hyväksyntä | ETA 22/0052 |
| Max. aukon koko | Kanavan halkaisija + max. 60 mm |
| Palokatkopinnoite / -kitti | Flamro Flammotect A, molemmin puolin rakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä. |
| Kannake | IV-suunnitelman mukaan molemmille puolille |
| Max. kanava koko | Teräksinen ilmastointikanava Max. 1000 mm x 1000 mm |
| Putkieristys | Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan. |
| Korkeammat paloluokat | EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C |