
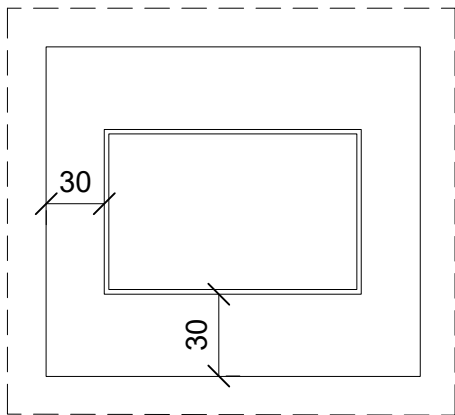


|                                                                                      |                    |                                                                                         |                               |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| PK-TUOTE OY<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO    |                                                                                         | OSASTOIVARAKENNE<br>EI60      | DET<br><br><b>FLA-IVS11</b> |
|                                                                                      | PVM.<br>25.11.2024 | PIIRTÄJÄ<br>MKY                                                                         | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI60 |                             |
| KOHDE                                                                                |                    | SISÄLTÖ<br>KANTIKAS IV-KANAVA OSASTOIVASSA BETONISEINÄSSÄ<br>KATKAISTU PALAMATON ERISTE |                               |                             |
| MUUT HUOMIOT:                                                                        |                    |                                                                                         |                               |                             |

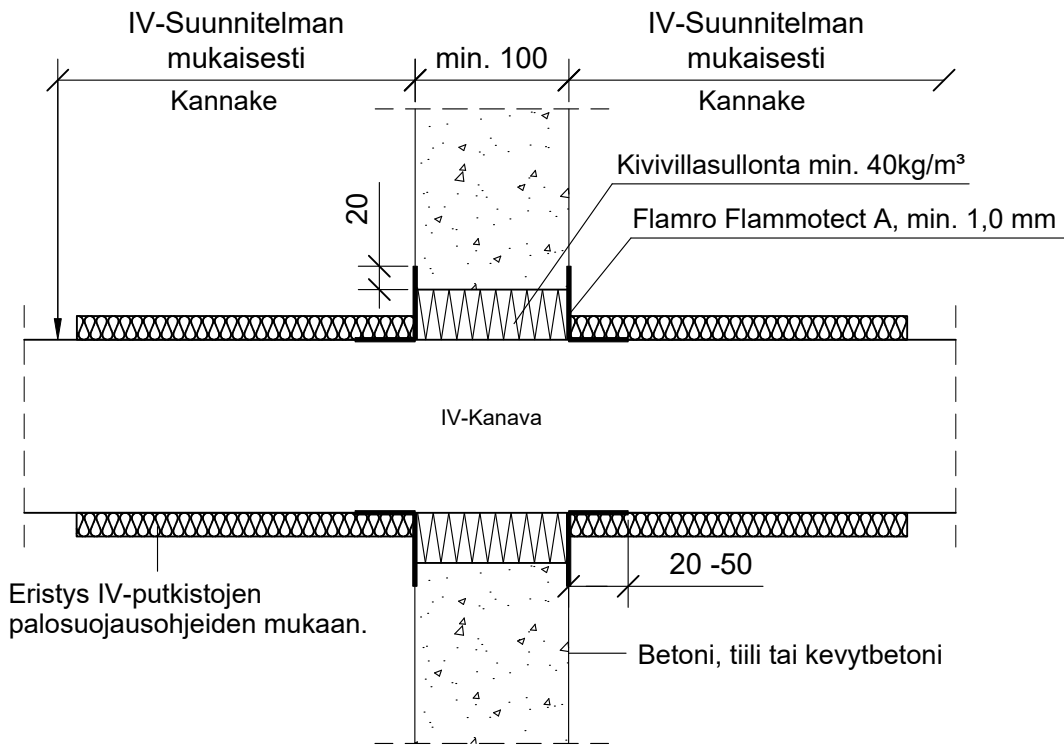

Flamro Flammotect A  
pinnoite min. 3,0 mm,  
20 mm asennusaukon  
reunan yli ja 20 - 50 mm  
IV-kanavan päälle.

**HUOM!** Ilmanvaihtokanavien  
läpivientien palokatkoille ei  
tällä hetkellä ole olemassa  
arviointiasiakirjaa (EAD),  
joten markkinoilla ei ole  
palokatkoratkaisuja, jotka  
perustuvat ETA-arviointeihin  
ja CE-merkintään.  
(Palokatko-ohje 3.7.2024)

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Palokatkomassan hyväksyntä | ETA 22/0052                                                                  |
| Max. aukon koko            | Kanavan halkaisija + max. 60 mm                                              |
| Palokatkopinnoite / -kitti | Flamro Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä. |
| Kannake                    | IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille                            |
| Max. kanava koko           | Teräksinen ilmastointikanava Max. 1000 mm x 1000 mm                          |
| Putkieristys               | Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan.                           |
| Korkeammat paloluokat      | EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C                     |