
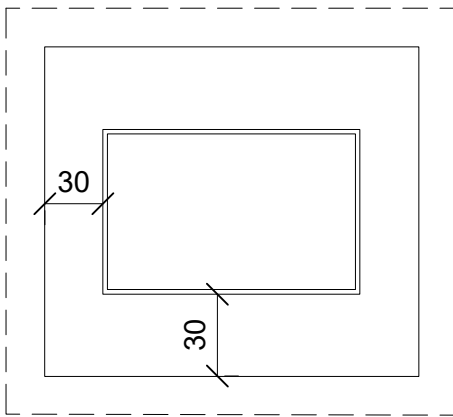


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FLA-IVS12
	PVM. 25.11.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ KANTIKAS IV-KANAVA OSASTOIVASSA KIPSILEVYSEINÄSSÄ KATKAISTU PALAMATON ERISTE		
MUUT HUOMIOT:				

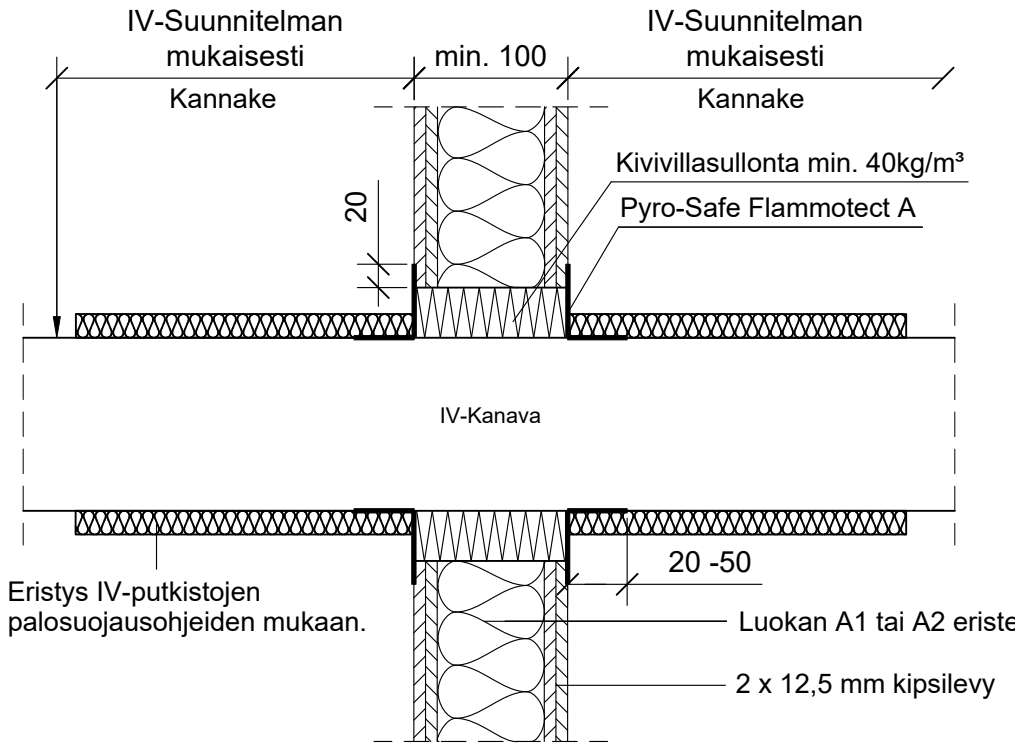

Flamro Flammotect A
pinnoite min. 3,0 mm,
20 mm asennusaukon
reunan yli ja 20 - 50 mm
IV-kanavan päälle.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien
läpivientien palokatkoille ei
tällä hetkellä ole olemassa
arviointiasiakirjaa (EAD),
joten markkinoilla ei ole
palokatkoratkaisuja, jotka
perustuvat ETA-arviointeihin
ja CE-merkintään.
(Palokatko-ohje 3.7.2024)

Palokatkomassan hyväksyntä	ETA 22/0052
Max. aukon koko	Kanavan halkaisija + max. 60 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä.
Kannake	IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille
Max. kanava koko	Teräksinen ilmastointikanava Max. 1000 mm x 1000 mm
Putkieristys	Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan.
Korkeammat paloluokat	EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C