

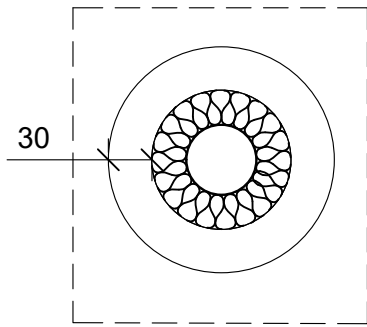


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FLA-IVS13
	PVM. 25.11.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ IV-KANAVA OSASTOIVASSA PVP-ELEMENTTISEINÄSSÄ JATKUVA PALAMATON ERISTE		
MUUT HUOMIOT:				

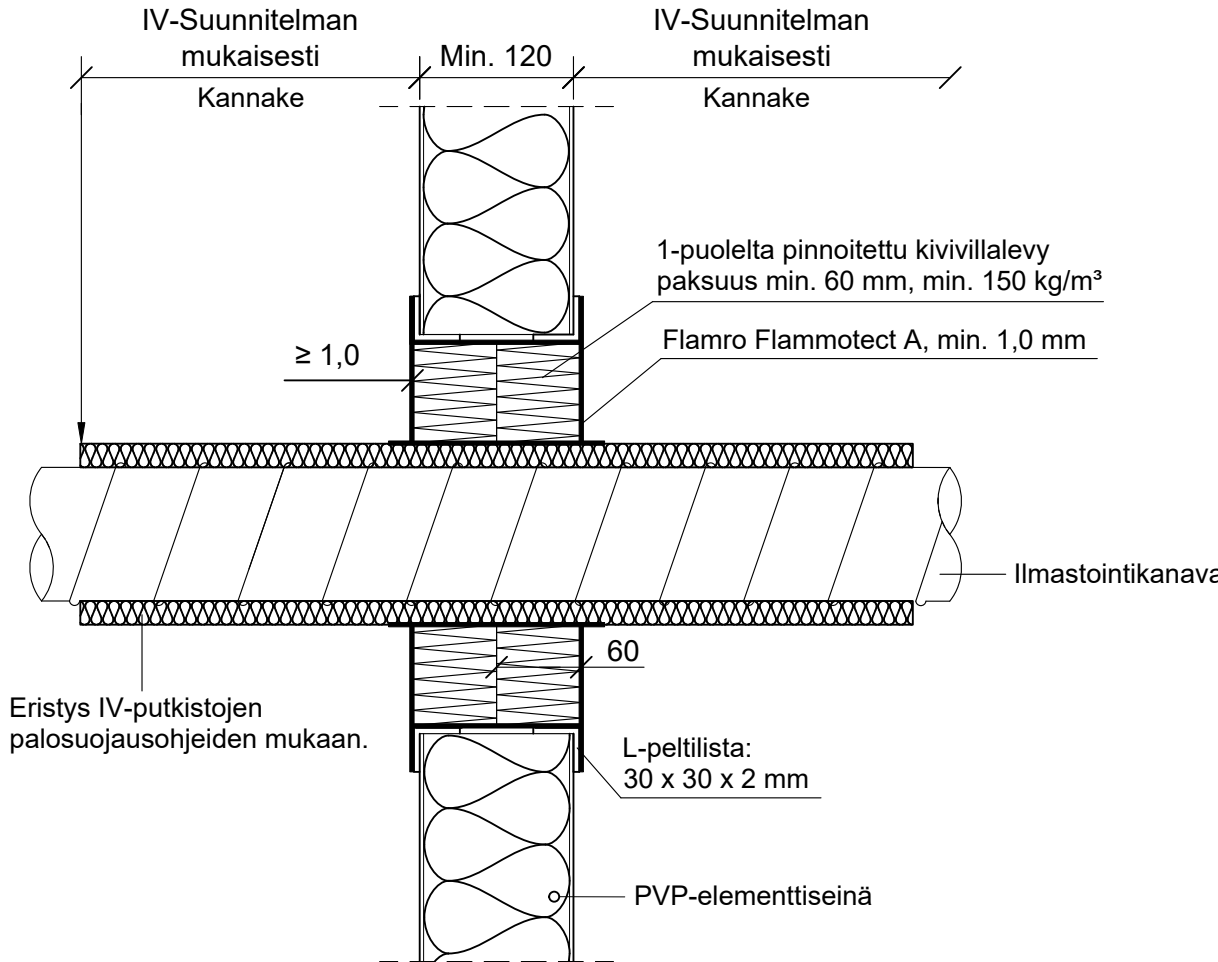

Pyöreä aukko

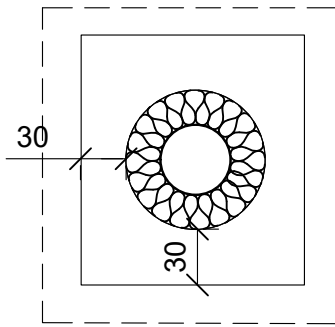

Kantikas aukko

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)

Palokatkomassan hyväksyntä	ETA 22/0052
Max. aukon koko	1000 mm x 1000 mm
Palokatkopinnoite	Flamro Flammotect A, paksuus ≥ 1,0 mm.
Kivivillalevy	Pinnoitettu kivivillalevy ≥ 60 mm, min. 150 kg/m ³ , molemmin puolin seinärakennetta.
Kannake	IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille
Max. kanava koko	Teräksinen ilmastointikanava Max. Ø 800 mm
Putkieristys	Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan.
L-peltilista	L-peltilista 30 x 30 x 2 mm, asennettava aukon ympärille molemmin puolin. Listat tulee pinnoittaa Flammotect A:lla kauttaaltaan.
Korkeammat paloluokat	EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C