


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FLA-IVS14
	PVM. 25.11.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ KANTIKAS IV-KANAVA OSASTOIVASSA PVP-ELEMENTTISEINÄSSÄ JATKUVA PALAMATON ERISTE		

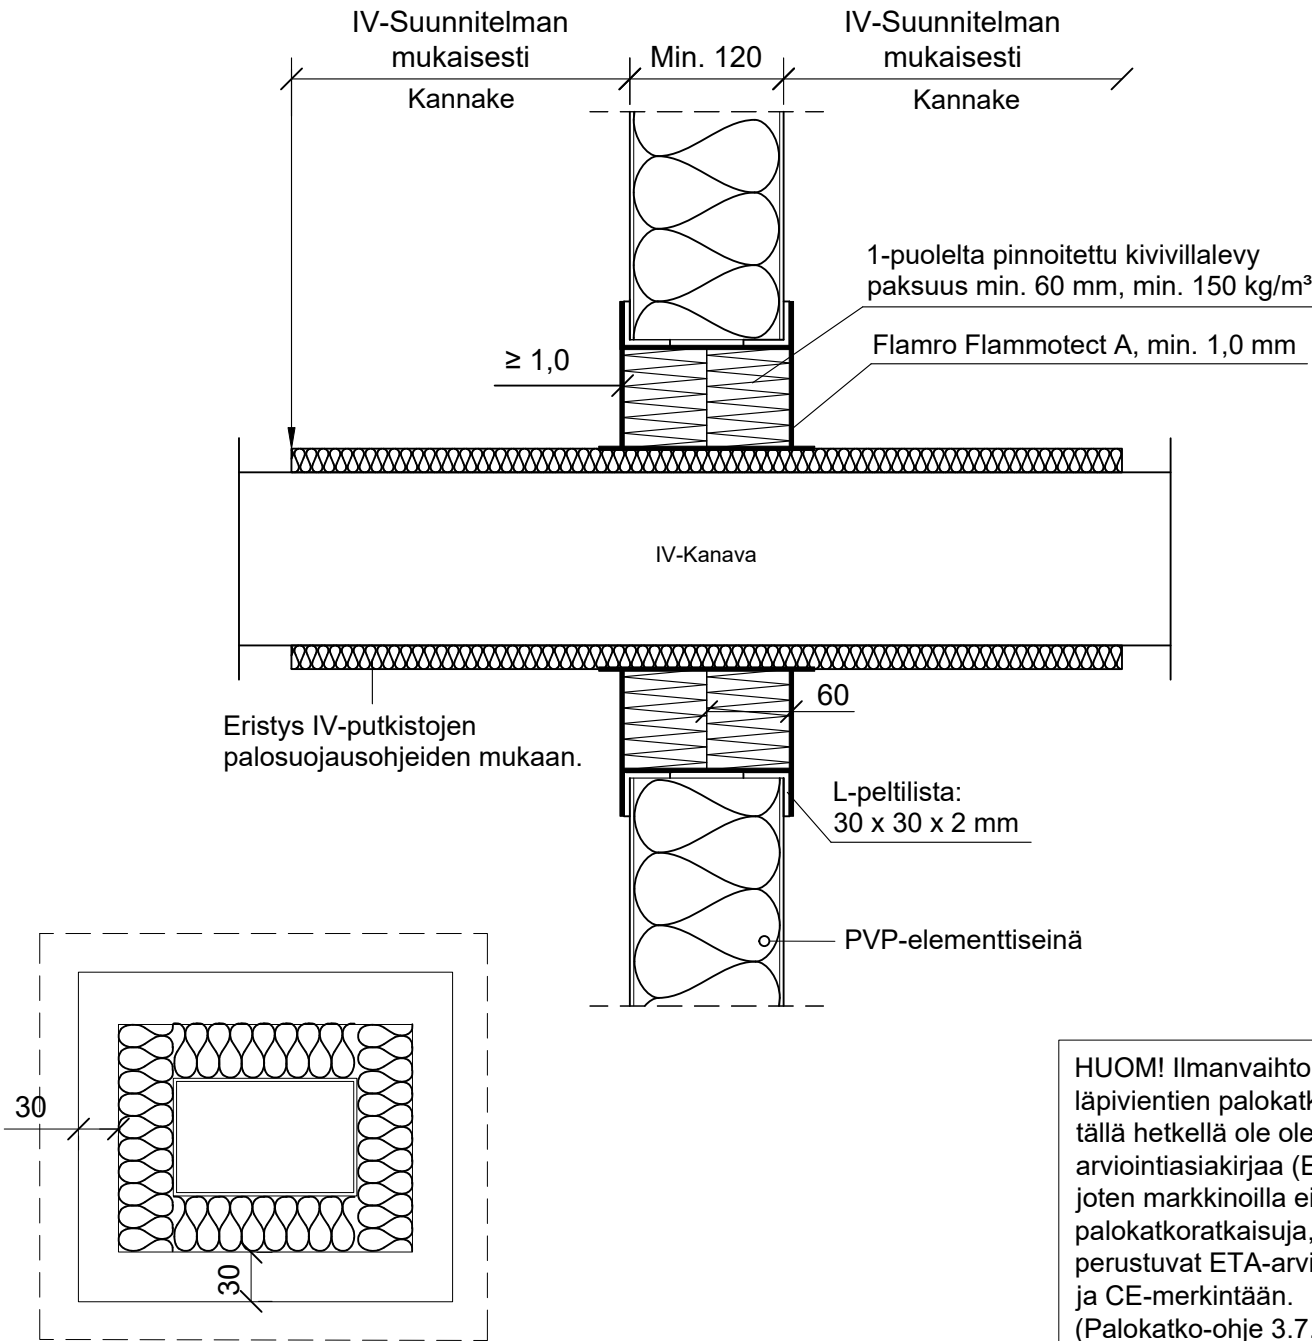

Palokatkomassan hyväksyntä	ETA 22/0052
Max. aukon koko	1000 mm x 1000 mm
Palokatkopinnoite	Flamro Flammotect A, paksuus $\geq 1,0$ mm.
Kivivillalevy	Pinnoitettu kivivillalevy ≥ 60 mm, min. 150 kg/m^3 , molemmin puolin seinärakennetta.
Kannake	IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille
Max. kanava koko	Teräksinen ilmastointikanava Max. $800 \text{ mm} \times 800 \text{ mm}$
Putkieristys	Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan.
L-pelttilista	L-pelttilista $30 \times 30 \times 2$ mm, asennettava aukon ympärille molemmin puolin. Listat tulee pinnoittaa Flammotect A:lla kauttaaltaan.
Korkeammat paloluokat	EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C