
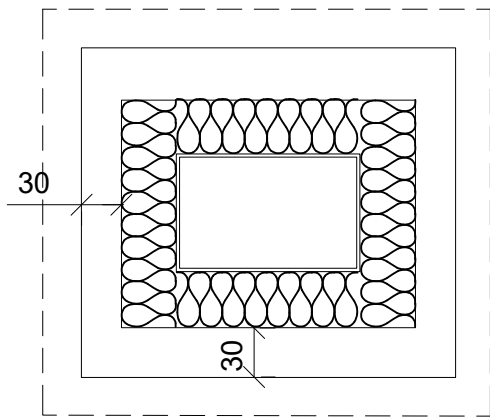


|                                                                                      |                    |                                                                                       |                               |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| PK-TUOTE OY<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO    |                                                                                       | OSASTOIVARAKENNE<br>EI60      | DET<br><div>FLA-IVS7</div> |
|                                                                                      | PVM.<br>25.11.2024 | PIIRTÄJÄ<br>MKY                                                                       | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI60 |                            |
| KOHDE                                                                                |                    | SISÄLTÖ<br>KANTIKAS IV-KANAVA OSASTOIVASSA BETONISEINÄSSÄ<br>JATKUVA PALAMATON ERISTE |                               |                            |

|               |
|---------------|
| MUUT HUOMIOT: |
|---------------|

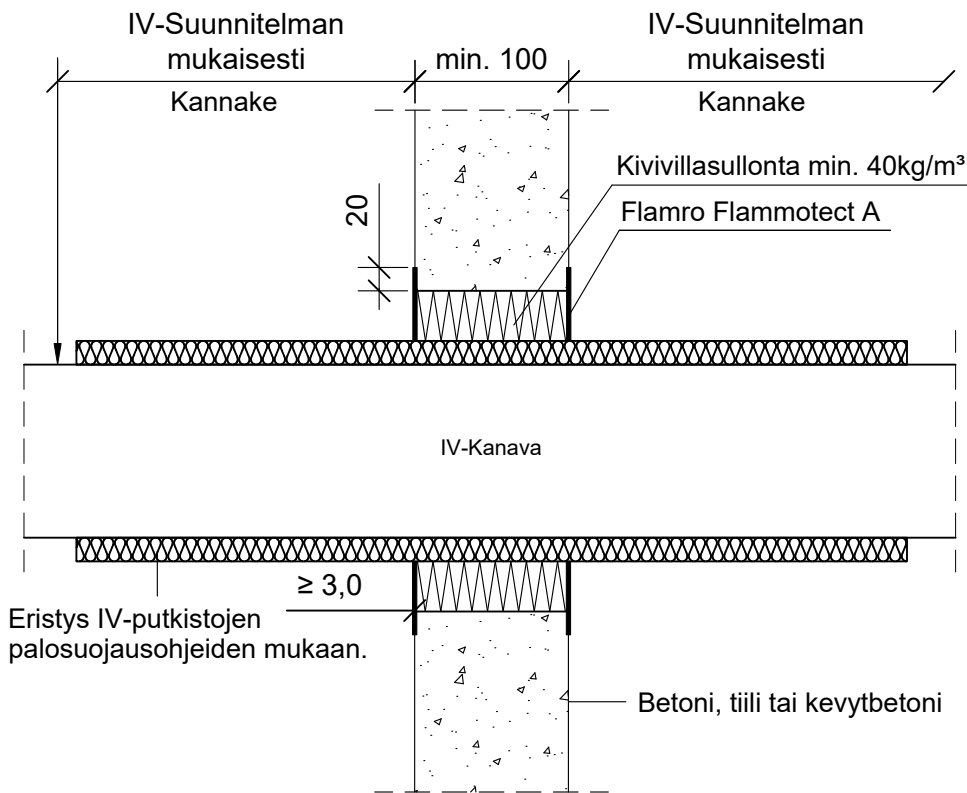

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Palokatkomassan hyväksyntä | ETA 22/0052                                                                  |
| Max. aukon koko            | Kanavan halkaisija eristettynä + max. 60 mm                                  |
| Palokatkopinnoite / -kitti | Flamro Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä. |
| Kannake                    | IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille                            |
| Max. kanava koko           | Teräksinen ilmastointikanava Max. 1000 mm x 1000 mm                          |
| Putkieristys               | Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan.                           |
| Korkeammat paloluokat      | EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C                     |