
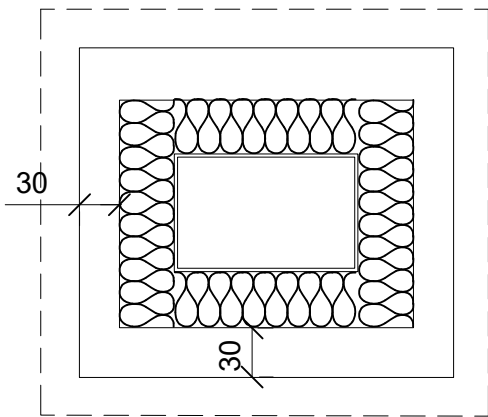


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FLA-IVS8
	PVM. 25.11.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ KANTIKAS IV-KANAVA OSASTOIVASSA KIPSILEVYSEINÄSSÄ JATKUVA PALAMATON ERISTE		
MUUT HUOMIOT:				

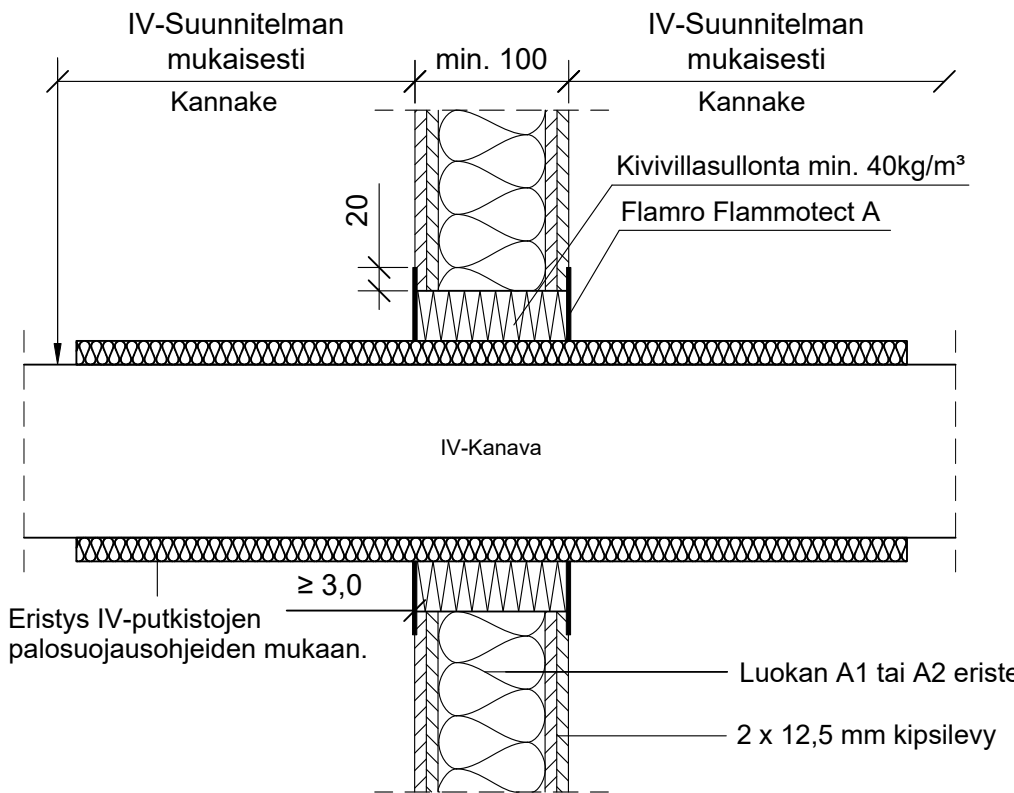

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)

Palokatkomassan hyväksyntä	ETA 22/0052
Max. aukon koko	Kanavan halkaisija eristettynä + max. 60 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, molemmiin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä.
Kannake	IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille
Max. kanava koko	Teräksinen ilmastointikanava Max. 1000 mm x 1000 mm
Putkieristys	Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan.
Korkeammat paloluokat	EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C