
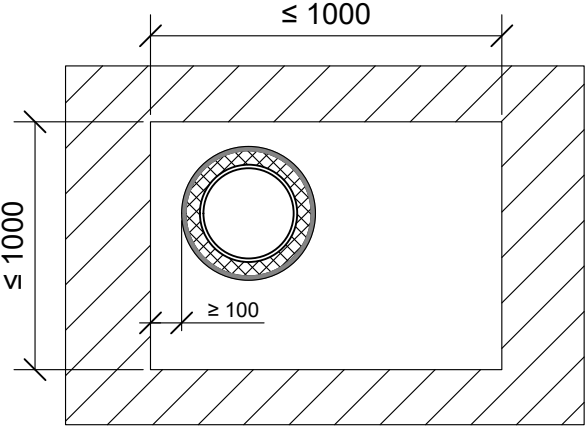


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FLA1-PS35
	PVM. 17.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI PVP-ELEMENTTISEINÄSSÄ TERÄS, RUOSTUMATON TERÄS, VALURAUTA TAI KUPARIPUTKI		
MUUT HUOMIOT:				

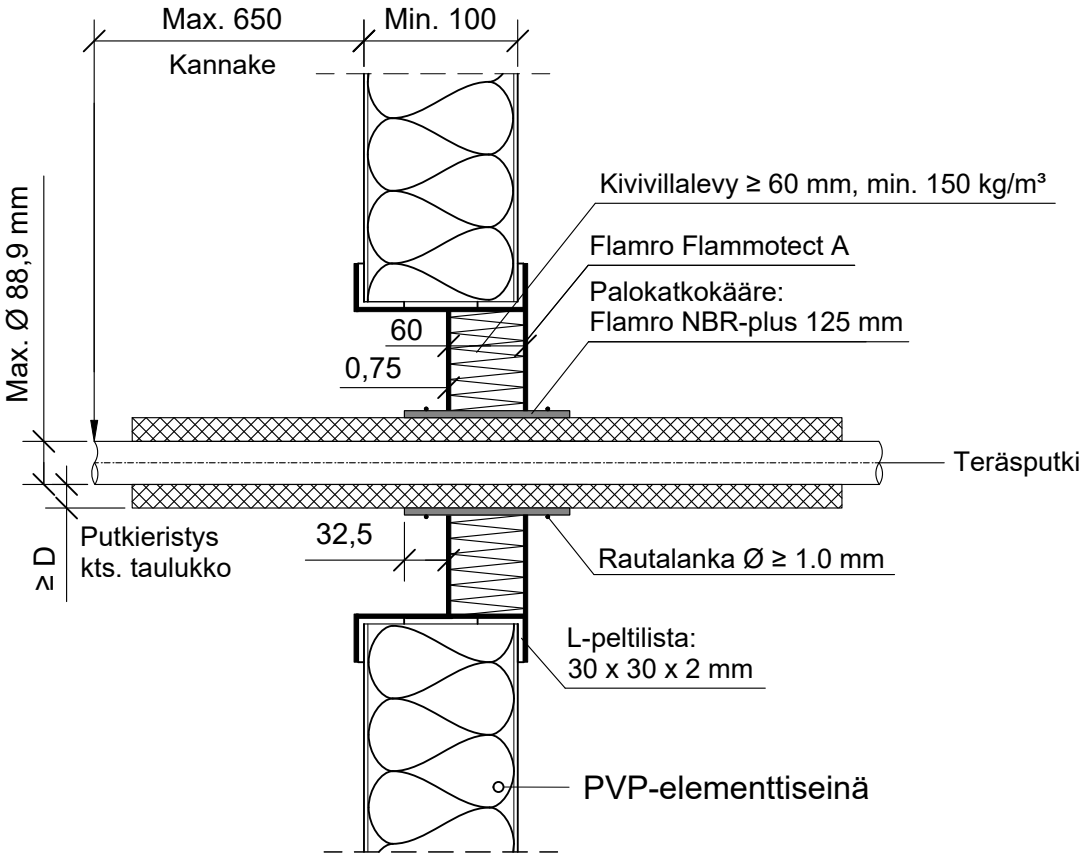

Teräs, ruostumaton teräs, valurauta tai kupariputki	Putkieristys: NH / Armaflex		
Max. putki koko	Pituus	Paksuus (D)	Paloluokka
Ø 15 mm	Jatkuva	10 - 38 mm	EI60
Ø 42 mm		12 - 38 mm	
Ø 60 mm		19 - 38 mm	
Ø 88,9 mm		22,5 - 38 mm	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 21/0461
Max. aukon koko	1000 mm x 1000 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa sekä aukon ympärillä paksuus ≥ 0,75 mm.
Palokatkokääre	Flamro NBR-plus 125 mm, 2 kierrosta, sijoitus keskelle villalevyä. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Putkieristys	NH / Armaflex
Kannake	Max. 650 mm molemmin puolin seinärakennetta.
L-peltilista	L-peltilista 30 x 30 x 2 mm, asennettava aukon ympärille molemmin puolin. Listat tulee pinnoittaa Flammotect A:lla kauttaaltaan.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta