
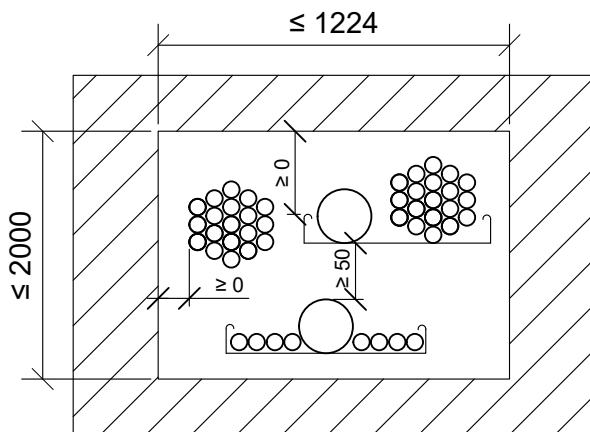


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FLA1-SS1
	PVM. 22.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60 EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ		
MUUT HUOMIOT:				

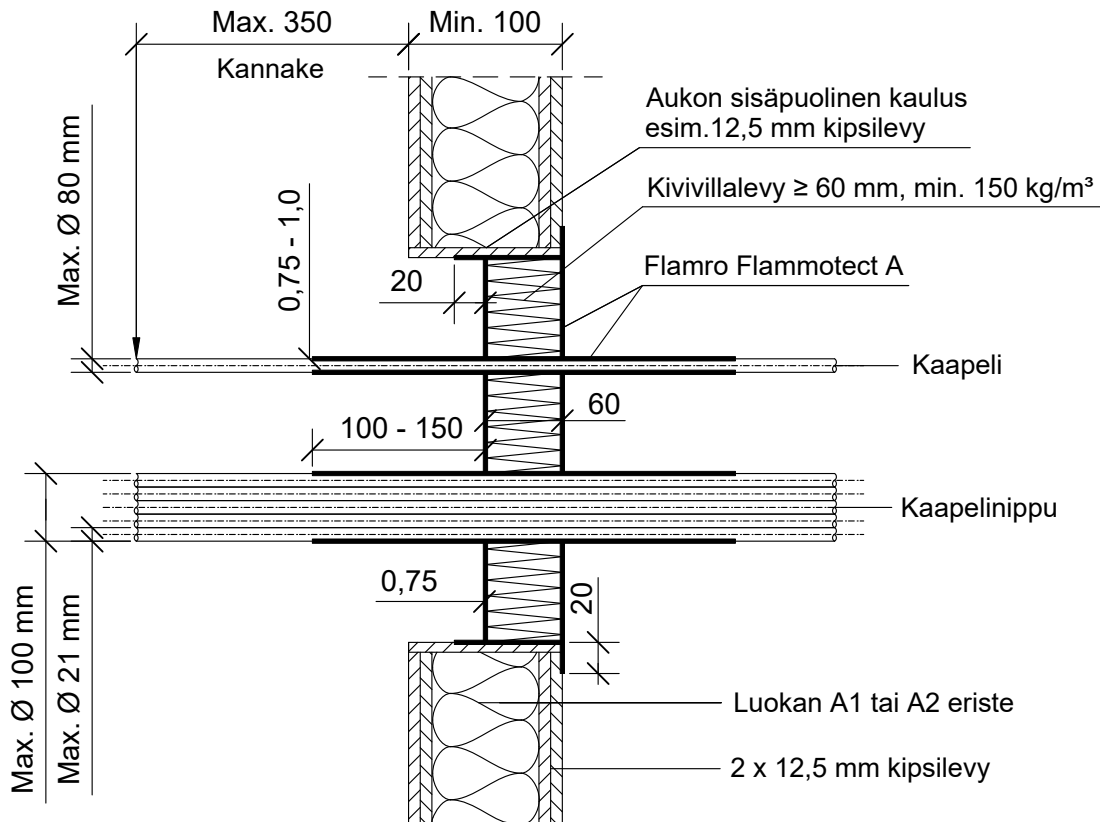

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn pinnasta, pinnoitteen syvyys villan sisäpuolelle min. 60 mm.

Kaapelit, kaapeliniiput.	Palokatkopinnoite: Flamro Flammotect A		
Max. koko	Paksuus	*Pituus	Paloluokka
Ø 21 mm	0,75 mm	100 mm	EI60
Ø 50 mm		150 mm	
Ø 80 mm		100 mm	
Nippu Ø 100 mm, kaapeli Ø 21 mm	1,0 mm	150 mm	EI90

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052
Max. aukon koko	2000 mm x 1224 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm. Kaapelin pinnoituksen paksuus 0,75 - 1,0 mm, pinnoitus molemmin puolin seinärakennetta.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m ³ . Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kaapelihylly	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 350 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta