
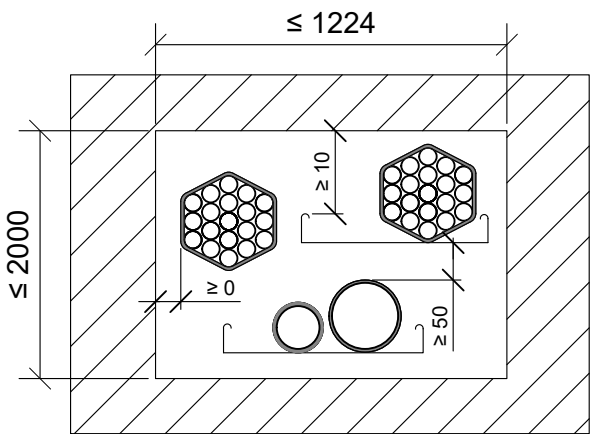


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FLA1-SS2
	PVM. 22.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60 EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ		
MUUT HUOMIOT:				

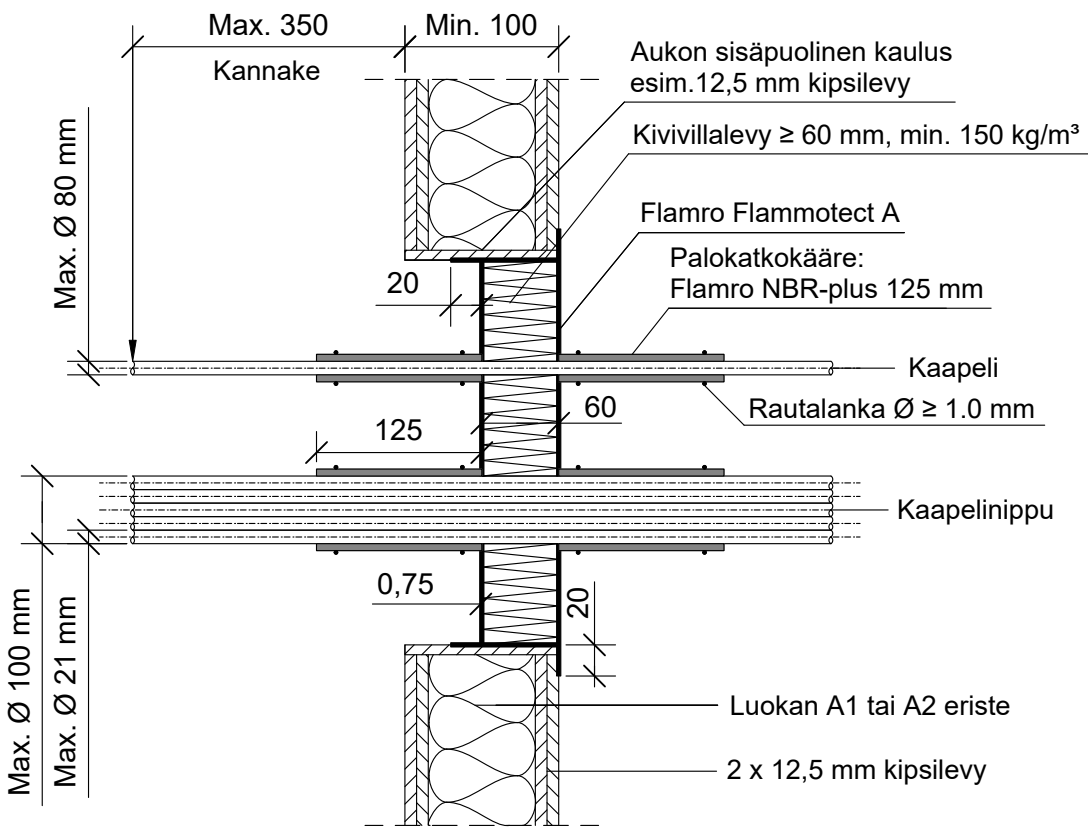

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn pinnasta.
**Yksittäinen kaapeliläpivienti ilman kaapelihyllyä.

Kaapectit, kaapeliniiput		Palokatkokääre: Flamro NBR-plus			
Max. koko	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella	*Ulkopuolella	Paloluokka
**Ø 21 mm	125 mm	1 + 45 mm	0 mm	125 mm	EI90
Ø 21 mm					EI60
Ø 50 mm					
Ø 80 mm					
Nippu Ø 100 mm, kaapecti Ø 21 mm					

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 21/0461
Max. aukon koko	2000 x 1224 mm
Palokatkokopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Palokatkokääre	Flamro NBR-plus 125 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kaapectihylly	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 350 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta