
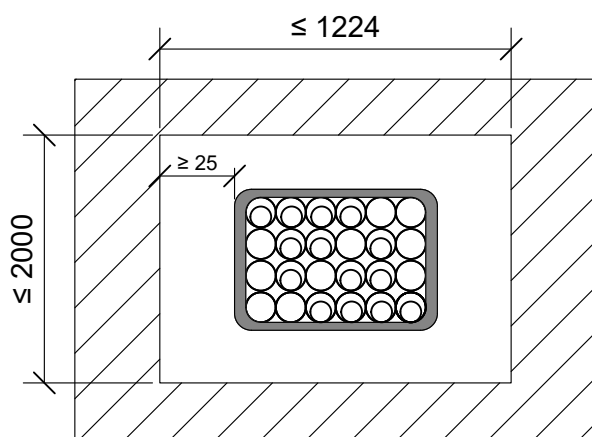


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FLA1-SS4
	PVM. 22.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60 EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA, PE-HD "SPEED PIPES"		
MUUT HUOMIOT:				

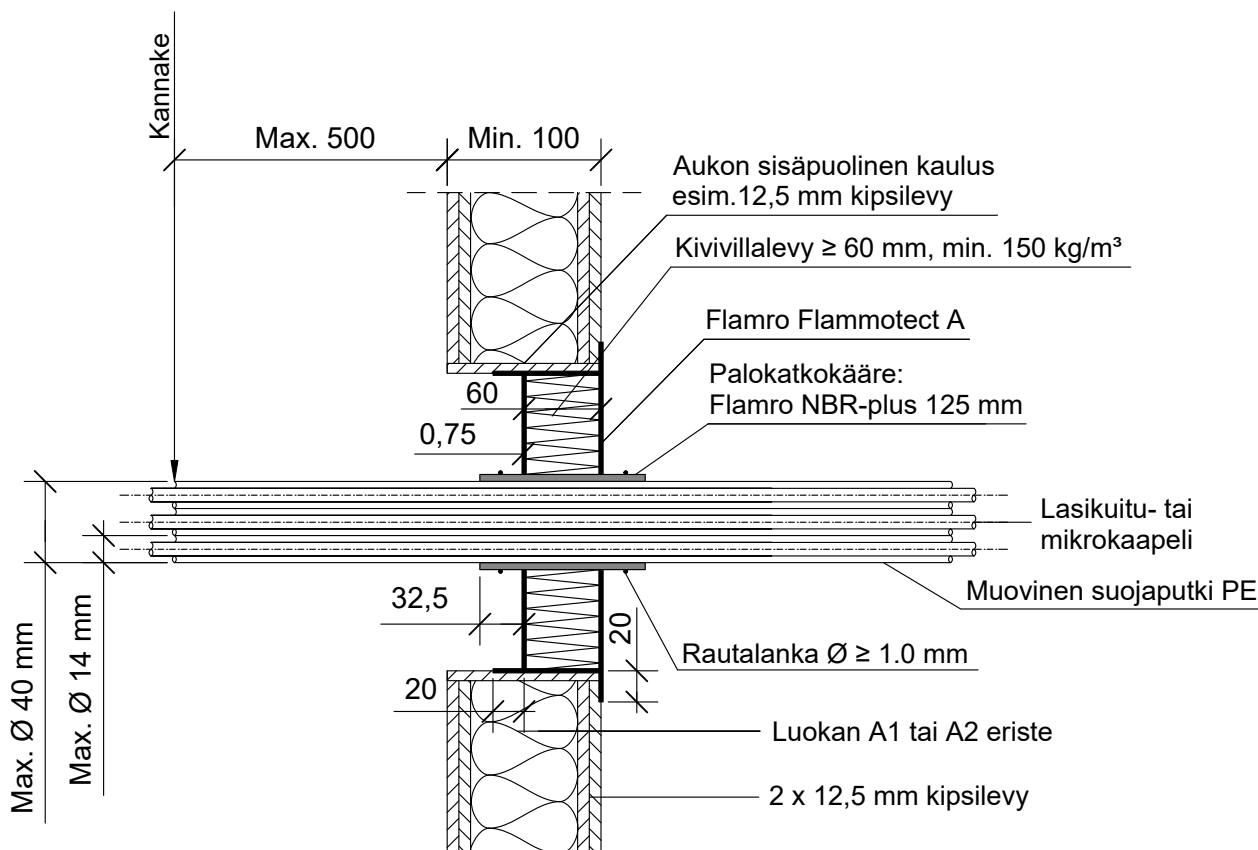

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn pinnasta.

Muoviset suojaputket PE "speed lines"	Palokatkokääre: Flamro NBR-plus				
	Max. koko	Kierrokset	Pituus	Sisäpuolella	*Ulkopuolella
Ø 40 mm x Ø 14 mm	1	125 mm	60 mm	32,5 mm	EI60
Ø 40 mm x Ø 7 mm					EI90

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 21/0461
Max. aukon koko	2000 x 1224 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Palokatkokääre	Flamro NBR-plus 125 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta