



PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FLA2-PL29
	PVM. 17.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI CLT-ELEMENTTI VÄLIPOHJASSA MUOVIPUTKI		
MUUT HUOMIOT:				

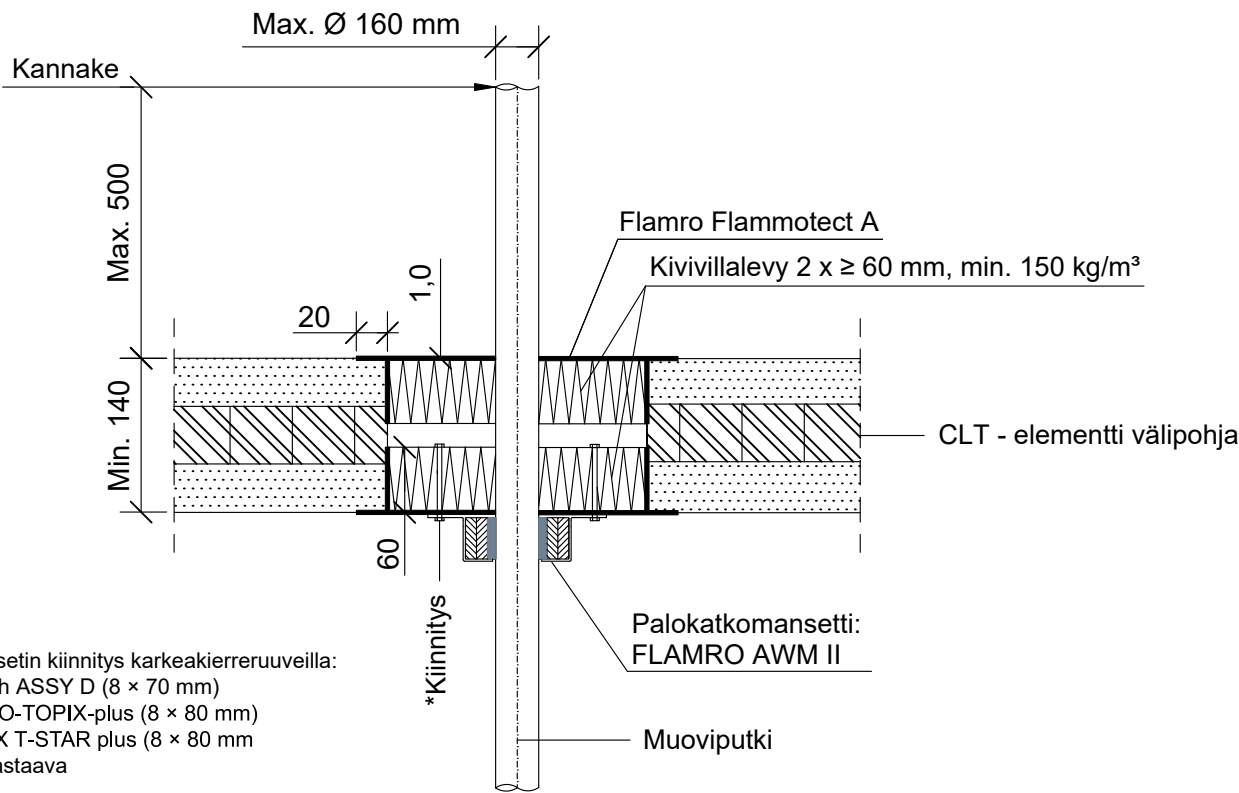

*Mansetin kiinnitys karkeakierrerruuveilla:
- Würth ASSY D (8 x 70 mm)
- HECO-TOPIX-plus (8 x 80 mm)
- SPAX T-STAR plus (8 x 80 mm)
tai vastaava

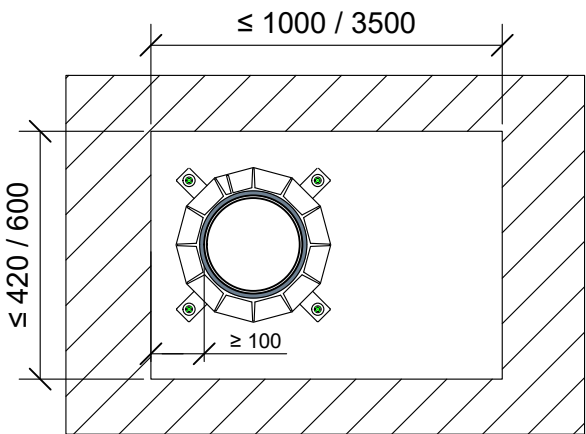

Putkityyppi	Max. koko	Seinämän paksuus	Paloluokka
Muoviputki PVC	Ø 32 - 160 mm	1.8 - 12.3 mm	EI90
Muoviputki PE-HD, ABS, SAN+PVC	Ø 32 - 160 mm	1.8 - 14.6 mm	
Muoviputki PP	Ø 32 - 160 mm	1.8 - 14.6 mm	
REHAU RAUPIANO LIGHT, CONEL DRAIN	Ø 110 mm	-	
REHAU RAUSILENTO		-	
Geberit Silent db20, Pro, PP	Ø 160 mm	-	
POLO-KAL NG / XS		-	
POLO-KAL 3S	Ø 110 mm	-	
Wavin Sitech+	Ø 160 mm	-	
GF Silenta Premium	Ø 110 mm	-	
Hakan Silenta Premium		-	
Valsir Triplus	Ø 160 mm	-	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 17/0753
Max. aukon koko	600 mm x 1000 mm / 420 mm x 3500 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Palokatkomansetti	Flamro AWM II
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin välipohjarakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta