
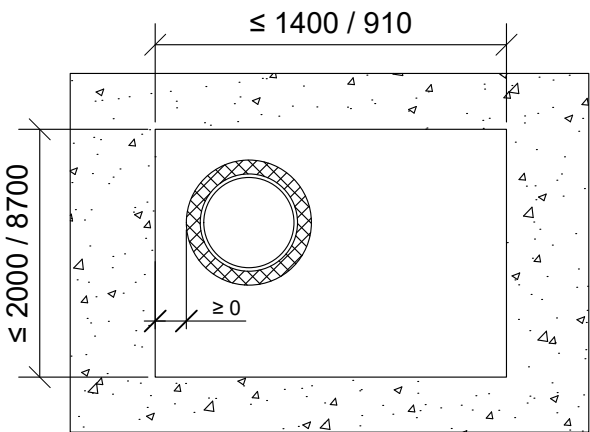


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET FLA2-PL3
	PVM. 22.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA KOMPOSIITTIPUTKI (HENCO)		

MUUT HUOMIOT:

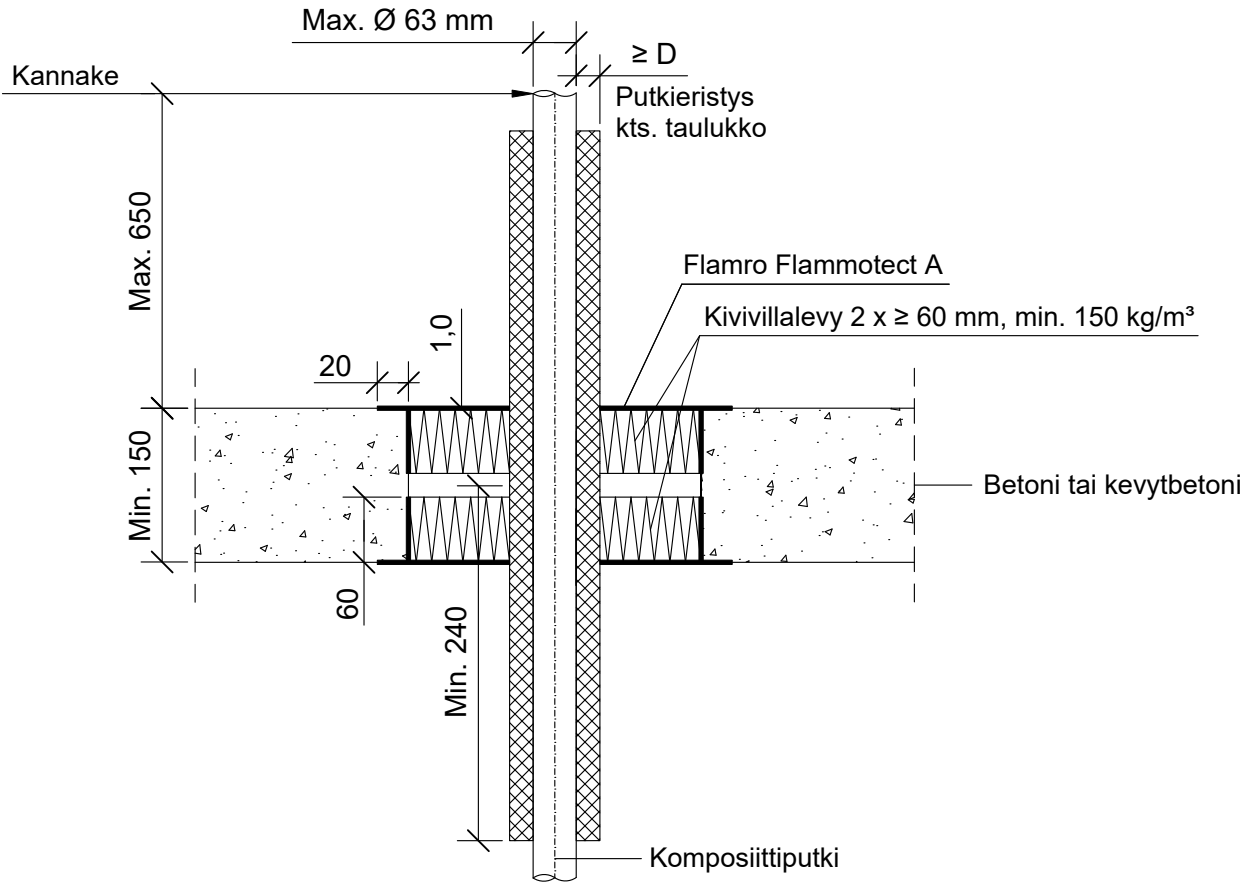

*Pituus molemmin puolin välipohjarakenteen keskeltä.

Komposiittiputki Henco		Putkieristys: Armaflex Protect		
Max. putki koko	*Pituus	Paksuus (D)	Paloluokka	
Ø 12 mm	≥ 240	≥ 13 mm	EI120	
Ø 63 mm		≥ 26 mm (2x13)		

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052
Max. aukon koko	1400 x 2000 mm / 910 x 8700 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flmaro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin välipohjarakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Putkieristys	Armaflex Protect
Kannake	Max. 650 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta