
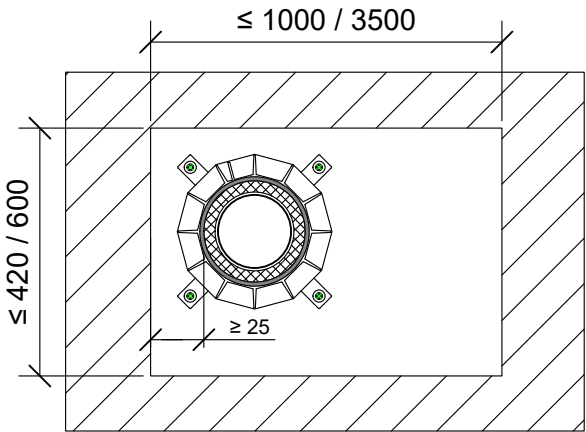


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FLA2-PL30
	PVM. 17.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI CLT-ELEMENTTI VÄLIPOHJASSA MUOVIPUTKI		
MUUT HUOMIOT:				

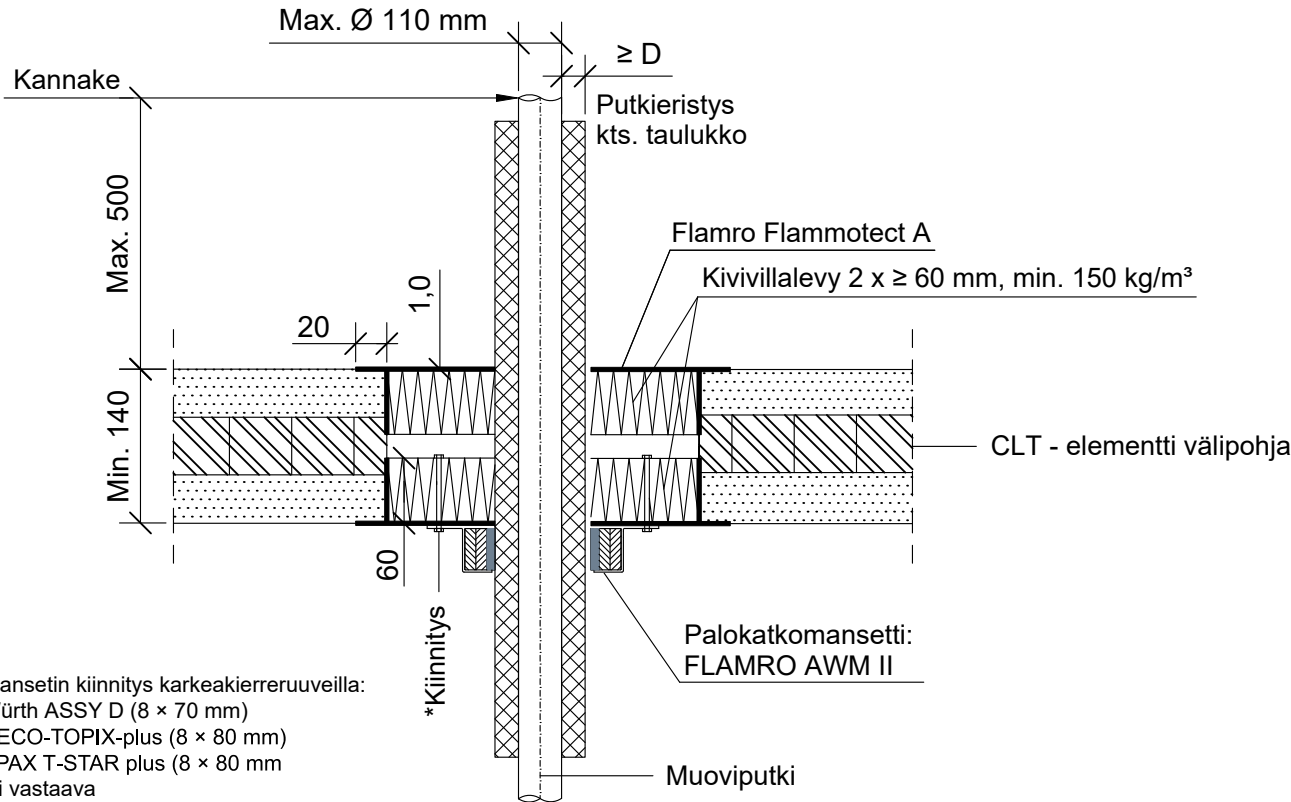

Putkityyppi	Max. putki koko	Solukumieriste paksuus (D)	Paloluokka
Muoviputki PP	Ø 32 - 50 mm	6.0 - 32.0 mm	EI90
	Ø 63 - 75 mm		
	Ø 90 - 110 mm		

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 17/0753
Max. aukon koko	600 mm x 1000 mm / 420 mm x 3500 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Palokatkomansetti	Flamro AWM II
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin välipohjarakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Putkieristys	Solukumieriste, eristys jatkuva
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta