


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FLA2-PL9
	PVM. 22.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90 EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA (Osa 1/2) MUOVIPUTKI		

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

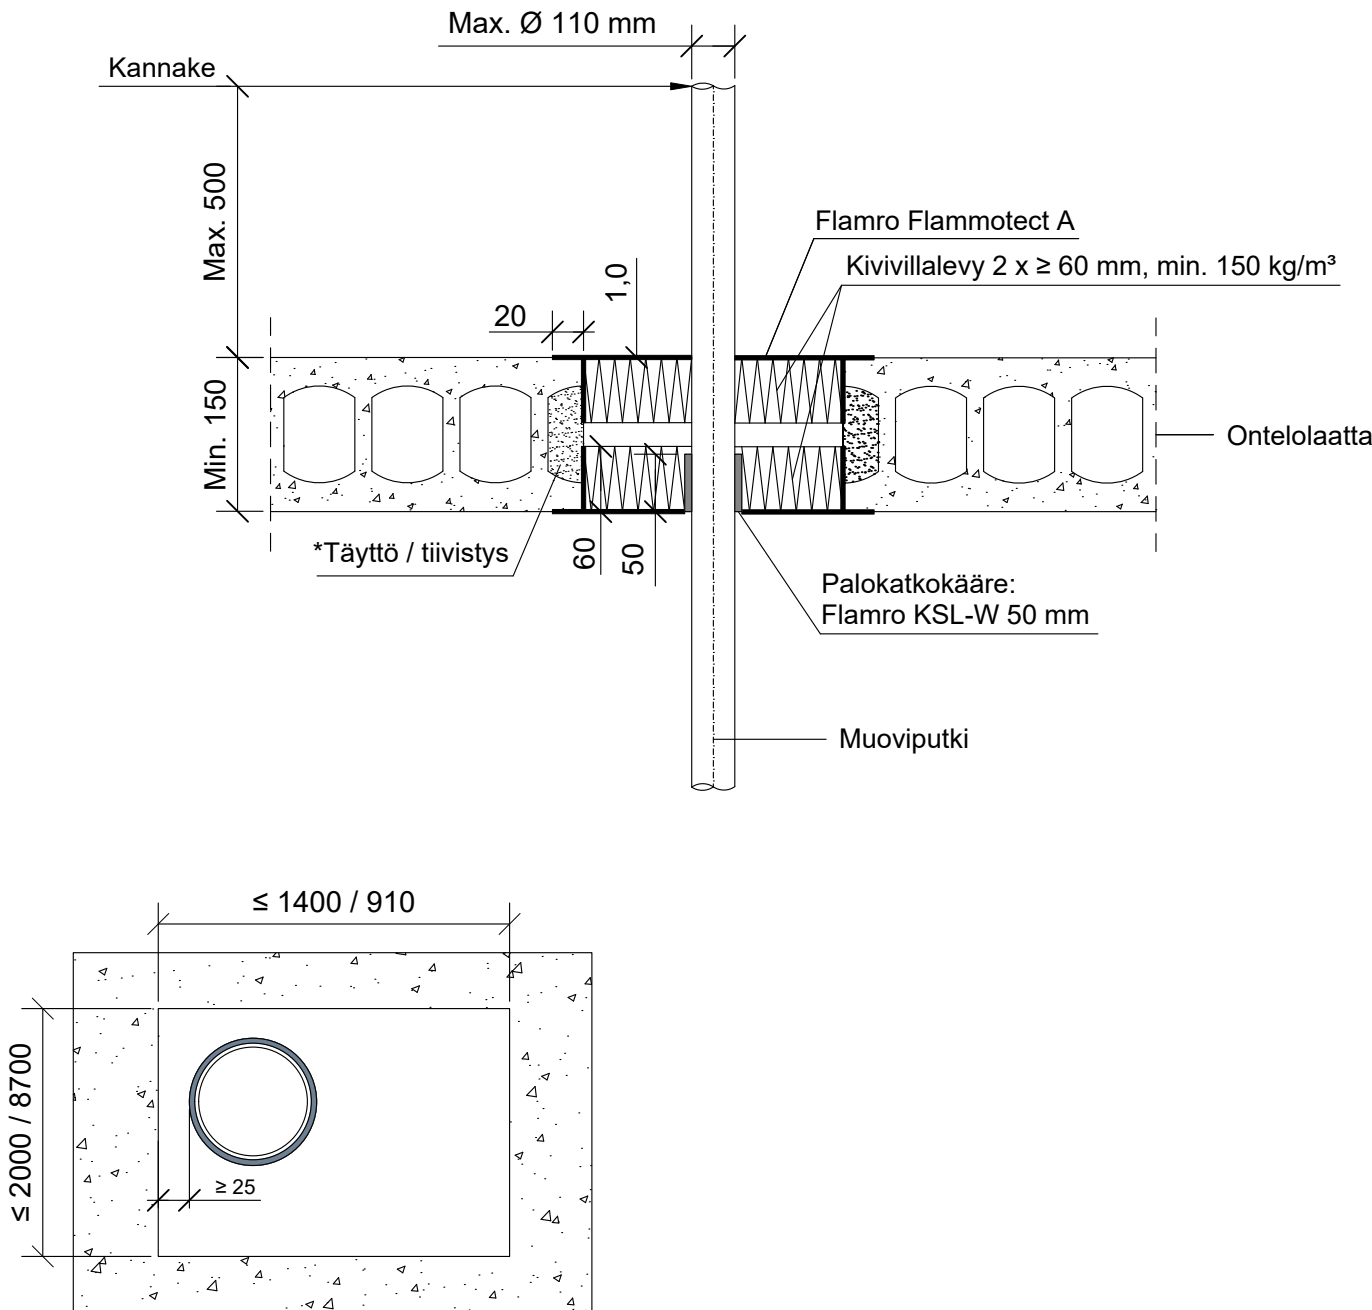

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 18/0885
Max. aukon koko	1400 x 2000 mm / 910 x 8700 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Palokatkokääre	Flamro KSL-W 50 mm, alapuolella välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin välipohjarakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta

PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FLA2-PL9
	PVM. 22.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90 EI120	
KOHDE			SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA (Osa 2/2) MUOVIPUTKI TAULUKOT	
MUUT HUOMIOT:				

Muoviputki		Palokatkokääre: Flamro KSL-W						
Putkityyppi	Max. koko	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella	Ulkopuolella	Paloluokka		
PVC, PE, PP, ABS, SAN+PVC	Ø 50 mm	50 mm	2	50 mm	0 mm	EI120		
	Ø 110 mm		4					
Geberit Silent PP	Ø 50 mm		2					
	Ø 110 mm		4					
Geberit Silent PRO	Ø 75 mm		2					
	Ø 110 mm		4					
Geberit Silent-db20	Ø 56 mm		2					
	Ø 110 mm		4					
KE KELIT PHONEX AS	Ø 56 mm		2					
	Ø 110 mm		4					
Pipelife MASTER 3	Ø 50 mm		2					
	Ø 110 mm		4					
POLO-KAL NG & XS	Ø 50 mm		2					
	Ø 110 mm		4					
REHAU RAUPINO LIGHT	Ø 50 mm		2					
	Ø 110 mm		4					
REHAU RAUPINO PLUS								
REHAU RAUPINO RAUSILENTO	Ø 50 mm		2					
	Ø 110 mm		4					
Wavin SiTech+	Ø 50 mm		2					
	Ø 110 mm		4					
Hakan / GF Silenta Premium	Ø 58 mm		2					
	Ø 110 mm		4					EI90