
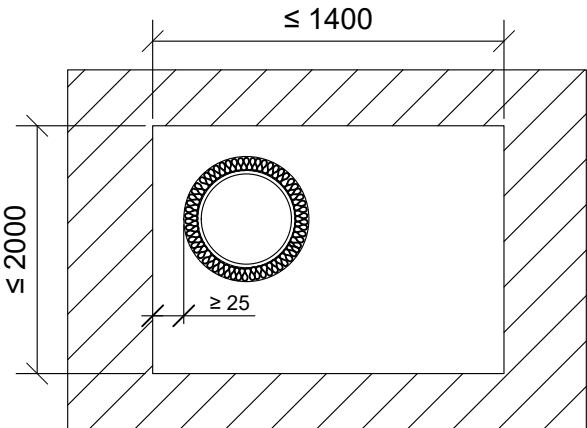


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET FLA2-PS2
	PVM. 22.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ KOMPOSIITTIPUTKI (HENCO)		
MUUT HUOMIOT:				

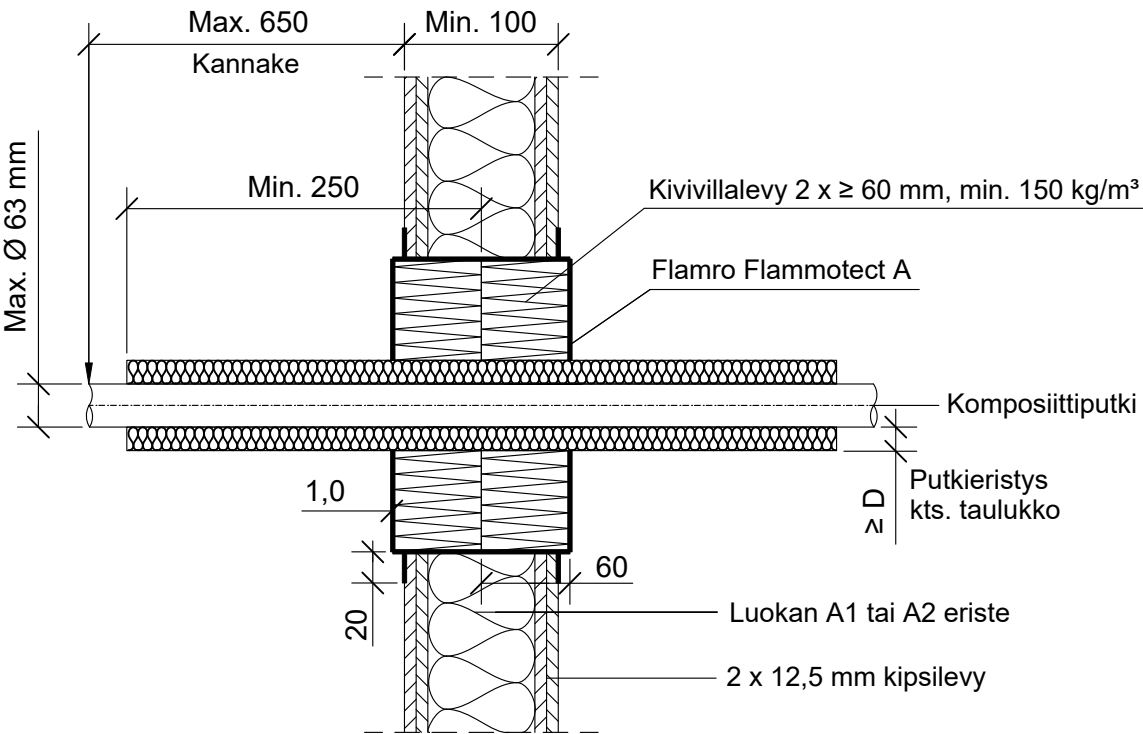

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta.

Komposiittiputki Henco	Putkieristys: Kivivilla $\geq 35 \text{ kg/m}^3$	
Max. putki koko	*Pituus	Paksuus (D)
$\varnothing 32 \text{ mm}$	$\geq 250 \text{ mm}$	$\geq 20 \text{ mm}$
$\varnothing 63 \text{ mm}$	$\geq 250 \text{ mm}$	$\geq 30 \text{ mm}$

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052
Max. aukon koko	1400 x 2000 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 1,0 \text{ mm}$.
Kivivillalevy	Kivivillalevy $\geq 60 \text{ mm}$, tiheys min. 150 kg/m^3 . Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Putkieristys	Kivivilla $\geq 35 \text{ kg/m}^3$, sulamispiste $1000 \text{ }^\circ\text{C}$., Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 650 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta