PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
		EI120	FLA2-PS3
PVM.	PIIRTÄJÄ	PALOKATKON PALOLUOKKA	
22.08.2024	MKY	EI120	

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
KOMPOSIITTIPUTKI (HENCO)

MUUT HUOMIOT:

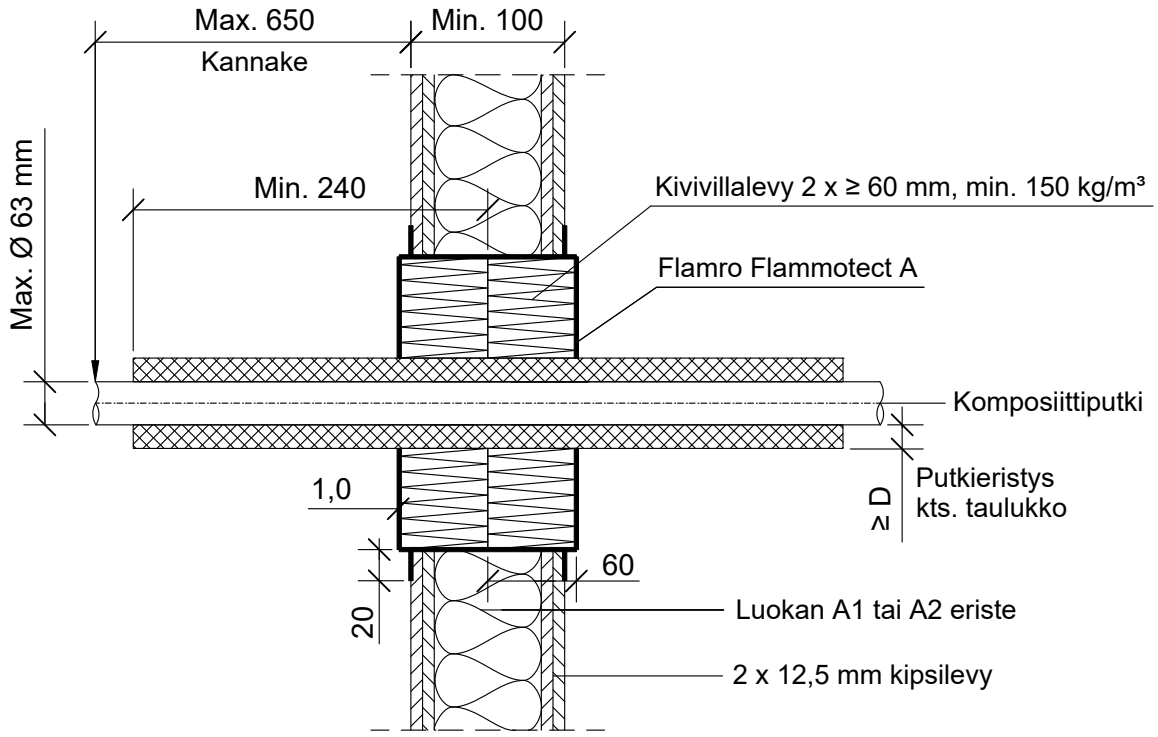

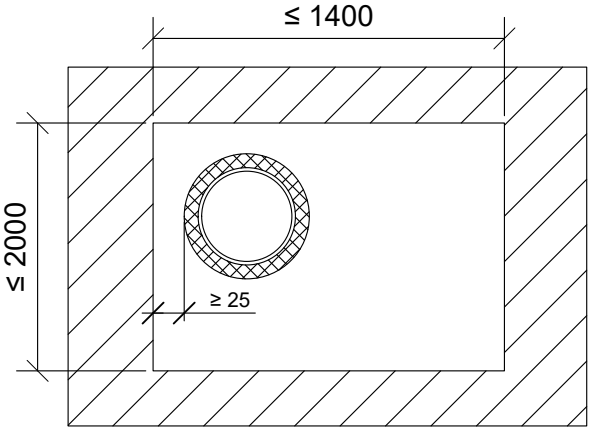

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta.

Komposiittiputki Henco	Putkieristys: Armaflex Protect	
Max. putki koko	*Pituus	Paksuus (D)
Ø 12 mm	≥ 240 mm	≥ 13 mm
Ø 63 mm		≥ 26 mm (2 x 13 mm)

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052
Max. aukon koko	1400 x 2000 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flmaro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillallla.
Putkieristys	Armaflex Protect
Kannake	Max. 650 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta