


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOVARAKENNE	DET
	PVM.	PIIRTÄJÄ	Palokatkon paloluokka	
17.09.2024		MKY	EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI CLT-ELEMENTTISEINÄSSÄ MUOVIPUTKET		


FLA2-PS32

MUUT HUOMIOT:

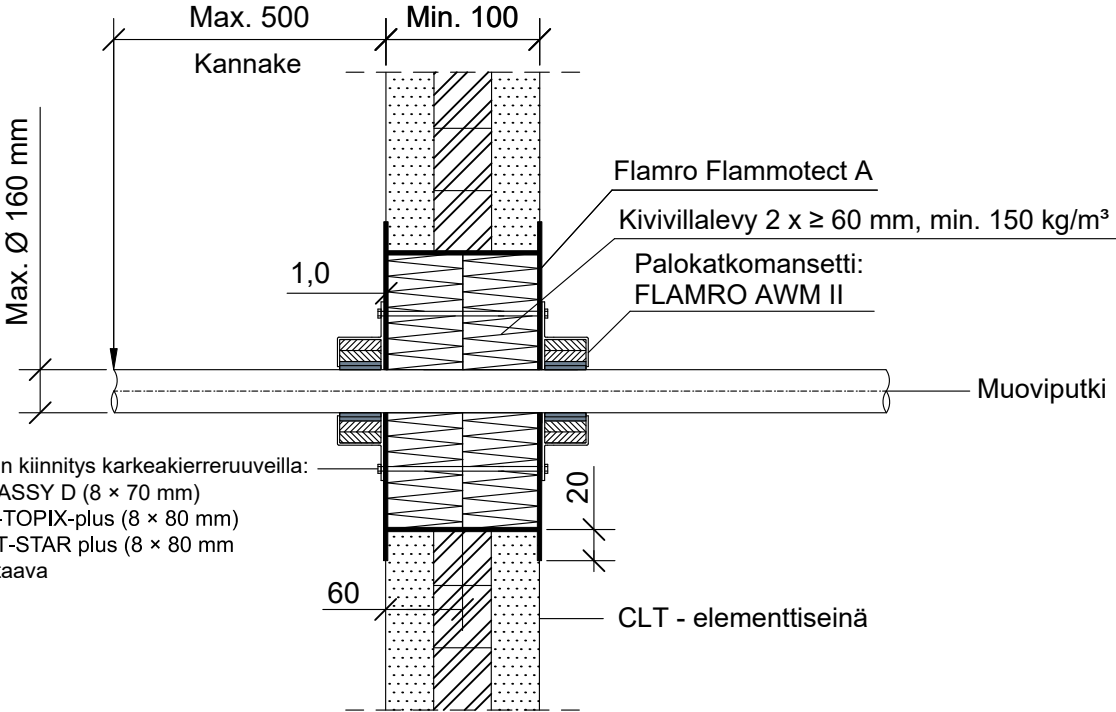

Mansetin kiinnitys karkeakierruueilla:

- Würth ASSY D (8 × 70 mm)
- HECO-TOPIX-plus (8 × 80 mm)
- SPAX T-STAR plus (8 × 80 mm tai vastaava

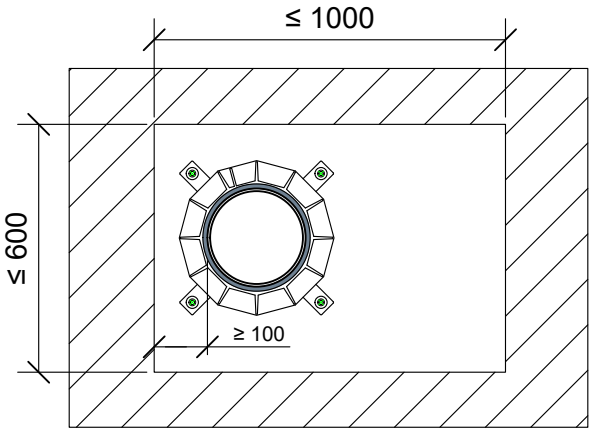

Paloluokka vaihtelee putken halkaisijan ja seinämän paksuuden mukaan.
Katso ETA 22/0052 / asennusohje.

Putkityyppi	Max. koko	Seinämän paksuus	Paloluokka
Muoviputki PVC	Ø 32 - 125 mm	1.8 - 12.3 mm	EI90
Muoviputki PE-HD, ABS, SAN+PVC	Ø 32 - 110 mm	1.8 - 10.0 mm	
	Ø 125 mm	3.1 - 4.2 mm	
	Ø 140 - 160 mm	4.0 - 14.6 mm	
Muoviputki PP	Ø 32 - 90 mm	1.8 - 10.0 mm	
	Ø 110 mm	2.7 - 10.0 mm	
	Ø 125 mm	3.1 mm	
	Ø 140 - 160 mm	4.0 - 14.6 mm	

Putkityyppi	Max. koko	Paloluokka
REHAU RAUPIANO LIGHT, CONEL DRAIN	Ø 160 mm	EI90
REHAU RAUSILENTO		
REHAU RAUPIANO PLUS		
Geberit Silent-db20	Ø 110 mm	
Geberit Silent Pro, PP	Ø 160 mm	
POLOPLAST POLO-KAL NG / XS		
POLOPLAST POLO-KAL 3S	Ø 110 mm	
Wavin AS / AS+	Ø 160 mm	
Wavin Sitech+	Ø 160 mm	
GF Silenta Premium	Ø 160 mm	
Hakan Silenta Premium	Ø 160 mm	
Valsir Triplus	Ø 160 mm	
Pipelife MASTER 3 PLUS	Ø 160 mm	
KE KELIT PHONEX AS	Ø 160 mm	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 17/0753
Max. aukon koko	600 mm x 1000 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkomansetti	Flamro AWM II
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta