



PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FLA2-PS33
	PVM. 17.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI CLT-ELEMENTTISEINÄSSÄ MUOVIPUTKI		

MUUT HUOMIOT:

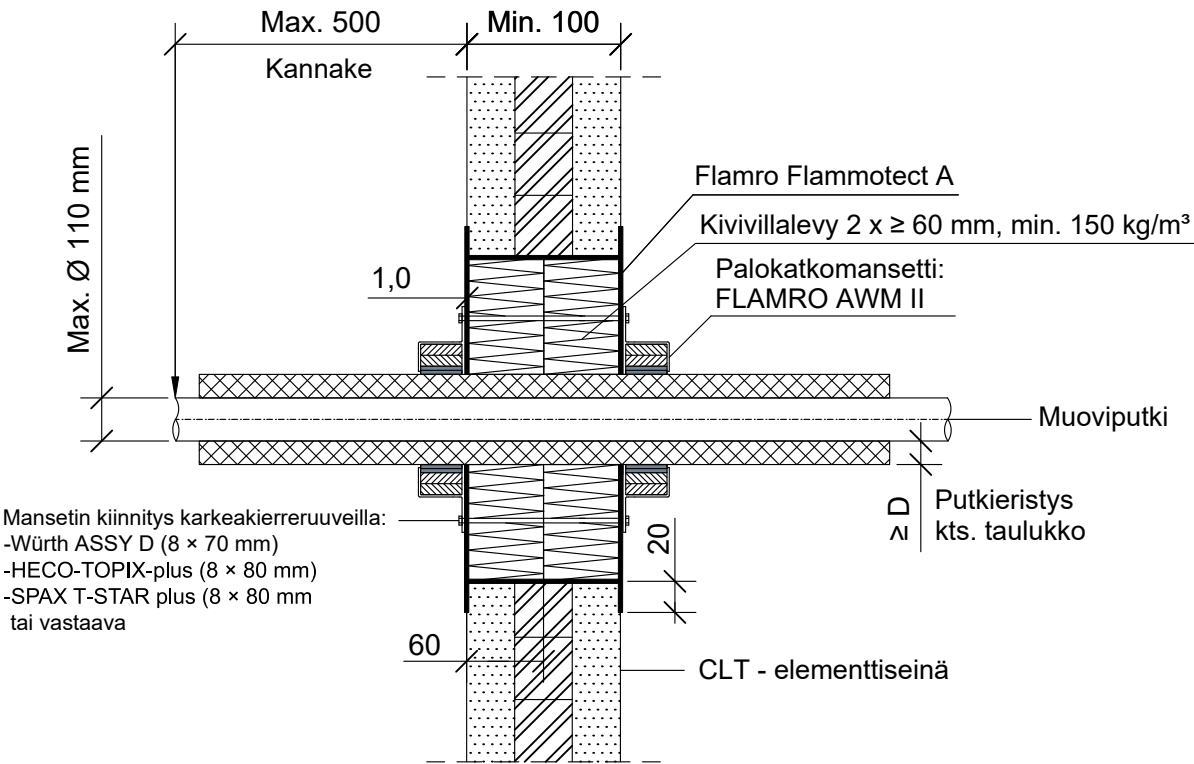

Mansetin kiinnitys karkeakierrerruuveilla:
-Würth ASSY D (8 × 70 mm)
-HECO-TOPIX-plus (8 × 80 mm)
-SPAX T-STAR plus (8 × 80 mm)
tai vastaava

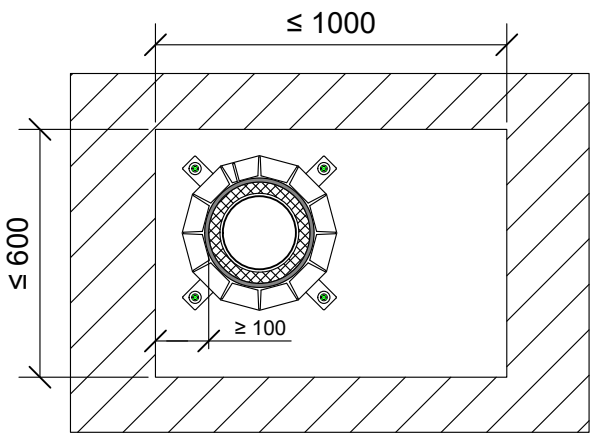

Putkityyppi	Max. putki koko	Solukumieriste paksuus (D)	Paloluokka
Muoviputki PP	Ø 32 - 50 mm	6.0 - 32.0 mm	EI90
	Ø 63 - 75 mm		
	Ø 90 - 110 mm		

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 17/0753
Max. aukon koko	600 mm x 1000 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillailla.
Palokatkomansetti	Flamro AWM II
Putkieristys	Solukumieriste, eristys jatkuva
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta